



وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مقررات ملّی ساختمان ایران
مبحث هشتم
طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

دفتر مقررات ملّی ساختمان
ویرایش سوم
۱۳۹۸

دَلِيلُ الْجَنَاحَاتِ



صفحة ابلاغية



سفید

سیاه

هیأت تدوین کنندگان مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان - ویرایش سوم (۱۳۹۸)

(بر اساس حروف الفبا)

الف) شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

عضو	مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی	رئیس	دکتر محمد تقی احمدی
عضو	مهندس شاپور طاجونی	عضو	مهندس محمد رضا انصاری
عضو	مهندس بهروز علمداری میلانی	عضو	دکتر حمید باقری
عضو	مهندس مسعود غازی سلحشور	عضو	دکتر سعید بقیاری
عضو	مهندس یونس قلیزاده طیار	عضو	دکتر حمید بدیعی
عضو	دکتر بهروز گتمیری	عضو	دکتر ناصر بنیادی
عضو	دکتر محمود رضا ماهری	عضو	مهندس محسن شهرام غفاری
عضو	دکتر بهروز محمد کاری	عضو	دکتر محسن تهرانی زاده
عضو	مرحوم مهندس حشمت ... منصف	عضو	مهندس محمد ابراهیم دادرشد
عضو	دکتر سید رسول میر قادری	عضو	مهندس سید محمد تقی راتقی
عضو	مهند نادر نجیمی	عضو	دکتر علی اکبر رمضانی پور
عضو	مهند سید رضا هاشمی	عضو	دکتر محمد شکرچی زاده
		عضو	معاون مسکن و ساختمان

• از تاریخ ۹۷/۶/۶ جناب آقای مهندس عبدالرضا گلپایگانی به عنوان نماینده شهرداری تهران در جلسات شورای تدوین مقررات ملی ساختمان شرکت می نماید.

ب) اعضای کمیته تخصصی

دیبر	مهندس محمد رضا بیات
عضو	دکتر عباسعلی تسنیمی
عضو	دکتر مسعود سلطانی محمدی
عضو	دکتر حمزه شکیب
رئیس	دکتر محمود رضا ماهری
عضو	دکتر محمد امیر نجفی پور

پ) دیبر خانه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

معاون دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و دیبر شورا

• مهندس سهیلا پاکروان

رئیس گروه تدوین مقررات ملی ساختمان

• دکتر بهنام مهریزور

کارشناس معماری دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

• مهندس منصور نجفی مطیعی

سفید

پوچه
کلید
پنجه

به نام خدا

پیشگفتار

همه ساله در کشور بخش عمده‌ای از فعالیت اقتصادی و سرمایه‌های ملی به صنعت ساختمان تخصیص می‌یابد و ساختمان‌های ساخته شده از محل درآمدهای ملی و یا سرمایه شهر وطن جزء سرمایه‌های کلان و پایدار کشور به حساب می‌آیند. منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری ساختمان‌ها و نیز حفظ جان و مال بهره برداران، وجود اصول و قواعدی برای برقراری نظم در این بخش را اجتناب ناپذیر می‌کند. تدوین مقررات ملی ساختمان در کشور از سال ۱۳۶۶ با وضع مقررات و ضوابطی ناظر به کارکرد فنی و مهندسی عناصر و اجزای ساختمان و با هدف تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب و آهایش بهره برداران ساختمان‌ها و نیز صرفه‌جویی در مصرف انرژی توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت آغاز گردیده و تا به امروز به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گرفته است. مقررات ملی ساختمان به عنوان فرآگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان، در کنار استانداردها و آئین نامه‌های ساختمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ساختمان‌ها داشته و مقایسه کیفی ساختمان‌های ساخته شده طی سالیان اخیر با سال‌های قبل از وجود این مقررات، نمایانگر این مهم می‌باشد. اگرچه رعایت حداقل‌ها ~~الزماء~~ کیفیت بهینه را در پی ندارد، بی تردید مسیر ارتقای کیفیت ساختمان از تأمین همین حداقل‌ها می‌گذرد. لیکن برای تحقق اجرای موفق مقررات ملی ساختمان و دستیابی به وضعیت مطلوب در ساخت و سازها، اقدامات تکمیلی جدی دیگری شامل: تدوین ~~نظام~~ کنترلی جامع و کارآمد، تلاش مضاعف برای آموزش و بازآموزی عوامل دخیل فر ساخت و ساز، صیانت از حقوق شهروندی و افزایش سطح آگاهی بهره برداران از حقوق خود، بیمه ساختمان و انجام تحقیقات هدفمند با توجه به مقتضیات کشور ضروری است.

در پایان از کلیه صاحب‌نظران و همکارانی که در تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان با دلسوزی تلاش می‌کنند، قدردانی نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای این خدمتگزاران به میهن اسلامی و مردم عزیز، موفقیت و سربلندی آرزو می‌نمایم.

محمد اسلامی
وزیر راه و شهرسازی

مقدمه ویرایش سوم

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان‌ها از دیر باز در ایران رواج داشته است. اکثر ساختمان‌های موجود در کشور، بهویژه در شهرهای کوچک، بخش‌ها، روستاهای همچنین در بافت‌های فرسوده و قدیمی کلان‌شهرها از نوع مصالح بنایی می‌باشند. آسیب‌پذیر بودن این ساختمان‌ها در زمین لرزه‌های گذشته، که عمدتاً ناشی از عدم رعایت صحیح ضوابط فنی می‌باشد، اهمیت تدوین "برروزنگاری و ترویج مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان" را آشکار می‌سازد.

اولین کمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان "ساختمان‌های مصالح بنایی" در سال ۱۳۷۶ شروع به فعالیت نمود. در ابتدا، با توجه به رواج اجرای سنتی این نوع ساختمان در ایران، که عمدتاً مغایر با ضوابط فنی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله می‌باشد، کمیته تخصصی تصمیم گرفت این مبحث را بر اساس تجربیات بومی و امکانات موجود در کشور بومی‌سازی نماید و طی مباحثت جدائنه: ساختمان‌های آجری، خشتی و سنگی غیرمسلح و کلافدار، مبحث را بر مبنای نیاز آن زمان جامعه مهندسی ایران تدوین و در سال ۱۳۸۴ ارایه نمود. با پیشرفت صنعت ساخت و ساز و فراهم گردیدن امکان استفاده از مصالح جدید در اقصی نقاط کشور، در ویرایش دوم مبحث، مباحثت ساختمان‌های سنتی خشتی، سنگی و آجری غیرمسلح تجمعی و محدودتر گردیده و جهت آشنایی جامعه مهندسان، مبحث بنایی مسلح به صورت مقدماتی و محدود وارد مبحث گردید.

با توجه به اهتمام جدی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان جمهوری اسلامی ایران به روز نمودن مباحثت، پس از تدوین آخرین ویرایش مبحث هشتم در سال ۱۳۹۲، کمیته جدید مبحث بلافاصله ارزیابی و بازنگری مبحث را آغاز نمود. در مسیر به روز رسانی مبحث و همگام کردن آن با آینده‌های معتبر بین‌المللی و نیاز امروز صنعت ساختمان کشور، در ویرایش جدید، بحث ساختمان‌های بنایی مسلح به صورت جامع ارایه شده است. همچنین، با توجه به وجود امکانات فنی و اقتصادی ساخت ساختمان‌های بنایی با کلاف در اقصی نقاط کشور و نظر به آسیب‌پذیر بودن ساختمان‌های بنایی سنتی غیرمسلح (بدون کلاف)، بحث اخیر از مبحث هشتم حذف شده است. با برگزاری جلسات

متعدد کمیته تخصصی، پیش‌نویس ویرایش جدید این مبحث آماده شد و در معرض نظرخواهی صاحب‌نظران و مهندسان قرار گرفت و به تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان رسید. در این ویرایش نسبت به ویرایش پیشین تغییرات زیر انجام شده است:

۱. در فصل اول ویرایش جدید، تعاریف اولیه مورد نیاز این مبحث، در مقایسه با ویرایش قبلی، به میزان قابل ملاحظه‌ای گستردگر شده است. هم‌چنین، با توجه به روابط طراحی ارائه شده در فصل چهارم و فصل‌های دیگر مبحث، علائم اختصاری مورد استفاده در مبحث در ویرایش جدید این فصل تعریف شده‌اند.
۲. فصل دوم از ویرایش جدید به معروفی خصوصیات مصالح مورد استفاده می‌پردازد که نسبت به ویرایش پیشین مفصل‌تر بوده و اطلاعات بیشتری در رابطه با انواع و ویژگی‌های مصالح در اختیار مهندسان قرار می‌دهد.
۳. در ویرایش جدید این مبحث، فصل سوم تحت عنوان "ضوابط عمومی" مورد بازنگری مفصل قرار گرفته است، بهویژه ضوابط مربوط به اعضای غیرسازه‌ای به صورت مبسوط در این فصل گنجانده شده است.
۴. فصل چهارم ویرایش جدید به ارائه ضوابط "ساختمان‌های بنایی مسلح" اختصاص داده شده است. این ساختمان‌ها با توجه به عملکرد مناسب در برابر زلزله، در کشورهای پیشرفته لرزه‌خیز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا کمیته بازنگری مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان وقت قابل ملاحظه‌ای را صرف تکمیل و گسترش این فصل از مبحث نموده و با افزودن مباحث مربوط به بارگذاری، تحلیل و طراحی ساختمان‌های بنایی مسلح به روش مقاومت نهایی، مجموعه‌ای کامل در اختیار جامعه مهندسان قرار گشته است. امید است تکمیل این فصل از مبحث، مشوقی باشد برای استفاده گسترده از ساختمان بنایی مسلح در ایران.
۵. فصل پنجم ویرایش جدید مبحث، تحت عنوان "ساختمان‌های بنایی ملک‌کلاف"، بطور کلی دوباره‌نویسی شده است. این فصل نسبت به ویرایش قبلی گسترش قابل ملاحظه‌ای یافته و بسیاری از ابهامات و کمبودهای موجود بر طرف گردیده است.

۶. همان‌گونه که اشاره شد، در ویرایش جدید مبحث، فصل ششم ویرایش قبلی تحت عنوان "ساختمان‌های بنایی غیر مسلح" حذف و قسمت‌هایی از فصل حذف شده، شامل اجرای انواع سقف‌ها به فصل پنجم ویرایش جدید افزوده شده است.

امید است که بیش از بیست سال که از تشکیل اولین کمیته تخصصی مبحث هشتم می‌گذرد، ویرایش جدید مبحث پاسخگوی نیازهای امروز جامعه مهندسی ساختمان کشور باشد. ویرایش جدید مبحث هشتم نیز بی‌شك عاری از کمبود و ابهام نمی‌باشد، لذا از محققان و مهندسان محترم خواهشمندیم نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را جهت بررسی در اختیار این کمیته قرار دهند.

کمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

سَمِعَ

فهرست مطالب

صفحه

۱

۱

۲

۳

۱۸

۲۷

۲۷

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۶

۳۷

۳۹

۴۰

عنوان

۱-۸ کلیات

۱-۱-۸ هدف

۲-۱-۸ دامنه کاربرد

۳-۱-۸ تعریفها

۴-۱-۸ علائم اختصاری

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۱-۲-۸ کلیات

۲-۲-۸ مصالح ساختمانی

۱-۲-۲-۸ سنگدانه‌ها

۲-۲-۲-۸ چسباننده‌ها

۳-۲-۲-۸ آب

۴-۲-۲-۸ واحد مصالح بنایی

۵-۲-۲-۸ فولاد

۶-۲-۲-۸ ملات

۷-۲-۲-۸ دوغاب

۸-۲-۲-۸ افروزنی‌های ملات و دوغاب

ز

۴۰	۹-۲-۲-۸ شفته آهکی
۴۱	۱۰-۲-۲-۸ بتن
۴۱	۱۱-۲-۲-۸ چوب
۴۲	۳-۲-۸ ویژگی های مکانیکی مصالح
۴۲	۴-۲-۸ ارزشی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی
۴۳	۵-۴-۲-۸ روش آزمایش نمونه منشوری
۴۳	۶-۴-۲-۸ روش تخمین
۴۵	۷-۴-۲-۸ مدول گسختگی واحد بنایی
۴۵	۸-۴-۲-۸ کارایی مصالح سیمانی
۴۷	۳-۸ ضوابط عمومی
۴۷	۱-۳-۸ کلیات
۴۷	۲-۳-۸ ساختگاه
۴۷	۳-۳-۸ پیکربندی ساختمان
۴۷	۱-۳-۳-۸ پیوستگی سازه‌ای
۴۸	۲-۳-۳-۸ درز لرزه‌ای (انقطاع)
۴۸	۴-۳-۸ اعضای سازه‌ای
۴۸	۱-۴-۳-۸ پی‌سازی
۴۸	۲-۴-۳-۸ ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون
۵۰	۳-۴-۳-۸ حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای
۵۰	۴-۴-۳-۸ دیوار چندجداره
۵۰	۵-۴-۳-۸ کنترل نسبت لاغری
۵۱	۶-۴-۳-۸ تکیه‌گاه دیوار
۵۲	۷-۴-۳-۸ بازشو
۵۲	۸-۴-۳-۸ نعل درگاه
۵۲	۹-۴-۳-۸ خرپشتہ
۵۳	۱۰-۴-۳-۸ میلگرد بستر
۵۳	۱۱-۴-۳-۸ بست بنایی

۵۳	پیچ‌های مهاری مدفون	۱۲-۴-۳-۸
۵۴	حافظت از میلگرددهای بستر، بسته‌ها و پیچ‌های مهاری	۱۳-۴-۳-۸
۵۴	اعضای غیرسازه‌ای	۵-۳-۸
۵۴	دیوار غیرسازه‌ای جداگر	۱-۵-۳-۸
۵۵	کفسازی	۲۵-۳-۸
۵۶	سقف کاذب	۳-۵-۳-۸
۵۶	پلکان	۴-۵-۳-۸
۵۷	آسانسور و بالابر	۵-۵-۳-۸
۵۷	نما	۶-۵-۳-۸
۵۸	جان‌پناه	۷-۵-۳-۸
۵۸	دودکش و هواکش	۸-۵-۳-۸
۵۸	بادگیر	۹-۵-۳-۸
۵۹	لوله‌ها و مجرای توکار	۱۰-۵-۳-۸
۵۹	عایق رطوبتی	۱۱-۵-۳-۸
۶۱	تاسیسات	۱۲-۵-۳-۸
۶۱	دیوار محوطه	۱۳-۵-۳-۸

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

۶۳	کلیات	۱-۴-۸
۶۳	تعريف	۱-۱-۴-۸
۶۳	محدوده کاربرد	۲-۱-۴-۸
۶۴	مصالح	۳-۱-۴-۸
۶۴	طراحی	۴-۱-۴-۸
۶۵	بارگذاری	۲-۴-۸
۶۵	ضوابط بار	۱-۲-۴-۸
۶۵	مقاومت در برابر بارهای جانبی	۲-۲-۴-۸
۶۵	انتقال بار در اتصال اعضای قائم و افقی	۳-۲-۴-۸
۶۵	توزيع بارهای جانبی	۴-۲-۴-۸

۶۶	۵-۲-۴-۸ تاثیر عوامل دیگر
۶۶	۶-۲-۴-۸ ترکیب بارها
۶۶	۷-۲-۴-۸ ضریب رفتار
۶۶	۸-۲-۴-۸ تغییر مکان نسبی طبقه
۶۷	۹-۲-۴-۸ سختی جانبی
۶۷	۱۰-۲-۴-۸ تحلیل
۶۷	۱۱-۲-۴-۸ مدل‌های سازه‌ای ساده شده
۶۹	۱۲-۳-۴-۸ روش تحلیل
۶۹	۱۳-۴-۴-۸ الزامات میلگردگذاری
۶۹	۱۴-۴-۴-۸ الزامات میلگردها
۷۰	۱۵-۴-۴-۸ فاصله میلگردها
۷۰	۱۶-۳-۴-۴-۸ مهار میلگردهای خمی
۷۲	۱۷-۴-۴-۴-۸ مهار میلگردهای بررسی
۷۳	۱۸-۵-۴-۴-۸ تنگ‌های ستون متلح
۷۴	۱۹-۶-۴-۴-۸ پوشش میلگرد و سیم
۷۴	۲۰-۷-۴-۴-۸ قلاب
۷۵	۲۱-۸-۴-۴-۸ حداقل قطر خم برای میلگرد
۷۶	۲۲-۹-۴-۴-۸ وصله میلگردها
۷۶	۲۳-۱۰-۴-۴-۸ دسته کردن میلگردها
۷۶	۲۴-۵-۴-۴-۸ الزامات اجرای بنایی
۷۸	۲۵-۶-۴-۴-۸ طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی
۷۹	۲۶-۱-۶-۴-۴-۸ فرضیات طراحی
۷۹	۲۷-۲-۶-۴-۴-۸ مقاومت اسمی
۸۲	۲۸-۳-۶-۴-۴-۸ ضرایب کاهش مقاومت
۸۲	۲۹-۴-۶-۴-۴-۸ حداکثر میلگردهای کششی خمی
۸۳	۳۰-۵-۶-۴-۴-۸ طراحی تیر
۸۶	۳۱-۶-۶-۴-۴-۸ طراحی تیر عمیق
۸۷	۳۲-۷-۶-۴-۴-۸ طراحی ستون

۸۸	۸-۶-۴-۸ طراحی جز
۹۰	۹-۶-۴-۸ طراحی دیوار
۹۷	۱۰-۶-۴-۸ دیوارهای متقاطع
۹۸	۱۱-۶-۴-۸ بیج مهار
۱۰۱	۱۲-۶-۴-۸ طراحی و اجرای پی
۱۰۱	۱۳-۶-۴-۸ طراحی و اجرای دال و دیافراگم
۱۰۲	۷-۴-۸ اجرای اعضای بنایی مسلح
۱۰۳	۸-۴-۸ اثراض غیرسازهای
۱۰۳	۸-۴-۸ نمازی
۱۰۳	۲-۸-۴-۸ دیوار جدأگر
۱۰۴	۳-۸-۴-۸ پلکان
۱۰۴	۴-۸-۴-۸ آسانسور و بالابر
۱۰۴	۵-۸-۴-۸ کفسازی
۱۰۴	۶-۸-۴-۸ تاسیسات
۱۰۵	۷-۸-۴-۸ دیوار محوطه
۱۰۷	۵-۸ ساختمان‌های بنایی با کلاف
۱۰۷	۱-۵-۸ کلیات
۱۰۷	۲-۵-۸ محدوده کاربرد
۱۰۷	۳-۵-۸ مصالح
۱۰۷	۴-۵-۸ الزامات معماري
۱۰۷	۱-۴-۵-۸ پلان ساختمان
۱۰۸	۲-۴-۵-۸ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان
۱۰۹	۳-۴-۵-۸ پیشامدگی سقف
۱۰۹	۴-۴-۵-۸ اختلاف سطح سقف در طبقه
۱۰۹	۵-۵-۸ الزامات سازه‌ای
۱۰۹	۱-۵-۵-۸ الزامات عمومی
۱۱۰	۲-۵-۵-۸ شالوده و پی

۱۱۴	۳-۵-۵-۸ دیوار
۱۱۸	۴-۵-۵-۸ بازشو
۱۱۸	۵-۵-۵-۸ نعل درگاه
۱۱۹	۶-۵-۵-۸ کلافبندی
۱۲۴	۷-۵-۵-۸ جانپناه
۱۲۴	۸-۵-۵-۸ سقف
۱۳۰	۹-۵-۵-۸ خریشه
۱۳۱	۱۰-۵-۵-۸ ازالمات غیرسازه‌ای
۱۳۱	۱۱-۵-۸ نماسازی
۱۳۱	۱۲-۵-۸ دیوار جداگر
۱۳۱	۱۳-۵-۸ پلکان
۱۳۱	۱۴-۵-۸ آسانسور و پلابر
۱۳۱	۱۵-۵-۸ کفسازی
۱۳۲	۱۶-۵-۸ تاسیسات
۱۳۲	۱۷-۵-۸ دیوار محوطه

پیوست ۱- استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

۱۳۹	پیوست ۲- طراحی به روش تنش مجاز
۱۳۹	۱-۲-۱-۸ کلیات
۱۳۹	۱-۱-۲-۸ محدوده کاربرد
۱۳۹	۲-۱-۲-۸ مصالح
۱۳۹	۲-۲-۲-۸ بارگذاری
۱۳۹	۱-۲-۲-۸ ضوابط بار
۱۴۰	۲-۲-۲-۸ مقاومت در برابر بارهای جانبی
۱۴۰	۳-۲-۲-۸ انتقال بار در اتصالات افقی
۱۴۰	۴-۲-۲-۸ توزیع بارهای جانبی
۱۴۰	۵-۲-۲-۸ تأثیر عوامل دیگر

۱۴۱	-۸-۲-۲-۶ ترکیب بارها
۱۴۱	-۸-۷-۲-۲ ضریب رفتار
۱۴۱	-۸-۸-۲-۳ اصول تحلیل
۱۴۱	-۸-۸-۳-۲-۱ مدل‌های سازه‌ای ساده شده
۱۴۱	-۸-۸-۲-۳-۲ روش تحلیل
۱۴۲	-۸-۸-۲-۴ الزامات میلگردگذاری
۱۴۲	-۸-۸-۲-۵ الزامات اجرای بنایی
۱۴۲	-۸-۸-۴ طراحی بر مبنای روش تنش مجاز
۱۴۲	-۸-۸-۴-۱ فرضیات طراحی
۱۴۲	-۸-۸-۴-۲ مقاومت طراحی
۱۴۳	-۸-۸-۴-۳-۲ تنش‌ها و بیروهای مجاز
۱۴۸	-۸-۸-۴-۴-۲ طراحی رله قشار محوری و خمیش
۱۴۹	-۸-۸-۴-۴-۲-۵ طراحی برای گشش محوری و کشش خمیشی
۱۴۹	-۸-۸-۴-۴-۲-۶ طراحی برای برس
۱۵۰	-۸-۸-۴-۴-۲-۷ طراحی بی
۱۵۰	-۸-۸-۴-۴-۲-۸ طراحی دال
۱۵۰	-۸-۸-۴-۴-۲-۹ الزامات غیرسازه‌ای
۱۵۱	پیوست ۳ - واژه نامه

سے
کے
کے
کے

۱-۸ کلیات

۱-۱-۸ هدف

هدف از این مبحث، ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از مقاومت، پایداری، بهره‌برداری، پایایی و یکپارچگی در ساختمان‌های با مصالح بنایی، مطابق تعاریف زیر، جهت حصول اهداف مقرر در اقانون تنظیم مهندسی و کنترل ساختمان، بهدست می‌آید.

الف - مقاومت: منظور از مقاومت آن است که، ساختمان و اعضای آن در طول عمر مفید ساختمان بارهای وارد را به خوبی تحمل کنند و آسیب قابل ملاحظه نباشند.

ب - پایداری: منظور از پایداری آن است که حالت تعادل بین بارهای وارد به ساختمان، در جزء و یا کل، تحت تاثیر تغییرشکل‌های ایجاد شده در آن دچار اختلال نشده و پیکره اصلی ساختمان و اعضای آن حفظ شده و دچار فروریزش نشوند.

پ - بهره‌برداری: منظور از بهره‌برداری آن است که ساختمان عملکرد مورد انتظار خود را در طول عمر مفید ساختمان حفظ کند و افزایش تغییرشکل‌ها یا ترک‌خوردگی‌ها و ازتعاشات زیاد، مانع برای استفاده‌کنندگان ایجاد نکند.

ت - پایایی: منظور از پایایی آن است که مصالح تشکیل دهنده شامل واحدهای مصالح بنایی، ملات، فولاد و بتون و ترکیب آن‌ها چنان در نظر گرفته شوند که با شرایط محیط و بهره‌برداری سازگاری کافی داشته باشند و شرایط موجود محیط موجب فرسودگی و یا انهدام زود هنگام آن‌ها نشود.

ث- یک پارچگی: منظور از یکپارچگی آن است که اعضای ساختمان و اتصالات بین آنها چنان تنظیم شوند که یک یا چند مسیر مناسب برای عبور بارهای واردہ به سمت شالوده فراهم شده و همبستگی کل ساختمان تامین شود.

۲-۱-۸ دامنه کاربرد

این مبحث شامل ضوابط طراحی مهندسی و ساخت ساختمان‌های بنایی است و برای آن دسته از اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای تدوین شده است که در ساخت آن‌ها از مصالح بنایی استفاده می‌شود. مصالح مصرفی در ساخت ساختمان‌های بنایی باید ضوابط مندرج در این مبحث را دارا باشند و باید طوری انتخاب شوند که ضوابط طراحی از نظر اینمنی، عملکرد سازه‌ای، پایایی و شکل ظاهری سازه با توجه کافی به شرایط محیطی تأمین شود.

استانداردهای پذیرفته شده در این مبحث، استانداردهای ملی ایران است و باید در همه زمینه‌ها به آن‌ها رجوع شود. اگر در مورد پاره‌ای از مسائل اشاره شده در این مبحث، استانداردهای داخلی تهیه نشده باشد، استانداردهای معتبر بین‌المللی باید ملاک عمل قرار گیرد.

ضوابط کلی و مقررات مربوط به ساختمان‌های بنایی باید در جازچوب مقاد مندرج در این مبحث و سایر مباحث مرتبط مقررات ملی ساختمان باشد.

این مبحث از مقررات ملی ساختمان شامل ساختمان‌های نیرو می‌باشد:

الف- ساختمان بنایی مسلح

ساختمان بنایی مسلح ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آن‌ها ساخته شده و در آن میلگردهای فولادی به همراه مصالح بنایی برای تحمل نیرو به کار می‌روند. در این ساختمان‌ها معمولاً از واحد بنایی برای تحمل فشار و از میلگردهای فولادی برای تحمل کشش استفاده می‌شود.

ب- ساختمان بنایی با کلاف

ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آن‌ها ساخته شده و در آن تمام بارهای قائم و نیروهای جانبی توسط دیوارها تحمل می‌شوند. کلاف در این ساختمان‌ها با نقش محصور-کنندگی خود باعث افزایش یکپارچگی ساختمان می‌شود.

۳-۱-۸ تعریف‌ها

در این مبحث، واژه‌ها و عبارت‌های تعریف شده به صورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مورد سایر اصطلاحات، مفهوم عام آن‌ها مورد نظر است.

آجر

نوعی از مصالح بخطی می‌باشد که در گونه‌های رسی، شیلی و شیستی، مارنی، ماسه آهکی، بتنی و در شکل‌های گوناگون تولید شده و در ساخت واحد بنایی از آن استفاده می‌شود.

آجر راسته

آجری است که در چینش عضو بخطی در امتداد عضو قرار می‌گیرد.

آجر کله

آجری است که در چینش عضو بنایی عمود بر امتداد عضو قرار می‌گیرد.

آجر نما

آجری است که به طور ویژه برای نمای ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابعاد مشخصه

به ابعادی از اجزای ساختمان مانند آجر و بند گفته می‌شود که کلیه حسابات ابعادی بنای آن‌ها صورت می‌گیرد.

ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی

ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی برابر است با ابعاد مشخصه، به اضافه نصف ضخامت بند یا بندهایی که در اطراف آن قرار دارد (به تعریف واحد مصالح بنایی مراجعه شود).

ابعاد واقعی

ابعاد واقعی عبارت است از ابعاد اندازه‌گیری شده اجزاء بنایی مانند آجر، جرز، ستون و دیوار.

ارتفاع مؤثر

قسمتی از دیوار یا ستون است که برای محاسبه نسبت لاغری در نظر گرفته می‌شود.

المان مرزی

محدوده انتهایی دیواری می‌باشد که برای مقاومت در برابر نیروهای درون صفحه طراحی شده و توسط میلگردگذاری مسلح می‌شود. این محدوده می‌تواند ضخیم‌تر و یا هم‌ضخامت با دیوار باشد. جزئیات اجرایی آن به گونه‌ای است که الزامات ویژه‌ای را برآورده سازد.

بار مرده

بار ساکنی است که توسط یک عضو تحمل شده و بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه می‌شود.

بار زنده

سرباری است که توسط یک عضو تحمل شده و بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه می‌شود.

بار بهره‌برداری

باری است که بدون در نظر گرفتن ضرایب فزاینده بار، بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، قابل محاسبه است.

بار ضریب‌دار

باری است که با در نظر گرفتن ضرایب فزاینده بار، بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، محاسبه می‌شود.

بست دیوار

نوعی وسیله مکانیکی است که برای اتصال دو یا چند قطعه یا عضو بنایی به یکدیگر به کار گرفته می شود. این وسیله شامل مهارهای، قلاب های دیوار و گیره ها می باشد.

بنایی غیر مسلح

قطعه، عضو و یا ساختمان بنایی است که در تحلیل و طراحی آن مقاومت مصالح بنایی در نظر گرفته می شود ولی مقاومت میلگردها، در صورت وجود، صرف نظر می شود.

بنایی مسلح

قطعه، عضو و یا ساختمان بنایی است که در تحلیل و طراحی آن هم مقاومت مصالح بنایی و هم مقاومت میلگردها در نظر گرفته می شود. در بنایی مسلح، میلگردهای فولادی برای تحمل کشش، برش و فشار طراحی می شوند.

بند بستر (افقی)

لایه افقی ملات است که واحدهای مصالح بنایی بر روی آن فرار داده می شوند.

بند کله (قائم)

بند قائم بین واحدهای مصالح بنایی است که با ملات یا دوغاب پر می شود.

بند گلویی

فضایی خالی است که به صورت قائم در طول یک جداره بنایی و قسمت ساخته پشت آن قرار دارد و با ملات یا دوغاب پر می شود.

بتن تسطیح

بتنی است با مقاومت کم که جهت تسطیح زمین برای اجرای پی از آن استفاده می شود.

پشت بند

عضوی است سازه‌ای با ضخامت کافی که در فواصل معینی از امتداد دیوار به منظور تأمین تکیه‌گاه جانبی یا تحمل بارهای متمرکز قائم، عمود بر امتداد دیوار ساخته می‌شود.

پوسته

به جداره خارجی واحد مصالح بنایی توخالی گفته می‌شود.

پوشش دوغاب

ضخامت دوغابی است که وجه خارجی میلگرد، مهار و یا قلاب‌های مدفون در آن را در بر می‌گیرد.

پوشش بنایی

ضخامتی از ترکیب واحدهای مصالح بنایی، ملات و یا دوغاب است که وجه خارجی میلگرد، مهار و یا قلاب‌های مدفون در آن را در بر می‌گیرد.

پوشش ملات

ضخامت ملاتی است که وجه خارجی میلگرد، مهار و یا قلاب‌های مدفون در آن را در بر می‌گیرد.

پیچ مهار

پیچی است که برای مهار و یا اتصال قطعات بنایی به یکدیگر استفاده شده و در دو نوع سردار و خمیده تولید می‌شود.

پیوند ممتد

نوعی چیدمان واحدهای مصالح بنایی است که فاصله افقی بندهای کله (قائم) در آن، در ردیفهای متواالی، حداقل یک‌چهارم طول واحد مصالح بنایی باشد.

پی

قسمتی از پی‌سازی است که به منظور پخش مناسب‌تر بار ساختمان بر روی سطح وسیع‌تری از زمین، بر روی شالوده و در زیر دیوار، با استفاده از بتن مسلح، اجرا می‌شود.

تعییر‌مکان نسبی طبقه

اختلاف تعییر‌مکان در بالا و پایین طبقه مورد نظر است که از حاصل ضرب تعییر‌مکان محاسبه شده از یک تحلیل ارجاعی در ضریب افزاینده، C_d ، بر اساس فصل چهارم این مبحث، به دست می‌آید.

تنگ

میلگردی است که برای مهار میلگردکهای طولی در یک عضو سازه‌ای استفاده می‌شود.

تیر اتصال

المانی است افقی یا مایل از جنس بتن آرمه که در داخل دیوار بنایی اجرا شده، دارای میلگرد طولی بوده و کاملاً دوغاب ریزی شده باشد.

تیر بنایی

یک عضو بنایی افقی است که بین دو تکیه‌گاه قرار گرفته و برای نیروهای خمشی و برشی طراحی می‌شود.

تیر تیغه

قسمتی از تیغه است که به صورت افقی بین دو تکیه‌گاه قرار می‌گیرد.

تیر عمیق

تیر بنایی است که نسبت دهانه به عمق موثر آن در دهانه‌های پیوسته از ۳ و در دهانه‌های ساده از ۲ کمتر باشد.

تیغه (دیوار جداگر)

عضو غیرسازه‌ای سبک و با ضخامت کم است که برای جدا کردن فضاهای داخل ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جان

دیوارهای داخلی واحد مصالح بنایی توالی است، به همان نحو که در واحد بنایی قرار می‌گیرد.

جداره

به قسمتی پیوسته از یک عضو پیشی اطلاق می‌شود که ضخامتی برابر یک واحد بنایی داشته باشد.

جز

عضو قائم مجزایی است که طول (بعد فقی) آن نسبت به عرض (ضخامت) بیشتر از ۳ و کمتر و یا برابر ۶ باشد و ارتفاع آن نیز از ۵ برابر طولش کمتر باشد.

چگالی حقيقی

جرم موجود در واحد حجم واقعی ماده است.

چگالی ظاهری

جرم موجود در واحد حجم ظاهری ماده است.

حفره

فضای خالی است که مساحت بزرگترین سطح مقطع آن بیش از ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع باشد.

خاموت

میلگردی است که برای مقاومت در برابر برش در اعضای خمشی استفاده می‌شود.

خرپشته

اتفاق کوچک و روودی پشت بام از پلکان می‌باشد.

درز لرزه‌ای (انقطاع)

فاصله بین دو ساختمان مجاور، یا دو قسمت جدا شده یک ساختمان است که برای جلوگیری از برخورد دو ساختمان یا دو قسمت جدا شده تحت ارتعاش ناشی از زلزله ایجاد می‌شود.

دوغاب

مخلوطی از مصالح سنگی ریزداله و سیمان است که آب کافی (در حدی که اجزای تشکیل دهنده‌ی آن از یکدیگر جدا نشوند) به آن اضافه می‌شود. به دوغاب، ملات روان نیز گفته می‌شود.

دیافراگم

یک سیستم کف یا سقف است که درون صفحه به صورت صلب عمل نموده و برای انتقال نیروهای جانبی به دیوارهای برشی و یا دیگر اعضای سیستم باربر جانبی طراحی می‌شود.

دیوار

عضوی قائم است که طول آن بیشتر از شش برابر عرض (ضخامت) آن باشد.

دیوار باربر

دیواری است که بار قائم، به همراه لنگر خمی ناشی از خروج از مرکزیت آن بارهای اتحمل می‌کند.


دیوار برشی بنایی

دیواری است که برای مقاومت در برابر بارهای جانبی که در صفحه دیوار عمل می‌کنند طراحی شده است.

دیوار برشی بنایی غیر مسلح

دیوار برشی بنایی است که مقاومت آن در برابر بارهای جانبی درون صفحه، صرفاً توسط مصالح بنایی تامین می‌شود، هر چند ممکن است دارای حداقل میلگرد و اتصالات باشد.

دیوار برشی بنایی مسلح

دیوار برشی بنایی است که مقاومت آن در برابر بارهای جانبی درون صفحه، تواماً توسط مصالح بنایی و میلگرد  تامین می‌شود.

دیوار جداگر (تیغه)

دیواری است غیرباربر که برای جداسازی فضاهای داخل ساختمان از آن استفاده می‌شود.

دیوار چند جداره

دیواری است که از دو و یا چند جداره بنایی مستقل که توسط هسته بتنی، ملات و یا دوغاب و بست به یکدیگر متصل شده باشند، تشکیل شده باشد.

دیوار سازه‌ای

دیواری است که برای مقاومت در برابر بارهای قائم یا جانبی و یا هر دو طراحی شده باشد و از اجزای اصلی پایداری ساختمان در طول عمر آن است.

دیوار غیرباربر

دیواری است که به طور عمده هیچ باری غیر از وزن و اینرسی خود را تحمل نمی‌کند.

دیوار محوطه

دیواری است غیر باربر که برای جداسازی یک محوطه خارج از ساختمان از آن استفاده می‌شود.

دیوار مسلح

دیواری است که در آن فولاد، بتن یا ملات و واحد بنایی با هم، بارهای قائم و افقی را تحمل می‌کنند.

دیوار میان

دیواری است دو یا چند جداره که بین جداره‌ها فضای خالی باشد.

دیوار نسبی

نسبت مجموع سطح مقطع دیوارهای سازه‌ای در هر طبقه و در هر امتداد، که در برابر بار زلزله در آن امتداد مقاومت می‌کنند، به مساحت آن طبقه می‌باشد.

رگ (یا رج)

مجموعه‌ای از واحدهای مصالح بنایی است که در یک ردیف اجرا می‌شوند.

زنجباب

خیس کردن واحدهای مصالح بنایی به حالت اشباع با سطح خشک قبل از استفاده در عضو بنایی برای جلوگیری از مکیده شدن آب ملات و در نتیجه جلوگیری از کاهش چسبندگی بین واحد بنایی و ملات می‌باشد.

ستون

عضو سازه‌ای قائمی است که بعد بزرگ مقطع آن از سه برابر بعد کوچک مقطع تجاوز نکند و ارتفاع آن حداقل چهار برابر بعد کوچک مقطع باشد.

ستون مسلح

ستونی است که در آن فولاد، بتن و واحد بنایی با هم، بارهای قائم و جانبی را تحمل می‌کنند.

سوراخ

فضایی خالی است که مساحت بزرگترین سطح مقطع آن کمتر از ۱۰۰۰ میلی‌متر مربع باشد.

شالوده

قسمتی از پی‌سازی است که به منظور پخش مناسبتر بار ساختمان بر روی سطح وسیع‌تری از زمین، زیر پی‌سازی یا کلاف زیر دیوار اجرا می‌شود.

شفته آهک

ماده‌ای تشکیل شده از دانه‌های سنگی، خاک، آهک هیدره شونده و آب می‌باشد که عمدتاً در زیرسازی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضخامت مؤثر

ضخامت یک دیوار یا ستون است که برای محاببه نسبت لاغری آن در نظر گرفته می‌شود.

ضریب کاهش مقاومت

ضریبی است که در مقاومت اسمی ضرب شده و مقاومت طراحی بدست می‌آید.

عضو بنایی

عضو سازه‌ای یا غیرسازه‌ای ساخته شده از واحد بنایی مانند دیوار، جرز، ستون یا سقف می‌باشد.

غوره‌گل

نوعی انود بام است که از ترکیب خاک رس و گچ ساخته شده و در سقف‌های چوبی مسطح برای پایدار کردن عناصر پوششی سقف و شیب‌بندی استفاده می‌شود.

کاه‌گل

نوعی انود است که از ترکیب خاک رس و کاه ساخته شده و به عنوان عایق رطوبتی برای سقف و دیوارهای بیرونی استفاده می‌شود.

کلاف

مجموعه‌ای پیوسته متشکل از اعضای کششی و فشاری افقی و قائم می‌باشد که اعضای بنایی اصلی ساختمان را محصور کرده و باعث یک پارچگی ساختمان می‌شود.

کلاف افقی

عضوی از کلاف است که در راستای افقی و معمولاً در پای دیوارها، در زیر یا در تراز سقف‌ها و در تراز بالا یا پایین بازشوها قرار می‌گیرد.

کلاف قائم

عضوی از کلاف است که در راستای قائم و معمولاً در انتهای میان دیوارها و اطراف بازشوها ساخته می‌شود.

کرسی چینی

قسمتی از پی‌سازی است که به منظور رسیدن به تراز مورد نظر بوقت اجرایی یا کلاف زیر دیوار انجام می‌شود.

لاریز

گونه‌ای چینش دیوار است که رگ‌های متوالی به صورت پله‌ای اجرا شده و به این ترتیب دیوار می‌تواند در دو و یا چند نوبت چیده شود.

لایه

هر مقطع قائم پیوسته یک دیوار است که ضخامتی برابر یک واحد بنایی دارد.

مدول ارتجاعی

نسبت تنش قائم به کرنش متناظر با آن در کشش و یا فشار قبل از تنش حد تسلیم مصالح می‌باشد.

مدول برشی

نسبت تنش برشی به کرنش برشی کمتر از تنش حد تسلیم مصالح می‌باشد.

مساحت بستر

مساحت سطحی است که در صفحه‌ی اند بستر در تماس با ملات باشد.

مساحت خالص

مساحت کل، منهای مساحت هسته‌های فاقد دوغاب، شکاف‌ها، سوراخ‌ها، حفره‌ها و فرورفتگی‌ها و سطوح فاقد تماس با ملات می‌باشد.

مساحت کل

کل مساحت مقطع عرضی واحد مصالح بنایی یا عضو بنایی مورد نظر می‌باشد.

مساحت مؤثر

حداقل مساحت بستر واحدهای توخالی یا مساحت کل واحدهای توپر به اضافه مساحتی که دوغاب ریزی شده است، می‌باشد.


ملات

مخلوطی از مصالح سنگی، آب و چسباننده‌هایی مانند سیمان، آهک و یا گچ می‌باشد که برای چسباندن واحدهای مصالح بنایی به یکدیگر استفاده می‌شود.




مقاومت اسمی

مقاومت محاسباتی یک عضو می‌باشد.




مقاومت طرح (طراحی)

مقاومت اسمی یک عضو می‌باشد که ضرب کاهش مقاومت مناسب ضرب شده است.



مقاومت لازم

مقاومت مورد نیاز برای مقاومت در برابر تارها می‌باشد.



مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی

مقاومت فشاری حداقل واحد بنایی است که بر حسب نیروی فشاری بر واحد سطح خالص مقطع محاسبه شده و واحد بنایی مورد استفاده باید آن را به عنوان مبنای محاسبات و طراحی بر طبق نقشه‌های اجرایی برآورده سازد.



منشور

ترکیبی از واحدهای بنایی و درزهای ملات، با یا بدون دوغاب است که به عنوان یک نمونه آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مشخصات مصالح بنایی به کار می‌رود.



مهار

میله فلزی، سیم یا تسمه‌ای است که عضو بنایی را به تکیه‌گاه سازه‌ای آن محکم می‌کند.

میلگرد بستر

خرپایی است مشکل از تعدادی مفتول یا میلگرد عرضی که به صورت نرده‌بانی یا زیگزاگ به دو میلگرد طولی آج‌دار جوش داده شده و در اندازه‌های مناسب در بند بستر نصب می‌شود.



میلگردی است که در راستای محور طولی عضو قرار می‌گیرد.

میلگرد عرضی

میلگردی است که در راستای عمود بر محور طولی عضو قرار می‌گیرد.

نمای مهار شده

نمای بنایی است که به پشت خود ایستاده از مهارهایی متصل شده است و در راستای قائم نیز به پی مناسب و یا اعضای مخصوص تکیه دارد.

نمای بنایی

یک لایه بنایی است که سطح تمام شده دیوار را تامین می‌کند و نیروهای درون صفحه و یا برون صفحه را مستقیماً به پشت خود انتقال می‌دهد، اما اثر آن در افزایش مقاومت و سختی دیوار منظور نمی‌شود.

واحد بنایی

بخشی از عضو بنایی است که شامل ترکیبی از واحد مصالح بنایی و ملات است.

واحد مصالح بنایی

یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده واحد بنایی شامل: آجر، سنگ یا بلوک سیمانی می‌باشد.

واحد مصالح بنایی توپر

واحد مصالح بنایی کاملاً همگنی است که هیچ‌گونه حفره یا سوراخی در آن وجود نداشته باشد.

واحد مصالح بنایی خالی

واحد مصالح بنایی دارای فضاهای خالی اعم از سوراخ، حفره و فرورفتگی است که مجموع حجم آنها برابر با ۳۵ تا ۷۰ درصد از حجم کل واحد باشد.

واحد مصالح بنایی سوراخ دار

واحد مصالح بنایی است که دارای یک یا چند سوراخ با مجموع حجم کمتر از ۳۵ درصد حجم کل واحد باشد.

هسته بتُنی

لایه بتُن مسلح محصور بین دو جداره بنایی می‌باشد.

هشت‌گیر

نوعی چینش دیوار که برای وصل کردن دو قسمت یک دیوار و یا دو دیوار متقاطع که در نوبتهاي مختلف چیده شده باشند، انتهای رگ‌های متواالی متصورت دندانهای اجرا شوند.

۴-۱-۸ علائم اختصاری

A_b	مساحت سطح مقطع پیچ مهاری (میلی‌متر مربع)
A_{br}	مساحت مقطع لهیدگی (میلی‌متر مربع)
A_g	مساحت کل مقطع یک عضو (میلی‌متر مربع)
A_n	مساحت خالص مقطع یک عضو (میلی‌متر مربع)
A_{nv}	مساحت خالص برشی (میلی‌متر مربع)
A_{pt}	مساحت کششی تصویر شده یک مخروط دایروی قائم بر سطح مصالح بنایی (میلی‌متر مربع)
A_{pv}	مساحت برشی تصویر شده نیمی از یک مخروط دایروی قائم بر سطح مصالح بنایی (میلی‌متر مربع)
A_s	سطح مقطع میلگردهای کششی (میلی‌متر مربع)
A_{sc}	سطح مقطع میلگردهای قرار گذاشته شده در وصله که در انتهای میلگردهای وصله شده و به صورت عرضی نسبت به آنها قرار گرفته باشند. (میلی‌متر مربع)
A_{st}	سطح مقطع کل میلگردهای طوسی که به صورت عرضی محصور شده‌اند (میلی‌متر مربع)
A_v	سطح مقطع میلگردهای برشی (میلی‌متر مربع)
A_l	سطح مقطع بارگذاری شده (میلی‌متر مربع)
A_2	سطح تکیه‌گاه لهیدگی، معادل حداقل سطحی از تکیه‌گاه، هم‌مرکز و متشابه با سطح مقطع بارگذاری شده (میلی‌متر مربع)
a	عمق بلوك تنش فشاری معادل متناظر با مقاومت اسمی (میلی‌متر)
B_a	بار کششی مجاز بر پیچ مهار (نیوتون)
B_{ab}	بار کششی مجاز بر پیچ مهار زمانی که شکست مصالح بنایی کنترل کننده است (نیوتون)
B_{an}	مقاومت کششی اسمی پیچ مهار (نیوتون)
B_{anb}	مقاومت کششی اسمی پیچ مهار زمانی که شکست مصالح بنایی کنترل کننده است (نیوتون)

- : مقاومت کششی اسمی پیچ مهار زمانی که بیرون کشیده شدن پیچ کنترل کننده است B_{anp}
 (نیوتن)
- : مقاومت کششی اسمی پیچ مهار زمانی که تسلیم کششی پیچ کنترل کننده است B_{ans}
- : بار کششی مجاز پیچ مهار زمانی که بیرون کشیده شدن پیچ کنترل کننده است B_{ap}
 (نیوتن)
- : بار کششی مجاز اسمی پیچ مهار زمانی که تسلیم کششی پیچ کنترل کننده است B_{as}
 (نیوتن)
- : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار (نیوتن) B_v
- : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که شکست بنایی کنترل کننده است B_{vb}
- : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که خردشگی مصالح بنایی کنترل کننده است B_{vc}
 (نیوتن)
- : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار (نیوتن) B_{vn}
- : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که شکست بنایی کنترل کننده است B_{vnb}
- : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که خردشگی مصالح بنایی کنترل کننده است B_{vnc}
 (نیوتن)
- : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که بیرون آمدن پیچ مهار کنترل کننده است B_{vnpry}
 (نیوتن)
- : مقاومت برشی اسمی یک پیچ مهار زمانی که تسلیم پیچ مهار کنترل کننده است B_{vns}
- : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که بیرون آمدن پیچ مهار کنترل کننده است B_{vpry}
 (نیوتن)
- : بار برشی مجاز بر یک پیچ مهار زمانی که تسلیم پیچ مهار کنترل کننده است B_{vs}
 عرض مقطع (میلی‌متر) b
- : کل بار محوری طراحی وارد بر پیچ مهار (نیوتن) b_a
- : بار محوری ضریب دار وارد بر پیچ مهار (نیوتن) b_{af}
- : کل بار برشی طراحی وارد بر پیچ مهار (نیوتن) b_v
- : بار برشی ضریب‌دار وارد بر پیچ مهار (نیوتن) b_{vf}

b_w	عرض تیر (میلی‌متر)
C_d	ضریب تشدید تغییرشکل
c	فاصله بین تار حداکثر کرنش فشاری و محور خنثی (میلی‌متر)
C'_d	ضریب افزایش تغییرمکان
D	بار مردمی (ساکن) و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن
D	عرض ساختمان یا طبقه
d	عمق موئی یا فاصله بین تار حداکثر تنش فشاری تا مرکز سطح میلگردهای کششی (میلی‌متر)
d_b	قطر اسمی میلگرد و یا پیچ مهار (میلی‌متر)
d_v	عمق موثر یک عضو در راستای قوس (میلی‌متر)
E	بار زلزله و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن
E_{bb}	مدول ارتعاعی تیرهای محیطی (مگاپاسکال)
E_{bc}	مدول ارتعاعی ستون‌های محیطی (مگاپاسکال)
E_c	مدول ارتعاعی بتن در فشار (مگاپاسکال)
E_g	مدول ارتعاعی دوغاب در فشار (مگاپاسکال)
E_m	مدول ارتعاعی واحد بنایی در فشار (مگاپاسکال)
E_s	مدول ارتعاعی فولاد (مگاپاسکال)
E_v	مدول برشی واحد بنایی (مگاپاسکال)
e	خروج از مرکریت بار محوری (میلی‌متر)
e_b	فاصله بین ابتدای خم پیچ مهار خمیده تا انتهای قلاب پیچ (میلی‌متر)
e_u	خروج از مرکریت نیروی P_{uI} (میلی‌متر)
F	فشار جانبی سیالات و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن
F_a	تنش مجاز فشاری برای تحمل بار محوری تنها (مگاپاسکال)
F_b	تنش مجاز فشاری برای تحمل خمس تنها (مگاپاسکال)
F_s	تنش مجاز کششی یا فشاری در میلگردها (مگاپاسکال)

تنش مجاز برشی (مگاپاسکال)	: F_v
تنش مجاز برشی قابل تحمل توسط واحد بنایی (مگاپاسکال)	: F_{vm}
تنش مجاز برشی قابل تحمل توسط میلگردهای برشی (مگاپاسکال)	: F_{vs}
تنش فشاری محاسباتی در واحد بنایی ناشی از بار محوری تنها (مگاپاسکال)	: f_a
تنش فشاری محاسباتی در واحد بنایی ناشی از خمش تنها (مگاپاسکال)	: f_b
ضریب کاهش سربار	: f_l
مقاومت فشاری مشخصه دوغاب (گروت) (مگاپاسکال)	: f_g
مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی (مگاپاسکال)	: f_m
مدول گشیختگی واحد بنایی (مگاپاسکال)	: f_r
تنش کششی و فشاری محاسباتی در میلگردها (مگاپاسکال)	: f_s
تنش برشی محاسباتی در واحد بنایی (مگلباپاسکال)	: f_v
مقاومت تسلیم مشخصه فولاد میلگرد و پیچ مهاری (مگاپاسکال)	: f_y
مدول برشی بتن (مگاپاسکال)	: G_c
مدول برشی دوغاب (مگاپاسکال)	: G_g
مدول برشی بنایی (مگاپاسکال)	: G_m
فشار جانبی خاک و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن	: H
ارتفاع موثر ساختمان	: H
ارتفاع موثر ستون، دیوار و یا جرز (میلی‌متر)	: H
ارتفاع موثر عضو	: h
بعد قائم میان قاب (میلی‌متر)	: h_{inf}
ارتفاع طبقه	: h_s
ارتفاع کل دیوار یا بخشی از دیوار که مورد نظر است (میلی‌متر)	: h_w
ضریب اهمیت ساختمان	: I
گشتاور دوم سطح تیر محیطی برای خمش در صفحه میان قاب (میلی‌متر به توان چهار)	: I_{bb}

گشتاور دوم سطح ستون محیطی برای خمش در صفحه میان قاب (میلی‌متر به توان چهار)	I_{bc}
گشتاور دوم سطح مقطع ترک خورده یک عضو (میلی‌متر به توان چهار)	I_{cr}
گشتاور دوم سطح مقطع موثر یک عضو (میلی‌متر به توان چهار)	I_{eff}
گشتاور دوم سطح مقطع کل یک عضو (میلی‌متر به توان چهار)	I_g
گشتاور دوم سطح مقطع خالص یک عضو (میلی‌متر به توان چهار)	I_n
نسبت فاصله بین مرکز سطح نیروهای فشاری خمشی تا مرکز سطح نیروهای کششی خمشی به عمق d	J
بعدی که برای محاسبه طول مهاری میلگرد به کار می‌رود (میلی‌متر)	K
ضریب خزش واحد بنایی به ازای یک مگاپاسکال	k_c
ضریب انبساط غیر قابل بازگشت رطوبتی مصالح بنایی رسی	k_e
ضریب انبساط حرارتی پیایی پرده‌جه سانتی‌گراد	k_t
بار زنده و یا نیروها و لنگرهای داخلی مربوط به آن	L
دهانه خالص بین تکیه‌گاهها (میلی‌متر)	L
بار زنده بام	L_r
طول مدفون موثر پیچ‌های مهاری سردار و یا خمیده (میلی‌متر)	l_b
فاصله لبه‌ای پیچ مهاری (حداقل طول اندازه‌گیری شده از لبه آجرکاری تا سطح پیچ مهاری) (میلی‌متر)	l_{be}
طول مهاری (گیرایی) یا طول همپوشانی میلگردهای مستقیم (میلی‌متر)	l_d
طول مدفون معادل تامین شده توسط قلاب‌های استاندارد که از ابتدای قلاب اندازه‌گیری شده است (میلی‌متر)	l_e
طول موثر دهانه برای یک تیر عمیق (میلی‌متر)	l_{eff}
طول میان قاب در پلان (میلی‌متر)	l_{inf}
طول کل دیوار یا بخشی از دیوار در راستای نیروی برشی (میلی‌متر)	l_w
لنگر بیشینه در مقطع مورد بررسی (نیوتون- میلی‌متر)	M

M_a	لنگر بیشینه در عضو در اثر بار اعمال شده برای محاسبه تغییرشکل (نیوتون- میلی‌متر)
M_c	لنگر ضریب‌دار که برای در نظر گرفتن تاثیرات انحصار بزرگ‌نمایی شده است (نیوتون- میلی‌متر)
M_{cr}	لنگر مقاومتی نظیر ترک خوردگی (نیوتون- میلی‌متر)
M_n	ظرفیت خمی اسمی (نیوتون- میلی‌متر)
M_{ser}	لنگر خمی بهره‌برداری در نیمه ارتفاع هر عضو با در نظر گرفتن اثرات $P-\Delta$ (نیوتون- میلی‌متر)
M_u	لنگر ضریب‌دار (نیوتون- میلی‌متر)
n	نسبت مدول ارتجاعی فولاد و آحد بنایی
N_u	نیروی فشاری ضریب‌دار که عمود بر صفحه شامل برش ضریب‌دار V ناشی از ترکیب بار مورد بررسی وارد می‌شود (نیوتون)
N_v	نیروی فشاری عمود بر صفحه نشی (نیوتون)
P	نیروی فشاری محوری (نیوتون)
P_a	نیروی محوری فشاری مجاز یک هضو مسلح (نیوتون)
P_e	بار کمانش اولر (نیوتون)
P_n	مقاومت اسمی محوری (نیوتون)
P_u	بار محوری ضریب‌دار (نیوتون)
P_{uf}	بار ضریب‌دار ناشی از سطح بارگیر مربوط به کف یا سقف (نیوتون)
P_{uv}	وزن دیوار با ضریب مربوط به مقطع مورد نظر (نیوتون)
Q	گشتاور اول سطح حول محور خنثی برای سطحی بین دورترین تارم صفحه‌ای که در آن تنش برشی محاسبه می‌شود (میلی‌متر به توان سه)
Q_E	تأثیر نیروهای افقی زلزله
$q_{n\ inf}$	ظرفیت خمی اسمی خارج از صفحه میان قاب بر واحد سطح (پاسکال)
R	بار باران یا نیروها و لنگرهای مرتبط با آن
R	ضریب رفتار برای طراحی به روش تنش مجاز

ضریب رفتار برای طراحی به روش مقاومت نهابی	R_u
شعاع ژیراسیون (میلی متر)	r
بار برف یا نیروها و لنگرهای مرتبط با آن	S
مدول مقطع فرای سطح مقطع خالص برای یک عضو (میلی متر به توان سه)	S_a
مقاومت اسمی مقطع	S_n
نیروی عمل کننده در مقطع	S_u
فاضله میلگردها (میلی متر)	s
ضخامت اسمی عضو (میلی متر)	t
ضخامت مشخصه میان قاب (میلی متر)	t_{inf}
ضخامت خالص میان قاب (میلی متر)	$t_{net inf}$
ضخامت مشخصه یک عضو (میلی متر)	t_{sp}
نش برشی (مگاپاسکال)	ν
نیروی برشی (نیوتون)	V
مقاومت برشی اسمی (نیوتون)	V_n
مقاومت برشی اسمی افقی درون صفحه میان قاب (نیوتون)	$V_{n inf}$
مقاومت برشی اسمی تامین شده توسط واحد نهایی (نیوتون)	V_{nm}
مقاومت برشی اسمی تامین شده توسط میلگردی برشی (نیوتون)	V_{ns}
نیروی برشی ضریبدار (نیوتون)	V_u
بار باد یا نیروها و لنگرهای مرتبط با آن	W
عرض المان فشاری معادل (میلی متر)	W_{inf}
تصویر افقی عرض المان قطری (میلی متر)	w_{strut}
بار ضریبدار یکنواخت خارج از صفحه (میلی متر)	w_u
بازوی لنگر داخلی بین نیروهای فشاری و کششی در یک تیر عمیق (میلی متر)	z
پارامتر عملکرد قوسی افقی برای میان قاب (نیوتون به توان یک چهارم)	α_{arch}

: β برای واحد بنایی کاملاً دوغاب شده و β_{15} برای واحد بنایی که کامل دوغاب نشده است

β_{arch}	پارامتر عملکرد قوسی قائم برای میان قاب (نیوتن به توان یک چهارم)
γ	ضریب اندازه میلگرد
Δ_a	جابجایی نسبی مجاز طبقه (میلی متر)
Δ_{eu}	جابجایی نسبی طبقه تحت اثر زلزله طرح (میلی متر)
Δ_M	جابجایی نسبی غیرخطی ویا جایجایی نسبی واقعی طبقه (میلی متر)
δ	ضریب پرگزنامایی لنگر
δ_{ne}	جابجایی های محاسبه شده با استفاده از نیروهای زلزله تعریف شده توسط آین نامه با فرض رفتار ارجاعی (میلی متر)
δ_x	تغییر شکل افقی در وسط ارتفاع تحت ترکیبات بار تنش مجاز (میلی متر)
δ_u	تغییر شکل تحت بارهای ضریب دار (میلی متر)
δ_x	تغییر مکان کف یا سقف در میزان x
δ_{xe}	تغییر مکان محاسبه شده با استفاده از روابط تئوری ارجاعی
ε_{mu}	حداکثر کرنش قابل استفاده فرض شده واحد بنایی
ζ	ضریب محصور شدگی میلگردها در وصله پوششی
θ_{strut}	زاویه قطر میان قاب نسبت به افق (درجه)
λ_{strut}	پارامتر مشخصه برای میان قاب
ρ	نسبت میلگرد
ρ_{max}	حداکثر نسبت میلگرد کششی خمسی
φ	ضریب کاهش مقاومت

سیاره
کیانی
گلستان

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۱-۲-۸ کلیات

مصالح مصرفی در ساخت ساختمان‌های مشمول این مبحث باید علاوه بر ویژگی‌های مندرج در مباحث پنجم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان، دارای مشخصات این فصل نیز باشند. در صورتی که برای مصالحی در این فصل و مباحث پنجم و نهم مقررات ملی ساختمان، ضوابطی تصریح نشده باشد، ویژگی‌های مصالح باید مطابق با استانداردهای ملی ایران (پوست ۸-پ-۱) بوده و کیفیت مصالح باید بر مبنای نتایج آزمایش‌های مناسب تعیین شده و به تأیید مهندس ناظر برسد.

در مورد مصالح مصرفی ساختمان‌های مشمول این مبحث رعایت موارد کلی زیر الزامی است:

- ۱- برای کاهش وزن ساختمان، لازم است تا حد امکان از مصالحی که نسبت مقاومت به وزن آن‌ها زیاد است برای عضوهای سازه‌ای و از مصالح سبک برای عضوهای غیرسازه‌ای استفاده شود.
- ۲- کلیه مصالح مصرفی در ساختمان‌های مشمول این مبحث باید همچونه‌ای انبار شوند که در زمان استفاده تمیز و از نظر فنی برای استفاده مورد نظر، مناسب باشند.

۲-۲-۸ مصالح ساختمانی

۱-۲-۲-۸ سنگدانه‌ها

مصالح سنگی بتن سیمانی و آهکی، باید سخت، تمیز و بادوام بوده و از هرگونه پوسیدگی و لایه‌های تورم‌پذیر یا تراکم‌پذیر (هنگام مجاورت با هوا) و مواد شیمیایی مضر برای بتن و میلگرد و لایه‌های سست، کلخه‌های رسی و ذرات میکا عاری باشد. مشخصات سنگدانه‌های مصرفی باید با

مبحث هشتم

موارد عنوان شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران، شماره ۳۰۲ مطابقت داشته باشد.

۲-۲-۲-۸ چسبانندگاهای

۲-۲-۲-۸-۱ سیمان

با توجه به ملاحظات طراحی و شرایط محیطی، در ساخت ساختمان‌های بنایی می‌توان از سیمان بنایی، سیمان پرتلند نوع یکس دو یا سه، سیمان سرباره‌ای و سیمان پرتلند سرباره‌ای انواع (پ-س)، (پ-س-۵) و (س)، سیمان پرتلند پوزولانی، سیمان پرتلند آهکی و سیمان پرتلند سفید استفاده کرد. ویژگی‌های انواع مختلف سیمان مطابق با استانداردهایی است که در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان اشاره شده است. به دلیل ناسازگاری، اختلاط سیمان با گچ مجاز نمی‌باشد.

سیمان بنایی:

سیمانی است که در تهیه انواع ملات و دوغاب مورد استفاده در بنای غیرمسلح می‌توان به کار برد (استاندارد ملی ایران، شماره ۳۵۱۶-۱). استفاده از سیمان بنایی در بنایی مسلح و اعضاً بنی و بتن آرم‌ه در ساختمان‌های بنایی غیر مسلح، مانند کلاف‌ها و پی و همچنین در جایی که میلگرد وجود دارد، مجاز نمی‌باشد. برای شناسایی سیمان بنایی و پرهیز از مصرف آن در ساخت بتن، این نوع سیمان را رنگی تولید می‌کنند.

۲-۲-۲-۸ آهک

آهک مصرفی می‌تواند حسب مورد در ساخت ملات، شفته، بتن آهکی و اندوکاری مورد استفاده قرار گیرد. آهک در انواع زیر برای مصارف ساختمانی استفاده می‌شود.

۱- آهک هیدرولیکی (استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۸)، عمدتاً برای ساخت ملات و شفته آهکی.

۲- آهک هیدراته پرداخت (استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۷)، عمدتاً برای اندوکاری.

۳- آهک هیدراته بنایی (استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۵)، برای مصارف عمومی بنایی.

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۴- آهک زنده (استاندارد ملی ایران، شماره ۵۷۱۷). از آهک زنده پیش از شکفته شدن نباید برای مصارف ساختمانی استفاده شود.

آهک باید به صورت شیرآهک یا دوغاب مصرف شود. ویژگی‌های آهک باید مطابق با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مربوطه باشد.

۳-۲-۲-۸ گچ

گچ عمده‌ای برای مصارف انودکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، از ملات گچ و خاک می‌توان برای اجرای تاق آجری در سقف‌های تاق‌ضری استفاده کرد. استفاده از گچ در ساخت اعضاي سازه‌اي، به تهنيابي و يا به صورت محلوت با سيمان، مجاز نمي باشد، ولی استفاده از ملات گچ برای چسباندن قطعات بنائي غيرسازه‌اي مجاز است. گچ مورد استفاده در كارهای بنائي باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مربوطه، از جمله استاندارد ملی ایران (شماره ۱۵۰۲۰)، مطابقت داشته باشد.

۴-۲-۲-۸ خاک رس

خاک رس مصرفی باید عاری از مواد آلی، ریشه گیاهان و سایر بقایای نباتی باشد و خاصیت واگرایی نداشته باشد.

۳-۲-۲-۸ آب

آب مصرفی باید بر اساس استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۷۴۸، تمیز و صاف بوده و عاری از مقادیر زیان‌آور روغن‌ها، اسیدها، قلیایی‌ها، نمک‌ها، مواد قندی، مواد آلی یا مواد دیگری باشد که ممکن است به كارهای ساختمانی به ویژه بتن، ملات‌ها، ميلگردها و سایر اقلام مدفعون در کار آسيب برسانند. آب زلال، بي‌بو، بي‌رنگ و بدون طعم را می‌توان در ساخت بتن و ملات مورد استفاده قرار داد. مصرف آبی که دارای خزه است برای ساختن بتن و ملات مناسب نیست. همچنین آب گل‌آسود را باید قبل از مصرف از میان حوضچه‌های تهشین گذراند و یا با روش‌های دیگر تصفیه کرد.

۴-۲-۲-۸ واحد مصالح بنایی

واحدهای مصالح بنایی بر حسب شکل ظاهری به سه نوع تقسیم می‌شود:

- الف- واحدهای مصالح بنایی توبیر
 - ب- واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار
 - پ- واحدهای مصالح بنایی توخالی (انواع ۱، ۲ و ۳)
- ضوابط هندسی واحدهای مصالح بنایی در جدول ۱-۲-۸ آمده است.

جدول ۱-۲-۸ ضوابط هندسی گروههای مختلف آجر رسانی و بلوک‌های سیمانی

آجر رسانی یا بلوک سیمانی							
توخالی				سوراخ‌دار			
بلوک سیمانی		آجر رسانی		سوراخ‌دار		آجر رسانی یا بلوک سیمانی	
نوع ۳	نوع ۲	نوع ۱	نوع ۳	نوع ۲	نوع ۱	نوع ۳	نوع ۲
حجم فضاهای خالی نسبت به حجم کل							
>٪۶۰ و ≤٪۷۰	>٪۵۰ و ≤٪۶۰	>٪۳۵ و ≤٪۵۰	>٪۴۵ و ≤٪۷۰	>٪۴۵ و ≤٪۵۵	>٪۲۵ و ≤٪۴۵	>٪۲۵ و ≤٪۳۵	>٪۲۵ و ≤٪۳۵
حجم هر فضای خالی نسبت به حجم کل							
محدود به مساحت (رجوع به بند)	≤٪۱۲/۵	≤٪۱۱/۵	محدود به مساحت	≤٪۱۲/۵	≤٪۱۲/۵	محدود به مساحت (رجوع به بند)	≤٪۱۱/۵
مساحت هر فضای خالی							
برای چندخفره: ۲۸۰۰ میلی‌متر مربع کمتر برای تک حفره: ۱۸۰۰ میلی‌متر مربع کمتر	محدود به حجم	محدود به حجم	برای چندخفره: ۲۸۰۰ میلی‌متر مربع کمتر برای تک حفره: ۱۸۰۰ میلی‌متر مربع کمتر	محدود به حجم	محدود به حجم	محدود به حجم (رجوع به بند)	محدود به حجم (رجوع به بند)
مجموع ضخامت جانهای و پوشتهای در هر امتداد نسبت به کل طول پایا عرض داشتمان امتداد							
بدون محدودیت	≥٪۳۰	بدون محدودیت	≥٪۲۰	≥٪۳۰	≥٪۲۰	بدون محدودیت	≥٪۳۰

در مناطق با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد و زیاد (به آینه نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد ۲۸۰۰ رجوع شود)، واحدهای مصالح بنایی توخالی که در دیوارهای سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند باید دارای شرایط زیر باشند:

- ۱- واحدهای مصالح بنایی توخالی نوع ۲ و ۳، تنها در دیوارهای غیرسازه‌ای مجاز است.

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۲- در واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار و توخالی، سوراخ‌ها باید عمود بر سطح بزرگ واحد مصالح بنایی و به طور یکنواخت در سطح آن توزیع شوند. در آجرهای رسی اندازه سوراخ‌های مربعی و قطر سوراخ‌های دایره‌ای باید حداقل به ۲۵ میلی‌متر محدود شود و ضخامت پوسته بیش از ۱۵ میلی‌متر و جاره داخلی بین دو سوراخ بیش از ۱۰ میلی‌متر باشد. در صورت تأمین نشدن شرایط فوق، بکار بردن این واحدهای مصالح بنایی فقط در دیوارهای غیرسازه‌ای مجاز است.

۳- جان آجر توخالی باید در کل عرض واحد مصالح بنایی امتداد یابد.
واحدهای مصالح بنایی پر حسب ساختار، کاربرد و نوع ماده به انواع: آجر (رسی، ماسه آهکی، بتُنی و سبک)، بلوک (هشتی و سفالی) و سنگ تقسیم می‌شوند.

۱-۴-۲-۲-۸ آجر

آجر، بر اساس مواد خام استفاده شده در ساخت، به انواع زیر تقسیم می‌شود:

الف) آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی: آجری است که از پختن خشت خام رسی یا مخلوط مرطوب فشرده شده شیل، شیست و مارن بدست می‌آید. از این نوع آجر در ساخت اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، از جمله نما، استفاده می‌شود (استانداردهای ملی ایران، شماره ۷ و ۱۴۵۰۷).

ب) آجر ماسه آهکی: آجری است که از مخلوط ماسه سیلیکاتی یا سیلیکاتی و آهک ساخته می‌شود. از این نوع آجر در ساخت اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، از جمله نما، استفاده می‌شود.

پ) آجر بتُنی: نوعی بلوک سیمانی توپر است که در اندازه‌های آجر ساخته شده و در ساخت اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای و همچنین گفسازی استفاده می‌شود (استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۲۱۱).

ت) آجر سبک: آجری است که از مواد رسی و افزودنی‌های هوازا ساخته شده و در ساخت اعضای غیرسازه‌ای و به عنوان پرکننده در اعضای سازه‌ای استفاده می‌شود.

ویژگی‌های انواع مختلف آجر باید مطابق با ضوابط و استانداردهایی باشد که در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان آورده شده است. در مواردی که به عنوان و شماره استانداردها در این فصل و یا در مبحث پنجم اشاره نشده باشد، استاندارهای ملی ایران و در غیر این صورت استانداردهای معتبر خارجی ملاک عمل می‌باشند. علاوه بر این، موارد زیر نیز باید رعایت شوند:

- ۱- آجر باید کاملاً پخته، یکپارچه و سخت باشد و هرگاه با یک آجر به آجر دیگر ضربه‌ای وارد آید، صدای مشخص زنگداری تولید شود.
- ۲- استفاده از تک آجر، شامل: سه‌چارک یا سهقد (سه‌چهارم آجر)، نیمه (نصف آجر)، چارک (یک‌چهارم آجر) و کلوک (پاره آجر) در جایی که استفاده از آجر کامل یا آجر با اندازه بزرگتر محدود نباشد، مجاز است.
- ۳- آجر از هر نوع باید در زمان اجرا کاملاً قمزیز و زنجاب باشد.
- ۴- مقاومت فشاری آجر، که در اعضای سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید منطبق با مشخصات طراحی و حداقل ۵ مگاپاسکال باشد.
- ۵- چگالی حقیقی هر دو نوع آجر توپر و سوراخدار، بجز آجر سبک، نباید از ۱۷۰۰ و چگالی ظاهری آن‌ها از ۱۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب کمتر باشد. چگالی ظاهری آجر سبک نباید از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بیشتر باشد.
- ۶- آجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی، سوره‌زدگی، آلوئک و نظایر آن باشد.
- ۷- درصد جذب آب برای آجرهای در مجاورت آب مانند آجرهای نما نباید بیش از ۵ درصد باشد.

۲-۴-۲-۲-۸ بلوک سفالی

بلوک‌های سفالی توحالی شامل بلوک سفالی دیواری و بلوک سفالی سقفی می‌باشند.

(الف) بلوک دیواری:

بلوک‌های سفالی دیواری به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

- ۱- بلوک سفالی با سوراخ‌های قائم، مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۱، به دو صورت باربر و غیر باربر استفاده می‌شود. برای استفاده از بلوک سفالی به عنوان عنصر باربر در اعضای سازه‌ای، لازم است سوراخ‌های بلوک با بتن، ملات یا دوغاب کاملاً پرشوند.
- ۲- بلوک سفالی با سوراخ‌های افقی، مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۲، صرفاً به صورت غیر باربر در اعضای سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) بلوک سقفی:

بلوک سفالی سقفی توخالی، مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۰۹-۲، به عنوان پرکننده فر سقف تیرجه بلوک استفاده می‌شود.

۳-۴-۲-۸ بلوک سیمانی

بلوک‌های سیمانی به دو صورت توخالی (سرواح‌دار) و توپر تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند. بلوک‌های سیمانی توخالی شامل بلوک سیمانی دیواری و بلوک سیمانی سقفی می‌باشند.

الف) بلوک‌های توخالی دیواری:

بلوک‌های سیمانی توخالی که در ساختمان مصرف می‌شود باید مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۷۷۸۲ و موارد زیر باشند:

- ۱- بلوک‌های ساخته شده از شن و ماسه طبیعی رودخانه‌ای یا شکسته، دارای وزن ویژه معمولی و در حدود ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب هستند. بلوک‌های با وزن ویژه کمتر از ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب را سبک به حساب می‌آورند. در صورتی که وزن ویژه بلوک بین ۱۷۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب باشد آنرا نیمه سبک به شمار می‌آورند.
- ۲- برای بلوک‌های سیمانی مورد استفاده در دیوار باربر، خلاصه ضوابط ضخامت جان‌ها و پوسته‌ها در جدول ۲-۸ آمده است.

۳- مخلوط بتن مصرفی در ساخت بلوک باید از یک پیمانه سیمان پرتلند و ۳/۵ پیمانه شن (به درشتی حداکثر نصف ضخامت نازک‌ترین دیواره بلوک) و ۲/۵ پیمانه ماسه و ۱۳۰-۱۵۰ لیتر

مبحث هشتم

آب برای بتن لرزیده یا ۱۸۰-۱۶۰ لیتر آب برای بتن نلرزیده در هر متر مکعب تشکیل شده باشد، اختلاط می‌تواند با دست یا ماشین انجام شود.

۴- بلوک سیمانی توحالی به دو صورت باربر و غیرباربر استفاده می‌شود. برای استفاده از بلوک سیمانی به عنوان عنصر باربر در اعضای سازه‌ای، لازم است سوراخ‌های بلوک با بتن یا ملات کاملاً پر شوند

جدول ۲-۲-۸: ضوابط ضخامت جان‌ها و پوسته‌ها

عرض بلوک سیمانی (میلی‌متر)	حداقل ضخامت پوسته (میلی‌متر) ^(۱)	حداقل ضخامت جان (میلی‌متر) ^(۲)	ضخامت جان معادل (میلی‌متر بر متر طول) ^(۳)
۱۰۲ و ۷۶/۲	۲۰	۲۵	۱۳۶
۱۵۲	۲۵	۲۵	۱۸۸
۲۰۳	۳۲	۲۵	۱۸۸
۲۵۴ و بزرگتر	۳۲	۲۹	۲۰۹

(۱) برای بلوک‌های سیمانی کامل‌دوغاب شده ضخامت پوسته و جان نباید کمتر از ۱۶ میلی‌متر باشد.

(۲) برای بلوک‌های سیمانی با فاصله بین جان‌ها کمتر از ۲۵ میلی‌متر، حداقل ضخامت جان ۲۰ میلی‌متر می‌باشد.

(۳) بلوک‌های سیمانی دوغاب شده کامل با به شکل جزئی، از این ضوابط مستثنی هستند. در این موارد برای محاسبه ضخامت جان معادل باید طول دوغاب شده از طول بلوک کسر نمود.

ب) بلوک‌های توحالی سقفی:

بلوک‌های سیمانی مورد استفاده در سقف تیرچه‌بلوک باید مطابق با ویژگی‌های مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۰۹-۲ ساخته شوند. ضخامت پوسته و جان بلوک سقفی باید حداقل ۱۵ میلی‌متر و عرض تکیه‌گاه بلوک سقفی بر روی تیرچه دست کم ۲۰ میلی‌متر باشد.

پ) بلوک‌های توپر سبک:

استفاده از بلوک‌های سیمانی توپر سبک، از جمله: بلوک بتن هوادار اتوکلاو شده یا بتن گازی (استاندارد ملی ایران، شماره ۸۵۹۳) و بلوک بتنی سبک اسفنجی (استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰۴)، در ساخت اعضای غیرسازه‌ای مجاز است.

۳-۴-۲-۲-۸ سنگ

الف) ویژگی‌های سنگ مصرفی

- ۱- سنگ‌هایی که در ساخت اعضای باربر مانند دیوارهای باربر، دیوارهای حائل و شالوده‌ها به کار برده می‌شوند باید از نظر ظاهر یکنواخت و بدون ترک، رگه‌های سست و سایر کانی‌هایی باشند که بر اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب شده و به استحکام آن‌ها لطمه می‌زنند.
- ۲- استفاده از اقلوہ سنگ مجاز نیست مگر اینکه به صورت شکسته و در ابعاد مورد نظر این فصل مصرف شود.
- ۳- ابعاد قطعه سنگ مصرفی باید حداقل ۱۵۰ میلی‌متر و حداکثر به اندازه پهنای دیوار باشد. استفاده از سنگ‌های کوچک‌تر فقط به عنوان پرکننده مجاز است.
- ۴- استفاده مجدد از سنگ‌های مصرف شده در صورتی که با شرایط این فصل منطبق باشند مجاز است.
- ۵- سنگ‌های مصرفی در اقلیم‌های سرد باید در برابر بخندان پایدار بوده و ضوابط مندرج در استانداردهای مربوطه، از جمله استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۹۵۹، را تأمین نمایند.

ب) حداقل ضوابط لازم برای سنگ‌های مصرفی

مقاومت فشاری سنگ مورد استفاده در عضو بنایی باربر باید کمتر از ۱۵ مگاپاسکال باشد. جذب آب سنگ‌های رگی حداکثر ۵٪ و ضریب افت مقاومت سنگ در آب، در مورد سنگ‌های باربر و نما دست کم ۷۰٪ است. جذب آب مجاز برای سنگ‌های آهکی متراکم ۱۵٪، سنگ‌های آهکی متخلخل ۲۵٪ و در مورد توفها ۳۰٪ تعیین شده است.

تعریف: ضریب افت مقاومت سنگ در آب عبارت است از نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل ۲۴ ساعت به مقاومت فشاری همان سنگ در حالت خشک.

۵-۲-۲-۸ فولاد

الف) میلگرد

- ۱- ویژگی های میلگردهای گرم نورد شده فولادی باید مطابق با استاندارد ملی ایران، شماره ۳۱۳۲ و مبحث پنجم و ~~و هم~~ مقررات ملی ساختمان و میلگردهای فولادی تولید شده به روش کشش سرد باید مطابق با استاندارد ملی ایران، شماره ۱۱۵۵۸ و مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و میلگردهای گالوانیزه باید مطابق با استانداردهای معترض بین المللی باشند.
- ۲- میلگردهای فولادی باید تمیز و عاری از پوسته های زنگ، روغن، گرد و خاک و هر نوع آلودگی دیگر باشند.

ب) فولادهای ساختمانی

- ۱- قطعات فولادی اعم از نیمرخ های نورد شده و ورق باید از نواقصی که به مقاومت یا شکل ظاهری آنها لطمہ می زند، عاری باشند. استفاده از قطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده مجاز نیست، مگر اینکه به وسیله ماسه پاشی با برس زنی کاملاً تمیز شوند. در این حالت، چنان چه سطح مقطع نیمرخها ضعیف شده باشد، سطح واقعی ضعیف شده باید در محاسبات منظور شود.
- ۲- خواص فولادهای ساختمانی باید مطابق مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی ایران، از جمله استانداردهای شماره ۳۶۹۴، ۱۳۹۶۸ و ۱۴۴۸۴ باشد.

پ) اتصال دهندها

بسته های دیوار و مهارهایی که با سیم های فولادی ساخته می شوند و دیگر بسته ها و مهارهای فولادی، باید مطابق با استانداردهای ملی ایران و یا در صورت عدم وجود استاندارد ملی باید مطابق با استانداردهای معترض بین المللی تهیه و استفاده شوند. بسته ها و مهارهای ساخته شده از مس، برنج یا دیگر فلزات مقاوم در برابر خوردگی باید دارای مقاومت تسلیم حداقل برابر با ۲۰۰ مگاپاسکال باشند.

ت) شبکه فولاد جوش شده

شبکه فولادی جوش شده باید مطابق با استاندارد ملی ایران باشد.

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۶-۲-۲-۸ ملات

ملات تازه، ماده‌ای است خمیری که از اختلاط ماده چسباننده، مانند خمیر سیمان، و ماده پرکننده، مانند سنگدانه ریز، ساخته شده و در صورت نیاز به مشخصات ویژه کاربری، از مواد افزودنی در آن استفاده می‌شود از ملات برای چسباندن واحدهای مصالح بنایی به یکدیگر، تامین بسته برای توزیع بار، اندودکاری، نهادسازی و بندکشی استفاده می‌کنند. برای ساخت و استفاده از ملات باید ضوابط این بخش و ضوابط مذکوج در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان اعمال شوند.

۱-۶-۲-۲-۸ انواع ملات

ملات‌های مورد استفاده در ساختمان‌های بتنی موضوع این مبحث به انواع زیر تقسیم می‌شوند.

(الف) ملات ماسه-سیمان: این ملات متشکل از ماسه و سیمان با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات می‌باشد. رعایت مولود زیر برای ملات ماسه-سیمان ضروری است:

- ۱- برای زودگیر کردن ملات ماسه-سیمان نباید به آن گچ افزوده شود.
- ۲- برای شمشه‌گیری ملات ماسه-سیمان نباید از گچ استفاده نمود.

(ب) ملات ماسه-سیمان-آهک (باتارد): این ملات متشکل از ماسه، سیمان و آهک با عیار حداقل ۱۰۰ کیلوگرم سیمان و ۱۲۵ کیلوگرم آهک در متر مکعب ملات می‌باشد.

(پ) ملات گچ و خاک (گل و گچ): این ملات متشکل از خاک (رس و ماسه) و گچ با نسبت وزنی ۱ به ۱ می‌باشد.

(ت) ملات بنایی: این ملات مخلوطی است از چسباننده‌های غیرآلی، سنگدانه، آب و برخی افزودنی‌ها و عمدتاً در نازک‌کاری ساختمان، مانند بندکشی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۶-۲-۸ موارد کاربرد و ملاحظات ساخت ملات

مبحث هشتم

- ۱- ملات ماسه-سیمان در ساخت دیوار (یا جرز و یا ستون) آجری، بلوک سیمانی و سنگی استفاده می‌شود.
- ۲- ملات ماسه-سیمان-آهک صرفا در ساخت دیوار (یا جرز و یا ستون) آجری استفاده می‌شود.
- ۳- برای اجرای حانپاه بام و بالکن و قسمت طره‌ای دودکش‌ها باید منحصراً از ملات ماسه-سیمان استفاده شود.
- ۴- ملات گچ و خاک، به علت زودگیر بودن، برای اجرای سقف‌های تاق‌ضربی استفاده می‌شود.
- ۵- استفاده از ملات‌های آهکی و گلی در ساخت عناصر بنایی مجاز نمی‌باشد. از این ملات‌ها می‌توان در اندوکاری، نماسازی و بندکشی استفاده نمود.
- ۶- برای اندازه‌گیری نسبت مواد تشکیل‌دهنده ملات باید از ابزار دقیق اندازه‌گیری وزنی و یا حجمی استفاده شود.
- ۷- برای اختلاط ملات‌های سیمانی (ملات ماسه-سیمان و باتارد)، باید تا حد ممکن از دستگاه‌های مخلوط کن استفاده شود.
- ۸- ملات‌هایی که سفت شده‌اند را نباید با آفودن آب، دوباره در هم آمیخت و استفاده نمود.

۳-۶-۲-۲-۸ مقاومت فشاری ملات

به لحاظ مقاومتی، مطابق استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰۶-۲، ملات‌ها به چهار گروه ملات خیلی قوی (M_{20})، ملات قوی (M_{15})، ملات متوسط (M_{10}) و ملات ضعیف (M_5) و به شرح زیر تقسیم می‌شوند.

الف) ملات خیلی قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری ۲۸ روزه برابر یا بیش از ۲۰ مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصر بنایی در زیر سطح زمین استفاده می‌شود.

ب) ملات قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری ۲۸ روزه برابر یا بیش از ۱۵ مگاپاسکال بوده و برای دیوارهایی که به مقاومت خمشی زیاد نیاز دارند و برای جانپناه‌ها و دودکش‌ها استفاده می‌شود.

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

پ) ملات متوسط: این ملات دارای مقاومت فشاری ۲۸ روزه برابر یا بیش از ۱۰ مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصر بنایی معمولی استفاده می‌شود.

ت) ملات ضعیف: ملات با مقاومت کم که فقط برای نازک‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبصره: مقاومت فشاری ملات سازه‌ای (خیلی قوی، قوی و متوسط) نباید از مقاومت فشاری واحد های مصالح بنایی مورد استفاده کمتر باشد.

۷-۲-۲-۸ دوغاب

دوغاب، ماده‌ای است روان، که از اختلاط ماده چسباننده، مانند سیمان و سنگدانه ریز و آب کافی ساخته می‌شود. از دوغاب برای پرکردن بین عناصر بنایی و یا تقویت آنها استفاده شده و به نوع دوغاب بنایی و دوغاب سیمانی تقسیم می‌شود.

الف) دوغاب بنایی

این نوع دوغاب در ساختمان‌های بنایی به عنوان پرکننده بین عناصر بنایی کاربرد دارد. انواع دوغاب، مقاومت فشاری آن، نسبت اختلاط مصالح مورد استفاده در آن و بقیه ویژگی‌ها باید مطابق استاندارد ملی ایران، شماره ۸۸۷۱، باشد.

ب) دوغاب سیمانی

دوغاب سیمانی برای تقویت عناصر بنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از ساخت هر پنج ردیف آجر (و یا معادل آن بلوك سیمانی و یا سنگ)، عمل دوغاب‌ریزی سیمانی انجام می‌شود و این عمل باید تا پایان ساخت کامل عنصر بنایی ادامه یابد. موارد زیر باید در دوغاب‌ریزی مورد توجه قرار گیرد:

- ۱- دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و یک ماسه ساخته شود.
- ۲- دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختلاط و پیش از آغاز گرفتن سیمان مصرف شود.

۳- استفاده از دوغاب سیمانی که در آن گیرش سیمان اتفاق افتاده و سخت شده، مجاز نیست. همچنین، نباید از دوغابی که از شروع اختلاط آن بیش از $1/5$ ساعت گذشته است، استفاده شود.

۴- لازم است از بخ زهق دوغاب سیمانی حداقل تا 24 ساعت پس از اجرا، جلوگیری شود.

۸-۲-۲-۸ اخزودنی‌های ملات و دوغاب

الف) مخلوطهای ضدیخ: مایعات ضدیخ، نمک‌ها یا سایر مواد مشابه نباید در ملات یا دوغاب بکار روند.

ب) هوادهی: استفاده از مواد هوaza برای ساخت دوغاب و ملات، در مناطق سردسیر که خطر یخ‌زدگی وجود دارد، مجاز می‌باشد.

پ) رنگ‌ها: فقط اکسید معدنی خالص، کربن سیاه یا رنگ‌های پلاستیکی را می‌توان در ساخت ملات یا دوغاب بکار برد. مقدار کربن سیاه موجود باید به حداقل 3 درصد وزن سیمان محدود شود.

۹-۲-۲-۸ شفته آهکی

از شفته آهکی برای تقویت لایه‌های ریز بی اشتفاده می‌شود. در ساخت و استفاده از شفته آهکی موارد زیر باید منظور شود:

۱- مقدار آب لازم برای شفته آهکی بستگی به کارآئی و مقاومت مورد نیاز دارد. با حفظ کارآئی مورد نیاز، هر اندازه آب کمتر مصرف شود مقاومت بیشتری حاصل می‌شود.

۲- مقدار آهکی که در ساختن شفته آهکی باید مصرف شود بستگی به مقاومت مورد نیاز و مقدار خاک رس دارد.

۳- وجود دانه‌های سنگی درشت در شفته، مشروط بر اینکه مجموعه دانه‌بندی مناسبی داشته باشد، بلامانع است.

۴- بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی، خاک با دانه‌بندی پیوسته است که بین دانه آن از 25 درصد و خاک رس آن از 15 درصد خاک کمتر نباشد.

۵- کاهش حجم ناشی از خشک شدن شفته آهکی، که به سبب وجود خاک رس و آب زیاد اتفاق می‌افتد، باید مورد توجه قرار گیرد.

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۱۰-۲-۸ بتن

بتن مخلوطی از سیمان، سنگدانه، آب و افزودنی‌ها می‌باشد که در ساخت پی، کلاف بتونی و هسته‌های بتونی بنایی مسلح استفاده می‌شود. کیفیت بتن از نظر مقاومت، پایایی و سایر نیازهای ویژه محیطی باید با ضوابط مندرج در مبحث پنجم و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و ضوابط زیر مطابقت داشته باشد.

- ۱- حداقل عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم در هر مترمکعب بتن می‌باشد.
- ۲- حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن مورد استفاده در کلاف‌ها ۲۰ مگاپاسکال می‌باشد.
- ۳- حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن مورد استفاده در پی ۲۰ مگاپاسکال می‌باشد.
- ۴- حداقل مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن مورد استفاده در بنایی مسلح ۲۰ مگاپاسکال می‌باشد.
- ۵- برای پی‌سازی استفاده از پی خرده‌بتنی با مصرف حداقل ۷۰ درصد بتن با مقاومت فشاری ۲۸ روزه ۲۰ مگاپاسکال و ۳۰ درصد هنگ لاشه‌ها خرده‌سنگ، مجاز است.

۱۱-۲-۸ چوب

در ساختمان‌های مصالح بنایی از چوب ~~عمدتاً~~ در ساخت سقف‌های شیبدار و اعضای غیر سازه‌ای مانند پلکان، در و پنجره و نما یا کف پوش داخلی استفاده می‌شود. چوب مورد استفاده باید علاوه بر برآورده کردن الزامات مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، دارای ضوابط زیر باشد:

- ۱- چوب مصرفی باید عاری از معایب خشک شدن، رگه‌های جعدنی، شیره گیاهی و دیگر معایب، مندرج در استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۷۵، باشد.
- ۲- رطوبت الوارهای مصرفی باید با شرایط اقلیمی و مورد مصرف تثبیت داشته باشد.
- ۳- خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب‌های طبیعی، در انواع مختلف ~~گونه‌های~~ چوب و در جهات طولی، شعاعی و مماسی تنہ درخت با یکدیگر متفاوتند، بنابراین، هنگام مصرف باید به این عوامل توجه کرد.
- ۴- لازم است ارزیابی کارکرد تیرهای چوبی باربر که در عضو ساختمانی تحت خمس قرار می‌گیرند، تحت الزامات و روش‌های آزمون استاندارد ملی ایران، شماره ۲۲۳۸۹-۱ انجام پذیرد.

۵- چوب مصرفی باید با استفاده از مواد مناسب در برابر تهاجم موربانه این شده باشد و در برابر پوسیدگی محافظت شود.

۳-۲-۸ ویژگی‌های مکانیکی مصالح

ویژگی‌های مکانیکی مصالح را می‌توان مقادیر مندرج در جدول ۳-۲-۸ در نظر گرفت. در صورت لزوم، مقادیر واقعی را می‌توان با استفاده از آزمون بر مبنای استاندارهای ملی ایران و در صورت عدم وجود استاندارد ملی، با استفاده از استاندارهای معتبر به دست آورده، در صورت به دست آوردن ویژگی‌های مکانیکی توسط آزمون، نتایج حاصل نباید بیش از ۲۵٪ متفاوت با مقادیر مندرج در جدول ۳-۲-۸ در نظر گرفته شوند.

جدول ۳-۲-۸ ویژگی‌های مکانیکی مصالح

فولاد	دوغاب	دوغاب	مصالح	بنایی آجر رسی	بنایی بلوک سیمانی	ویژگی
$E_s = 200$	$E_g = 0.15 f_g$	$E_c = 417 \sqrt{f_c}$	$E_m = 0.9 f_m$ $\leq 20 \text{ GPa}$	$E_m = 0.9 f_m$ $\leq 20 \text{ GPa}$	$E_m = 0.9 f_m$ $\leq 20 \text{ GPa}$	مدول ارجاعی ^(۱) (GPa)
-	$G_g = 0.14 E_g$	$G_c = 0.14 E_c$	$G_m = 0.14 E_m$	$G_m = 0.14 E_m$	$G_m = 0.14 E_m$	مدول برنشی (GPa)
-	-	-	$k_t = 8.1 \times 10^{-7}$	$k_t = 7.2 \times 10^{-7}$	$k_t = 7.2 \times 10^{-7}$	ضریب انبساط حرارتی mm/mm/°C
-	-	-	-	-	$k_v = 3 \times 10^{-7}$	ضریب افزایش حجم روطی (mm/mm)
-	-	-	$k_c = 0.36 \times 10^{-7}$	$k_c = 0.8 \times 10^{-7}$	$k_c = 0.8 \times 10^{-7}$	ضریب خش (MPa) (هر)

(۱) در محاسبه مدول ارجاعی، مقاومت فشاری بنایی، بتن، ملات و دوغاب به مگاپاسکال (MPa) می‌باشد.

۴-۲-۸ ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی

مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی (f_m)، حداقل مقاومت فشاری در نظر گرفته شده در طراحی برای واحد بنایی (منشور واحدهای مصالح بنایی و ملات) می‌باشد. ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی بر مبنای یکی از دو روش: آزمایش نمونه منشوری و روش تخمین به شرح زیر است.

۱-۴-۲-۸ روش آزمایش نمونه منشوری

آزمایش نمونه منشوری مطابق با استاندارد ملی ایران یا استانداردهای معترض دیگر انجام می‌شود. مقاومت فشاری واحد بنایی که بر مبنای نمونه‌های منشوری تعیین می‌شود، باید مساوی یا بیشتر از مقاومت مشخصه σ_f باشد. این مقاومت بر مبنای آزمایش نمونه ۲۸ روزه می‌باشد. آزمایش نمونه منشوری واحد بنایی باید با شرایط زیر انجام شود:

۱- یک مجموعه برج تایی از نمونه‌های منشوری واحد بنایی قبل از اجرا ساخته و مطابق استاندارد ملی ایران آزمایش شوند. مصالح مورد استفاده در ساخت نمونه‌ها از همان مصالحی انتخاب شوند که در ساخت ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نمونه‌ها باید تحت نظر مهندس ناظر در یک موسسه مجاز ساخته و آزمایش شوند.

۲- در صورتی که کل تنش‌های مجاز در طراحی مورد استفاده قرار گیرند، در حین اجرا برای هر 450 مترمربع از مساحت دیوار، یک سری سه تایی از نمونه‌های منشوری، مطابق ضوابط استاندارد ملی ایران ساخته و آزمایش شوند. حداقل یک سری سه تایی از نمونه‌های منشوری برای هر ساختمان لازم است.

۳- در صورتی که نصف تنش‌های مجاز در طراحی مورد استفاده قرار گیرد، ساخت و آزمایش نمونه‌های کارگاهی لازم نیست. اخذ گواهی تامین کننده مصالح مبنی بر تایید مقاومت فشاری مشخصه σ_f در حین یا قبل از تحويل مصالح به محل اجرا لازم است تا اطمینان حاصل شود که مصالح مورد استفاده در اجرا، همانند مصالحی است که قوای ساخت نمونه‌های منشوری، قبل از اجرا مشخص شده است.

تبصره: هنگامی که مهندس ناظر در انطباق مقاومت فشاری واحد بنایی اجرا شده، با مقاومت فشاری مشخصه مورد نظر تردید کند، برای کنترل مقاومت لازم است نمونه‌های منشوری از واحد بنایی اجرا شده استخراج و مطابق مورد ۲ بند ۱-۴-۲-۸ آزمایش شوند.

۲-۴-۲-۸ روش تخمین

در این روش، مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، با توجه به مقاومت فشاری مشخصه واحد مصالح بنایی و نوع ملات مصرفی (بند ۲-۸-۲-۶-۳)، بر اساس جدول ۴-۲-۸ برای آجر رسی و جدول ۲-۸-

مبحث هشتم

۵ برای بلوک سیمانی تخمین زده می‌شود مقاومت فشاری واحدهای مصالح بنایی سوراخ‌دار و توخالی، بر مبنای حداقل مساحت خالص محاسبه می‌شود. اگر واحدهای مصالح بنایی توخالی با دوغاب پر شود، دوغاب باید با ضوابط استاندارد ملی ایران (۸۸۷۱) مطابقت داشته باشد.

جدول ۴-۲-۴ مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m' ، بر حسب مقاومت فشاری آجر رسمی

مقادیر فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m' (MPa)	مقادیر فشاری مشخصه آجر (MPa)
ملات ماسه سیمان نوع متوجه	ملات ماسه سیمان نوع خیلی قوی یا قوی
۳/۰	۳/۵
۲/۸	۲/۴
۲/۵	۳/۰
۲/۳	۲/۸
۲/۰	۲/۴
۱/۷	۲/۰
۱/۴	۱/۸
۱/۰	۱/۴

جدول ۴-۲-۵ مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m' ، بر حسب مقاومت فشاری بلوک سیمانی

مقادیر فشاری مشخصه واحد بنایی، f_m' (MPa)	مقادیر فشاری مشخصه بلوک سیمانی (MPa)
ملات ماسه سیمان نوع متوجه	ملات ماسه سیمان نوع خیلی قوی یا قوی
۱۹	۲۰
۱۶	۱۷
۱۲	۱۳
۹	۱۰
۶	۶

۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

۵-۲-۸ مدول گسیختگی واحد بنایی

مدول گسیختگی واحد بنایی با توجه به نوع مصالح بنایی، امتداد تنفس و نوع ملات مصرفی (بند ۲-۸-۲) بر اساس جدول ۶-۲-۸ تخمین زده می‌شود.

جدول ۶-۲-۸ مدول گسیختگی واحد بنایی (f_r MPa)

نوع ملات		امتداد تنفس خمی و نوع مصالح بنایی
ملات ماسه-سیمان	ملات ماسه-سیمان نوع خلی قوی یا قوی	
۰/۵۲	۰/۶۹	عمود بر بندهای افقی: واحدهای توپر واحدهای توخالی: دوغاب نشده کاملاً دوغاب شده
۰/۳۳	۰/۴۳	
۱/۰۹	۱/۱۲	
۱/۰۳	۱/۳۸	موازی بندهای افقی: واحدهای توپر واحدهای توخالی: دوغاب نشده یا قسمتی دوغاب شده ^(۱) کاملاً دوغاب شده
۰/۶۵	۰/۸۶	
۱/۰۳	۱/۳۸	

(۱) برای بنایی که قسمتی دوغاب شده است، مقدار مدول گسیختگی باید بر اساس درون یابی خطی بین حالت کاملاً دوغاب شده و دوغاب نشده واحدهای توخالی بر اساس میزان دوغاب شدن پیدست آید.

۶-۲-۸ کارآیی مصالح سیمانی

کارآیی مصالح سیمانی، شامل: بن، ملات ماسه-سیمان و دوغاب سیمان (کروپت)، بر مبنای میزان نشت آزمایش اسلامپ، باید در محدوده‌های زیر قرار داشته باشد.

بن: ۵۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر

ملات: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر

دوغاب: ۲۰۰ تا ۲۷۰ میلی‌متر.

وَالْجَنَاحُ
وَالْجَنَاحُ
وَالْجَنَاحُ

۳-۸ ضوابط عمومی

۱-۳-۸ کلیات

در طراحی و اجرای ساختمان ملی موضع این مبحث، علاوه بر الزامات عمومی مندرج در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط عمومی ازیر نیز الزامی است.

۲-۳-۸ ساختگاه

احداث ساختمان‌های مشمول این مبحث بر روی زمین‌های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمی‌باشد. منظور از زمین ناپایدار زمینی است که احتمال وقوع پدیده‌هایی مانند روانگرایی، نشست زیاد، نشست نسبی، سنگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشكل از خاک رس حساس باشد.

۳-۳-۸ پیکره‌بندی ساختمان

۱-۳-۳-۸ پیوستگی سازه‌ای

در مورد اعضای سازه‌ای ساختمان‌های مشمول این مبحث رعایت موارد کلی زیر الزامی است:

- تمامی اعضای ساختمان باید به‌گونه مناسبی بهم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروها به طور یکپارچه عمل کند.

۲- دیوارهای باربر باید در یک راستای قائم بدون انفصال تا پی ادامه داشته باشند.

۳- کل ساختمان باید از نظر واژگونی پایدار باشد.

۴- دیوارها باید به تمام کفها، سقفها و سایر عناصری که برای دیوار تکیه‌گاه جانبی تأمین می‌کنند به نحو مناسبی مهار شوند.

۲-۳-۸ درز لرزه‌ای (انقطاع)

لازم است دو ساختمان مجاور هم را با ایجاد درز لرزه‌ای از یکدیگر جدا کرد. علاوه بر این، چنان‌چه نسبت ابعاد پلان ساختمان بزرگتر از مقادیر مندرج در فصل چهارم و پنجم این مبحث باشد و نیز وجود پیشامدگی‌ها در پلان بیش از حد مجاز باشد، لازم است ساختمان را با استفاده از درزهای لرزه‌ای به قسمت‌های مجزا تقسیم کرد.

در اجرای درز لرزه‌ای، باید ملزم‌بایث رعایت گردد.

۱- درز لرزه‌ای نباید از ۱۰ میلی‌متر به ازای هر یک متر ارتفاع کوتاه‌ترین ساختمان و یا قسمت جدا شده ساختمان و یا ۵۰ میلی‌متر، هر کدام بیشتر است، کمتر باشد.

۲- لازم است درز لرزه‌ای در تمام ارتفاع قسمت‌های جدا شده، از جمله در تراز کفها و کلافهای افقی اجرا شود، ولی لازم نیست در پی مشترک دو قسمت جدا شده آدامه یابد.

۳- درز لرزه‌ای باید عاری از هرگونه مصالح ساختمانی از جمله تخلله بوده و مناسب است با مواد پرکننده نرم پر شود.

۴-۳-۸ اعضای سازه‌ای

۱-۴-۳-۸ پی‌سازی

رعایت ملاحظات زیوتکنیکی مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در طراحی پی ضروری است. در طراحی و اجرای پی بتی برای ساختمان‌های بنایی مسلح و بنایی با کلاف باید ضوابط موجود در مباحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان رعایت شوند. در پی‌سازی با شالوده و کلاف بتی برای ساختمان‌های بنایی با کلاف باید ضوابط مندرج در بند ۲-۵-۵-۸ رعایت شوند.

۲-۴-۳-۸ ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون

۱-۲-۴-۳-۸ عرض (ضخامت) مؤثر

عرض مؤثر دیوار و ستون به شرح زیر می‌باشد.

الف) دیوار تک‌جداره

عرض مؤثر دیوار تک‌جداره واحدهای توپر یا میان‌خالی، ضخامت کل دیوار بدون در نظر گرفتن نازک‌کاری می‌باشد.

ب) دیوار چند‌جداره

عرض مؤثر دیوار چند‌جداره، چنان‌چه فضای بین جداره‌ها با ملات یا دوغاب پر شده باشد، برابر با ضخامت کل دیوار و چنان‌چه فضای بین جداره‌ها پر نشده باشد، برابر با جمع ضخامت‌های جداره‌ها، بدون در نظر گرفتن نازک‌کاری می‌باشد.

پ) ستون

عرض مؤثر ستون مستطیلی در امتداد مورد نظر، برابر با عرض ستون، بدون در نظر گرفتن نازک‌کاری است. عرض مؤثر برای ستون‌های غیر مستطیلی، عدد یک ستون مربعی با همان ممان اینرسی، حول محوری می‌باشد که در ستون واقعی مورد نظر است.

۲-۴-۳-۸ ارتفاع مؤثر

ارتفاع مؤثر دیوار و ستون، برابر با ارتفاع آزادی است که بین تکیه‌گاههای جانبی بالا و پایین و در امتداد عمود بر محور مورد نظر قرار دارد. برای اعضایی که در بالا و در امتداد عمود بر محور مورد نظر، دارای تکیه‌گاه نیستند، ارتفاع مؤثر، دو برابر ارتفاع عضو از بالای آن تکیه‌گاه پایین است.

۳-۴-۳-۸ مساحت مؤثر

مساحت مؤثر ستون و دیوار ساخته شده از واحدهای توخالی برابر است با مساحت خالص بستر و برای ستون و دیوار ساخته شده از واحدهای توپر برابر است با مساحت خالص به اضافه مساحتی که در آن دوغاب ریخته شده باشد. اگر از واحدهای توخالی با حفره‌های عمود بر امتداد تنש استفاده

شده باشد، مساحت مؤثر، کوچکترین عدد از دو مقدار حداقل مساحت بستر یا حداقل مساحت مقطع عرضی خواهد بود. اگر بندهای افقی تورفته باشند، مساحت مؤثر به همان نسبت کاهش خواهد یافت. مساحت مؤثر برای دیوارهای توخالی باید مقداری باشد که از جدارهای تحت بار

به دست می‌آید.

۳-۴-۳-۸ حداقل ضخامت دیوار سازه‌ای

۳-۴-۳-۸ دیوار بنایی غیر مسلح

ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای غیر مسلح نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۲-۳-۴-۳-۸ دیوار بنایی مسلح

ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای مسلح نباید از ۱۵۰ میلی‌متر کمتر باشد. در مورد دیوار برابر بنایی مسلح با واحد آجر سوراخ‌دار، ضخامت اسمی ۱۰۰ میلی‌متر مجاز است، به شرط آن که مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از $5/5$ مگاناسکال باشد، نسبت لاغری بزرگ‌تر از ۲۵ نباشد، واحدها در پیوند ممتد قرار گیرند، اندازه قطر میلگرد بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد و حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد.

۴-۴-۳-۸ دیوار چندجداره

فاصله بین کلیه جدارهای دیوار چندجداره باید توسط دوغابه، ملات یا بتن پر شود. همچنین، جدارهای باید با بستهای مقاوم در برابر خوردگی یا میلگردهای بیشتر و یا همپوشانی واحدهای صالح بنایی به یکدیگر متصل شوند. لازم است بستهای فولادی یا میلگردهای بستر با سطح مقطع حداقل برابر با ۲۰ میلی‌متر مربع در فواصل افقی و قائم حداقل برابر با $1/2$ میلی‌متر در دیوار کار گذاشته شوند.

۵-۴-۳-۸ کنترل نسبت لاغری

الف) کنترل نسبت لاغری دیوار

نسبت لاغری در دیوار از تقسیم ارتفاع موثر بر عرض (ضخامت) موثر و یا تقسیم طول موثر بر عرض موثر، هر کدام که بیشتر است، به دست می‌آید. در دیوارهای سازه‌ای غیرمسلح، نسبت لاغری نباید از ۱۷ بیشتر شود. در دیوارهای سازه‌ای مسلح، این نسبت به مقادیر جدول ۳-۸ محدود می‌شود.

جدول ۳-۸ حداکثر نسبت لاغری در دیوارهای سازه‌ای مسلح

شرایط انتهایی	حداکثر نسبت لاغری مجاز
تکیه‌گاه ساده	۳۰
تکیه‌گاه پیوسته	۴۰
دیوار طره	۱۵

ب) کنترل نسبت لاغری در ستون

نسبت لاغری در ستون از تقسیم ارتفاع موثر ستون بر عرض مؤثر در هر امتداد، هر کدام که بیشتر است، به دست می‌آید. در ستون‌های غیرمسلح، نسبت لاغری نباید از ۱۵ بیشتر باشد. در ستون‌های مسلح، این نسبت به عدد ۲۰ محدود می‌شود. در محاسبات باید حداکثر خروج از مرکزیتی معادل با ۱۰ درصد بعد ستون در هر امتداد در نظر گرفت.

۴-۳-۸ تکیه‌گاه دیوار

تکیه‌گاه جانبی را می‌توان بوسیله دیوارهای متقطع، ستون‌های پشت‌بندها و یا کلاف‌های قائم که با فاصله افقی معینی از یکدیگر قرار گفته باشند، یا بوسیله پی، اقفهای، سقف، تیرها یا کلاف‌های افقی که بطور عمودی دارای فاصله معینی باشند، تأمین کرد. در صورتی که از تیرهای معمولی تکیه‌گاه جانبی استفاده شود، فاصله آزاد بین تیرها یا کلافها نباید از ۳۲ برابر حاشیه عرض مساحت ناحیه فشاری بیشتر باشد.

توضیح: منظور از ناحیه فشاری، ناحیه‌ای از مقطع عضو است که تحت خمش در فشار قرار می‌گیرد. عرض این ناحیه در بنایی غیرمسلح، نصف عرض موثر دیوار و در بنایی مسلح، چنان‌چه میلگرددها در وسط مقطع قرار داشته باشند، تقریباً یک‌چهارم عرض موثر دیوار می‌باشد.

۷-۴-۳-۸ بازشو

بازشوها باید حتی الامکان کوچک بوده و در قسمت‌های مرکزی دیوار قرار گیرند. در دیوارهای سازه‌ای، در صورت امکان باید از تعییه بیش از یک بازشو در یک راستای قائم پرهیز شود. در غیر این صورت، باید بیراموئن بازشوها به نحو مناسب (مندرج در فصل چهارم و فصل پنجم) با میلگرد یا کلاف تقویت شود.

۸-۴-۳-۸ نعل درگاه

- ۱- نعل درگاه می‌تواند از مصالحی مانند بنایی مسلح، فولاد، بتن مسلح درجا و یا بتن مسلح پیش‌ساخته باشد. در طبقه زیرزمین، استفاده از نعل درگاه فولادی مجاز نمی‌باشد.
- ۲- بار وارد بر نعل درگاه عبارت است از بخشی از دیوار مثلثی شکل که اضلاع جانبی آن با افق زاویه ۶۰ درجه می‌سازد. تمام بار مثلث به اضافه کفها و تیرها باید در طراحی نعل درگاه در نظر گرفته شوند.
- ۳- طول تکیه‌گاه تیر نعل درگاه در هر طرف باید حداقل ۳۵۰ میلی‌متر یا یک دهم طول دهانه، هر کدام که بیشتر است، در نظر گرفته شود.

۹-۴-۳-۸ خرپشته

چنان‌چه سطح زیر بنای خرپشته بیش از ۲۵ درصد سطح زیر بنای طبقه زیر خود باشد، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب شده و باید ضوابط بند ۲-۱-۴-۸ و ۲-۴-۵-۸ را برآورده نماید. در غیر این صورت، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب نشده ولی لازم است ضوابط زیر را رعایت کند.

- ۱- در ساختمان‌های بنایی مسلح، دیوارهای سازه‌ای و سقف خرپشته باید بر اساس بارهای ثقلی و جانبی وارد بر آنها طراحی گردد.
- ۲- در ساختمان‌های بنایی با کلاف، لازم است ضوابط مربوط به دیوار نسبی طبقه، در هر دو امتداد، مطابق بند ۲-۳-۵-۸ رعایت گرددند.
- ۳- در ساختمان‌های بنایی با کلاف، لازم است کلاف‌بندی ساختمان، شامل کلاف‌های قائم و افقی، در خرپشته نیز اجرا شود.

۱۰-۴-۳-۸ میلگرد بستر

میلگرد بستر پیش ساخته از میلگردها و یا سیم های طولی و عرضی باید دارای حداقل یک میلگرد و یا سیم عرضی با قطر حداقل $3\text{ میلیمتر در هر }20\text{ مترمربع}$ از مساحت دیوار باشد. میلگردهای طولی باید کاملاً در ملات بند افقی قرار داده شوند. میلگردهای بستر باید همه جدارهای دیوار دو یا چند جداره را دربر گیرند.

۱۱-۴-۳-۸ بست بنایی

در اعضای بنایی دو و یا چند جداره، لازم است از بستهای فولادی برای اتصال جدارهای دیوار به یکدیگر استفاده نمود. بست فولادی می تواند از انواع: مفتول پاپیونی، تسمه و یا میلگرد آج دار باشد. فاصله افقی و قائم این بستها از یکدیگر باید از 500 میلیمتر کمتر باشد.

۱۲-۴-۳-۸ پیچ های مهاری مدفعون

پیچ های مهار از میلگرد خم شده باید دارای یک قلاب با خم 90° درجه و قطر داخلی سه برابر قطر پیچ، به اضافة طول مستقیمی مساوی $1/5$ برابر قطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند. پیچ های مهار با مهره دارای یک مهره استاندارد خواهند بود. پیچ های مهار صفحه، دارای صفحه ای خواهند بود که به بدن پیچ، جوش می شود تا معادل پیچ مهار با مهره را تأمین کند.

عمق مؤثر مدفعون برای پیچ های مهار صفحه یا پیچ های مهار یا مهره، برابر با طول مدفعون است که از سطح واحد مصالح بنایی تا سطح باربر صفحه یا مهره مهار در افتاده عمود اندازه گیری می شود. عمق مؤثر مدفعون برای مهار با میلگرد خم شده، طول توکاری است که از سطح واحد بنایی تا سطح باربر خم، منهای یک برابر قطر پیچ مهار در امتداد عمود اندازه گیری می شود. همه پیچ ها، باید در محل خود، با حداقل 25 میلیمتر ملات یا دوغاب بین پیچ و واحد مصالح بنایی محصور شوند، مگر پیچ های به قطر 6 میلیمتر که آنها را می توان در بندهای افقی با ضخامت حداقل 11 میلیمتر جای داد. حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچ ها 40 برابر قطر پیچ است.

۱۳-۴-۳-۸ حفاظت از میلگردهای بستر، بستهای و پیچهای مهاری

بستهای، پیچهای مهاری یا میلگردهای بستر باید با ملاتی که حداقل ضخامتش ۱۵ میلی‌متر است در برابر هوازدگی پوشش داده شوند. در مواردی که از میلگرد بستر یا بست دیوار در بند بستر استفاده می‌شود، ضخامت ملات بین واحدهای مصالح بنایی و میلگرد بستر یا بست دیوار نباید کمتر از ۶ میلی‌متر باشد.

۱۴-۳-۸ اعضاي غيرسازهای

۱-۵-۳-۸ دیوار غيرسازهای جداگر

- ۱- دیوار غيرسازهای جداگر می‌تواند از آجر، بلوک سفالی یا بتُنی و یا قطعات پیش‌ساخته گچی و نظایر آن ساخته شود. عرض دیوار جداگر آجری نباید از ۱۰۰ میلی‌متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی و قطعات پیش‌ساخته گچی نباید از ۷ میلی‌متر کمتر باشد. دیوار جداگر آجری باید صرفاً با آجر سوراخدار و ملات ماسه تعبیه ساخته شود.
- ۲- حداقل ارتفاع مجاز دیوار غيرسازهای از تراز کف مجاور $\frac{3}{5}$ متر یا سی برابر عرض دیوار می‌باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند کلاف، (مطابق بند ۳-۶-۵-۸)، این الزام محقق شود، مهار افقی باید در طول دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیک‌ترین عناصر قائم سازه‌ای مهار شود.

- ۳- طول آزاد دیوار غيرسازهای بین دو پشت‌بند یا کلاف نباید از چهل برابر عرض دیوار و یا ۵ متر بیشتر باشد، در غیر این صورت، لازم است با تعبیه مهار قائم همانند کلاف (مطابق بند ۵-۵-۸-۳) یا پشت‌بند در طول دیوار، این الزام محقق شود. مهار قائم باید در تمام ارتفاع دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیک‌ترین عناصر افقی سازه‌ای مهار شود.

- ۴- دیوارهای غيرسازهای که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید در تراز سقف کاملاً مهار شوند.
- ۵- لبه قائم دیوار غيرسازهای نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک دیوار سازه‌ای و یا غيرسازهای عمود بر آن و یا عنصر قائم که به همین منظور از فولاد، بتُن‌آرمه و یا چوب ساخته شده است، با اتصال مناسب مهار شود.

۳-۸ ضوابط عمومی

- ۶- برای اتصال اعضای غیرسازه‌ای به اعضای سازه‌ای باید از طرح‌هایی استفاده شود که صدمات وارد به عضو غیرسازه‌ای در اثر تغییرشکل اعضای سازه‌ای به حداقل برسد.
- ۷- در صورتی که دیوار غیرسازه‌ای و دیوار تکیه‌گاه عمود بر آن به طور همزمان و یا به صورت لاریز چیده شوند، اتصال بین دو دیوار کافی تلقی می‌شود، ولی چنان‌چه دیوار غیرسازه‌ای بعد از احداث دیوار تکیه‌گاه و بدون اتصال به آن ساخته شود باید دو دیوار در محل تقاطع به نحو مناسبی به یکدیگر متصل شوند. در غیر این صورت، لبه کناری دیوار غیرسازه‌ای آزاد تلقی شده و باید عنصر قائم در این لبه تعییه شود. دو دیوار غیرسازه‌ای عمود بر هم نیز باید به نحو مناسب به یکدیگر متصل شوند.
- ۸- در دیوار غیرسازه‌ای غیرمسلح که با واحدهای مصالح بنایی (آجر و بلوک سفالی یا سیمانی) ساخته شده و طول آن از $2\frac{1}{2}$ متر بیشتر باشد، لازم است در سه تراز مختلف در ناحیه یکسوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید شامل حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل 6 میلیمتر ، که در فاصله‌ای برابر دوسوم ضخامت دیوار از یکدیگر به صورت قرینه در بند بستر قرار می‌گیرند، باشد. این میلگردها باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل 6 میلیمتر و در فواصل حداکثر 250 میلیمتر به یکدیگر متصل شوند. میلگردهای بستر باید بدون انفصال در سرتاسر دیوار تا محل کلافهای قائم ادامه یافته و در داخل آن‌ها مهار شوند.

۲-۵-۳-۸ کفسازی

در کفسازی طبقات و بام، باید الزامات زیر رعایت شوند.

- ۱- برای شیب‌بندی کف و بام استفاده از مصالح سنگین، مانند خرس و پلاستن معمولی مجاز نمی‌باشد.
- ۲- لوله‌های تاسیساتی باید از داخل قسمت شیب‌بندی عبور داده شوند.

۳-۵-۳-۸ سقف کاذب

در اجرای سقف کاذب، علاوه بر رعایت الزامات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، رعایت موارد زیر نیز الزامی است:

- ۱- آویزهای سقف کاذب به اعضای اصلی ساختمان (سقف، کلاف و یا دیوار سازه‌ای) با اتصال مناسب وصل شوند.
- ۲- از آویزهای استفاده شود که مقاومت کافی داشته و در برابر عوامل خورنده و زنگزدگی مقاوم باشند.
- ۳- تعداد و فاصله آویزها بسته به نوع پوشش سقف کاذب محاسبه و برآورد شود، اما در هر حال نباید از ۳ عدد در هر متر مربع سقف کمتر باشد.
- ۴- آویزها باید شاقولی و صاف باشند.
- ۵- بار وارد از سقف کاذب به سقف اصلی در طراحی سقف اصلی منظور شود.
- ۶- چنان‌چه تأسیسات حرارتی در فضای بین سقف اصلی و سقف کاذب قرار می‌گیرند، ایجاد درز انسیاط در اطراف سقف کاذب به متکلور تأمین جای برای تغییر مکان‌های حرارتی ضروری است.

۴-۵-۳-۸ پلکان

پلکان می‌تواند از انواع بتن‌آرمه، فولادی یا چوبی ساخته شود. در اجرای پلکان الزامات مندرج در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و الزامات زیر باید رعایت شود:

- ۱- طول هر پله نباید از $1/10$ متر کمتر باشد.
- ۲- عرض قفسه پله دارای پاگرد نباید از $2/40$ متر کمتر باشد.
- ۳- عرض یا شعاع پاگرد نباید از طول پله کمتر باشد.
- ۴- ارتفاع آزاد پلکان در تمام طول مسیر نباید از $2/05$ متر کمتر باشد.
- ۵- تعداد پله‌های بین دو پاگرد نباید از ۱۲ پله بیشتر باشد.
- ۶- پهنای کف هر پله نباید از 280 میلی‌متر کمتر و ارتفاع آن باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف‌پله و دو برابر ارتفاع آن از 640 میلی‌متر بیشتر نباشد.

۳-۸ آسانسور و بالابر

- ۱- نصب آسانسور و بالابر در ساختمان‌های بنایی مسلح و با رعایت ضوابط مندرج در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مجاز می‌باشد.
- ۲- نصب آسانسور در ساختمان‌های بنایی با کلاف در صورتی مجاز است که دیوارهای چاه آسانسور در تمام ارتفاع ساختمان از بنایی مسلح و یا بتن مسلح ساخته شده و بهنحو مناسب به یکدیگر و عناصر سازه‌ای ساختمان، مانند کفها و کلافهای افقی، متصل شوند. همچنین، لازم است پروفیل‌های فولادی نگهدارنده بالابر و آسانسور با استفاده از پیچ مهار بهنحو مناسب به عناصر سازه‌ای ساختمان، مانند کلافها، کفها و دیوارهای بتُنی یا بنایی مسلح وصل گردند.
- ۳- نصب بالابر در ساختمان‌های ~~تلقی~~ با کلاف مجاز است. لازم است که بالابر بهنحو مناسب به عناصر سازه‌ای ساختمان، ~~از~~ حمله کلافها، متصل شود.

۳-۸ نما

- نمای ساختمان بنایی می‌تواند از انواع آجری، سنگی یا سیمانی باشد. در اجرای نما لازم است الزامات زیر رعایت شود.
- ۱- حداقل ضخامت نما ۵۰ میلی‌متر می‌باشد، مگر آن‌که نما همزمان با عضو اجرا شده و واحدهای مصالح بنایی نما و عضو بهنحو مناسب همپوشانی شده باشند.
 - ۲- اتصالات نما به سازه باید توانایی انتقال نیروی زلزله ایجاد شده در اثر جرم نما به سازه پشتیبان را دارا باشند. همچنین این اتصالات باید بتوانند تغییر مکان در اعضای سازه‌ای پشتیبان را به شکل مناسبی به نما منتقل کنند.
 - ۳- نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی ویژه هر منطقه را دارا بوده و اتا آنچه ممکن است، در ساخت آن از مصالح سبک و انعطاف‌پذیر استفاده شود.
 - ۴- نما باید با سطح پشت‌کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد تا توانایی انتقال نیروهای متقابل بوجود آید.

۷-۵-۳-۸ جان‌پناه

- ۱- دیوار جان‌پناه اطراف بام و بالکن‌ها می‌تواند از نوع بنایی مسلح یا بنایی با کلاف بر اساس ضوابط مندرج در فصل‌های مربوطه باشد.
- ۲- ارتفاع جان‌پناه بنایی از کف تمام شده باید حداقل ۷۰۰ میلی‌متر برای بنایی مسلح و ۵۰۰ میلی‌متر برای بنایی با کلاف و ضخامت آن حداقل ۲۰۰ میلی‌متر باشد.
- ۳- در ساخت جان‌پناه از ملات باتارد نمی‌توان استفاده نمود.

۸-۵-۳-۸ دودکش و هواکش

- ۱- دودکش و هواکش باید به صورت روکار گرا شده و نباید از داخل عناصر سازه‌ای پیوسته، مانند دیوار، جرز، ستون، تیر، نعل درگاه و یا کلاف‌های افقی و قائم عبور داده شوند.
- ۲- دودکش و هواکش و عناصر بُلایی محافظ آنها باید به نحو مناسب به اعضای سازه‌ای پشت‌کار مانند دیوار وصل شوند.
- ۳- دودکش و هواکش باید به صورت یک‌پارچه از طبقات پایین تا پشت بام و یا تراز مورد نظر ادامه یابند.
- ۴- دودکش باید در ارتفاعی برابر با ارتفاع جان‌پناه به روش مناسبی به جان‌پناه مهار شود.
- ۵- ساخت دودکش با واحد بنایی غیر مسلح در ارتفاع بالاتر از تراز بام مجاز نیست.
- ۶- چنانچه ارتفاع دودکش بیش از $1/5$ متر از تراز بام باشد، لازم است دودکش به وسیله عناصر قائم فولادی یا بتن مسلح به گونه مناسبی تقویت و در تراز روی بام مهار شود.

۹-۵-۳-۸ بادگیر

- ۱- ساخت بادگیر با واحد بنایی غیر مسلح مجاز نیست، مگر آن‌که به وسیله عناصر قائم و افقی (کلاف) فولادی یا بتن مسلح به نحو مناسب تقویت شود.
- ۲- بادگیر و عناصر تقویت کننده مورد فوق باید به نحو مناسبی به اعضای سازه‌ای در تراز بام مهار شوند.

۱۰-۵-۳-۸ لوله‌ها و مجاری توکار

تعبیه لوله‌ها و مجاری توکار در عناصر سازه‌ای، چه به صورت افقی و یا قائم، در صورتی مجاز می‌باشد که قطر آنها از یکششم ضخامت عضو سازه‌ای کمتر باشد. این لوله‌ها و مجاری نباید باعث قطع و یا خم شدن هیلگردهای تسلیح شوند. همچنین، تعبیه چند لوله یا مgra در مجاورت هم مجاز نمی‌باشد. حداقل فاصله بین دو لوله یا مجرى مجاور ۷۵۰ میلی‌متر می‌باشد. چنان‌چه، به هر دلیل، نیاز به عبور مجرای بزرگتر از یکششم ضخامت عضو از درون اعضای سازه‌ای باشد، آن قسمت از عضو که عبور از آن عبور می‌کند، به عنوان یک انفال یا بازشو به حساب آمده و ضوابط مربوط به بازشو به آن اعمال می‌شود.

۱۱-۵-۳-۸ عایق رطوبتی

عایق رطوبتی باید ضوابط مندرج در مبحث پنجم هنررات ملی ساختمان و الزامات زیر را برآورده نماید.

۱- اجرای عایق رطوبتی در موارد زیر لازم است:

الف- بام‌های تخت، شیبدار و قوسی

ب- ایوان‌ها

پ- کف‌ها (در تماس با زمین نمناک و کف سرویس‌ها و آشپزخانه)

ت- شالوده‌ها (در تماس با زمین نمناک)

ج- دیوارهای زیرزمین و دیوارهای در تماس با زمین نمناک

د) سایر قسمت‌ها از قبیل کف پنجره‌های در تماس با محیط اطراف، دربیوش و دیوار جانپناه، دودکش‌ها و نماهایی که در معرض بوران قرار می‌گیرند.

۲- اگر عایق‌کاری با قیر و گونی و یا گونی قیر انود انجام می‌شود، باید موارد زیر رعایت شوند:

الف- ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایق‌کاری ضروری است.

ب- عایق‌کاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.

پ- عایق‌کاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.

ت- قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد.

- ج- عایق کاری در هوای سرد (زیر 4° + درجه سلسیوس) مجاز نیست.
- د- مصرف میخ برای محکم کردن لایه های عایق کاری مجاز نیست.
- ر- لایه های عایق باید از هر طرف حداقل ۱۰۰ میلی متر هم پوشانی داشته و با قیر کاملاً به هم چسبانده شوند. در هم پوشانی لایه ها باید لایه های رویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیب بندی انجام شده آنها باشد لایه زیر را سازیر شود.
- س- هنگامی که عایق کاری در بیش از یک لایه انجام می شود، لایه های متواالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند.
- ش- سطوح عایق کاری شده باید پس از تکمیل با لایه محافظی پوشانده شوند.
- ۳- عایق کاری با عایق های رطوبتی آهاده، باید مطابق روش های توصیه شده توسط تولید کنندگان و بر اساس مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان انجام شود.
- ۴- استفاده از کاه گل به عنوان عایق رطوبتی بر روی سقف های آجری قوسی و چوبی مسطح مجاز می باشد.
- ۵- اطراف ساختمان تا فاصله یک متر باید با شیب ۳ درصد برای عدم نفوذ آب برف و باران به دیوار، با بتون سیمانی، بتون آسفالتی یا مصالح مناسب دیگر پوشیده شود.
- ۶- عایق رطوبتی زیر دیوار باید الزامات زیر را رعایت کند
- الف- لایه عایق رطوبتی باید تا کف های تمام شده بیرونی و درونی ساختمان ادامه یافته و حداقل به اندازه ۱۰۰ میلی متر در کف مهار شود.
- ب- در دیوارهای بیرونی، لازم است تراز اجرای عایق رطوبتی حداقل ۲۰۰ میلی متر بالاتر از تراز کف تمام شده بیرون ساختمان باشد.
- پ- در دیوارهای درونی، مناسب است عایق رطوبتی در تراز کف تمام شده اجرا شود. در صورت اجرای عایق رطوبتی در هر تراز دیگری پایین تراز کف تمام شده، لازم است عایق رطوبتی تراز کف تمام شده ادامه یافته و حداقل ۱۰۰ میلی متر در کف مهار شود.

۱۲-۵-۳-۸ تاسیسات

TASİSAT SAKHTMAN HAI BANIYI BAYD BIR MEBNAYI PWOABAT MENDREG DR MEBHET HAI CHAHDHEM W SHANZDEHM MQRARAT MLI SAKHTMAN TRAHJI W NCSB SHONDE.

1- KLYIE TASİSAT BAYD DR JAI XOD BE AUSAYI SAZHAI W GİRSAZHAI SAKHTMAN BEHNUO MNASB MEHAR SHONDE.

2- DR NCSB W ACHAL TASİSAT BE AUSAYI SAZHAI SAKHTMAN BAYD HEJG-GUNHE XSART SAZHAI BE AIN AUSPA WARDE SHONDE.

3- TASİSAT BAYD DR DAXL AUSAYI SAZHAI SAKHTMAN QFAR GRFTHE W YA AZ DRON ANHA UBOUR DADHE SHONDE, MGR MOARDI KE DR BND ۱۲-۵-۳-۸ MJAZ SHDE BASHND.

۶-۳-۸ دیوار محوطه

DR SAKHT DIWAR MHOUTEH BANIYI, ZAMAT RAYD RUAHET SHONDE.

1- DIWAR MHOUTEH MI TOWAND AZ ANOU BANIYI MSLH, BANIYI BA KLAFF W YA BANIYI GİRMISLH BASHD. SAKHT DIWAR MHOUTEH BANIYI GİRMISLH BDOU KLAFF BRAYI SAKHTMAN HAI BA AHMİT XİLLİ ZİYAD W AHMİT ZİYAD (GİROH HAI XHTR PDİRİ 1 W 2 MENDREG DR MEBHET SHSM MQRARAT MLI SAKHTMAN) W DR MUABR PER TREDD MJAZ NMI BASHD.

2- TOL PIYSTE DIWAR MHOUTEH BAYD AZ ۲۰ MTR BIYSTER BASHD. DR GİR AİN CSROT, LAZM AST DIWAR TOWSET DRZ ANQATAY BE DO W YA ÇND QSMT TQSİM SHDE, BE KÖNFALI KE TOL HRCM QSMT AZ ۲۰ MTR BIYSTER NBASHD.

3- NSBET ARTFAK BE URSP DIWAR MHOUTEH BAYD AZ ۱۰ BIYSTER BASHD.

4- ARTFAK DIWAR MHOUTEH BANIYI BAYD AZ ۲ MTR, BRAYI DIWAR BANIYI GİRMISLH W ۳ MTR, BRAYI DIWAR BANIYI BA KLAFF BIYSTER BASHD. ÇNAN ÇHE ARTFAK DIWAR MHOUTEH AZ ۳ MTR BIYSTER BASHD, LAZM AST, ULAUO BR RUAHET ZAMAT DİGŘ, DIWAR W UNACR MCAOMTI AN (MİLGŘD YAKLAFF), BE HMR EH DIWAR BRAYI NİROH HAI JANİYI XHJ AZ CSFH MHAŞBE W TRAHJI GRDND.

مبحث هشتم

۵- لازم است در زیر دیوار محوطه، پی بتنی و یا کلاف افقی بتنی زیر دیوار (مطلوب بند ۲-۵-۵-۸ و یا بند ۳-۵-۵-۲-۴) تعبیه شود. لازم است بی و یا کلاف زیر دیوار برای مقابله با واژگونی دیوار کنترل شود.

۶- در طراحی و اجرای دیوار محوطه از نوع بنایی مسلح، دیوار و پی آن باید برای نیروی افقی خارج از صفحه ناشی از بار زلزله، بار باد و بارهای دیگر محاسبه و طراحی گردد. در طراحی و ساخت دیوار محوطه بنایی مسلح باید ضوابط فصل چهارم این مبحث رعایت شود.

۷- در اجرای دیوار محوطه از نوع بنایی با کلاف، باید ضوابط بند ۷-۶-۵-۸ این مبحث نیز رعایت شود.

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

۱-۴-۸ کلیات

این فصل شامل حداقل ضوابط برای طراحی و ساخت ساختمان‌های بنایی مسلح می‌باشد. در طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح، علاوه بر رعایت الزامات عمومی ذکر شده در فصل سوم، رعایت ضوابط این فصل الزامی می‌باشد.

۱-۱-۴-۸ تعریف

ساختمان مصالح بنایی مسلح نوعی ساختمان بنایی است که اعضای سازه‌ای آن شامل دیوار، تیر، ستون و یا جرز با قرار گرفتن میله‌گردی‌های فولادی درون هسته بتُنی و یا درون حفره‌های واحدهای بنایی سوراخدار که توسط ملات یا دوغاب پر شده باشند مسلح شوند (شکل ۱-۴-۸). سقف این ساختمان‌ها می‌تواند از نوع تیرچه بلوک، تاق‌ضربی، بتُن آرمه، کامپوزیت و یا هر نوع سقف مناسب دیگری که در ساخت ساختمان‌های بتُن آرمه و فولادی استفاده می‌شود، باشد.

۲-۱-۴-۸ محدوده کاربرد


حداکثر ارتفاع ساختمان‌های بنایی مسلح ۱۵ متر از تراز پایه یا حداکثر ۷ طبقه با احتساب زیرزمین می‌باشد.

۳-۱-۴-۸ مصالح


مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم و چهارم این مبحث مطابقت داشته باشند.

۴-۱-۴-۸ طراحی

در این فصل، ضوابط طراحی ساختمان بنایی مسلح به روش مقاومت نهایی ارائه شده است. در طراحی به روی مقاومت نهایی، رعایت ضوابط مندرج در بند ۶-۴-۸ و دیگر ضوابط مندرج در این فصل الزامی است طراحی ساختمان بنایی مسلح به روش تنش مجاز، بر مبنای ضوابط مندرج در پیوست ۸ پ-۲، مجاز می‌باشد.

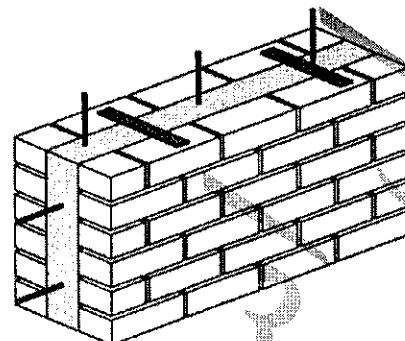

دیوار آجر مسلح

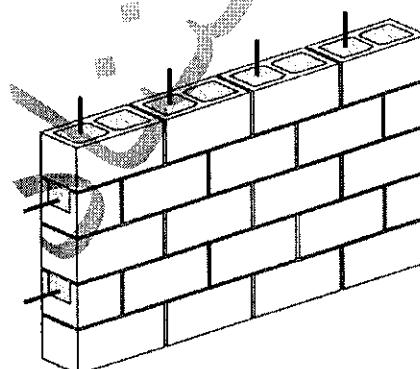

دیوار بلوك سیمانی مسلح

شکل ۱-۴-۸ نمونه‌هایی از دیوار بنایی مسلح

۲-۴-۸ بارگذاری

۱-۲-۴-۸ ضوابط بار

- ۱- بارهای طراحی باید منطبق بر الزامات مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و ضوابط مندرج در این بخش محاسبه شوند. میزان کاهش سریار نیز بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان محاسبه شود.
- ۲- برای انتقال بارهای واردہ به زمین، مسیرهای بار باید پیوسته و دارای مقاومت و سختی کافی باشند.

۲-۲-۴-۸ مقاومت در برابر بارهای جانبی

طراحی ساختمان بنایی مسلح باید بهنحوی انجام شود که ساختمان علاوه بر تحمل بارهای ثقلی، در برابر بارهای جانبی، نظیر بار ناشی از باد و وزله، مقاومت لازم را دارا باشد و قادر به تحمل تغییرشکل‌های ناشی از آنها نیز باشد.

۳-۲-۴-۸ انتقال بار در اتصال اعضای قائم و افقی

انتقال بار در اتصال بین اعضای قائم و افقی باید بر اساس الزامات زیر باشد.

- ۱- دیوارها، ستون‌ها و جرزها باید برای مقاومت در برابر بارها، لنگرها و برش‌ها در محل اتصال به اعضای افقی طراحی شوند.
- ۲- تاثیر تغییرشکل جانبی و انتقالی اعضای تامین کننده تکیه‌گاه جانبی باید لحاظ شود.
- ۳- ابزارهایی که برای اتصال اعضا استفاده می‌شوند باید برای نیروهای ایجاد شده در آنها طراحی شوند.

۴-۲-۴-۸ توزیع بارهای جانبی

نیروهای جانبی باید بین عناصر برابر جانبی به نسبت سختی آنها توزیع شده و الزامات این بخش را برآورده سازند.

- ۱- بالهای دیوارهای متقاطع، که بر اساس بند ۶-۴-۸ طراحی شده‌اند، باید در محاسبه سختی در نظر گرفته شوند.
- ۲- توزیع بار باید تاثیر پیچش افقی سازه ناشی از عدم تقارن سازه‌ای را دربرگیرد.

۵-۲-۴-۸ تاثیر عوامل دیگر

تاثیر نیروها و یا تغییرشکل‌های ناشی از ارتعاشات، ضربه، جمع‌شدگی، انبساط، تغییر درجه حرارت، نشستهای غیربکنواخت و تغییرمکان‌های غیر همسان نیز، در صورت لزوم، باید در طراحی مد نظر قرار گیرند.

۶-۲-۴-۸ ترکیب بارها

در طراحی اعضای سازه‌ای به روش مقاومت نهایی ~~حداکثر~~ تلاش‌های ناشی از ترکیب‌های مختلف بار باید بر مبنای ضوابط مبحث ششم معقولات ملی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

۷-۲-۴-۸ ضربی رفتار

ضربی رفتار برای ساختمان بنایی مسلح جهت طراحی به روش مقاومت نهایی برابر با چهار ($R_u = 4$) می‌باشد.

۸-۲-۴-۸ تغییرمکان نسبی طبقه

رعایت محدودیت تغییرمکان نسبی طبقات بر اساس ضوابط این بند الزامی است. تغییرمکان نسبی طبقه عبارت است از اختلاف تغییرمکان‌های افقی مرکز جرم کف و سقف در هر طبقه. در صورت وجود نامنظمی در پلان، بیشترین اختلاف تغییرمکان‌های لبه ساختمان در کف و سقف طبقه به عنوان تغییرمکان نسبی طبقه محسوب می‌شود. چنان‌چه تغییرمکان طبقه در اثر پیچش زیاد باشد، مقدار تغییرمکان نسبی باید شامل اثر پیچش نیز باشد. در محاسبه سختی اعضا برای محاسبه تغییرمکان لازم است از مقطع ترک‌خورده عضو استفاده شود.

۱-۸-۲-۴-۸ محاسبه تغییرمکان نسبی طبقه

تغییرمکان نسبی هر طبقه (Δ_M) طبق رابطه ۱-۴-۸ محاسبه می‌شود.

$$\Delta_M = C_d \Delta_{eu}$$

(۱-۴-۸)

در این رابطه:

C_d = ضریب آفرایش تغییرمکان که برای ساختمان بنایی مسلح برابر ۳/۰ منظور می‌شود.

Δ_{eu} = جابجایی نسبی طبقه تحت اثر زلزله طرح با استفاده از روش‌های تحلیل خطی.

۲-۸-۲-۴-۸ تغییرمکان نسبی مجاز طبقه

تغییرمکان نسبی مجاز هر طبقه ناسی انسارهای جانبی (Δ_a) برای دیوارهای طره و دوسر گیردار،

به ترتیب $h_s / 100$ و $h_s / 100$ می‌باشد اگر وزره تناوب طبیعی ساختمان برابر یا بیشتر از $7/0$ ثانیه

باشد، تغییرمکان نسبی مجاز باید 20 درصد کمتر از مقادیر داده شده در این بند در نظر گرفته

شود.

۹-۲-۴-۸ سختی جانبی

در تراز هر طبقه، حداقل 80 درصد سختی جانبی طبقه باید توسط دیوارهای باربر برشی تامین شود.

۳-۴-۸ تحلیل

تحلیل ساختمان بنایی مسلح باید بر اساس ضوابط این بند انجام پذیرد.

۱-۳-۴-۸ مدل‌های سازه‌ای ساده شده

مبحث هشتم

برای تحلیل ساختمان بنایی مسلح می‌توان از مدل‌های سازه‌ای ساده شده استفاده نمود و تحلیل به روش دستی و یا با استفاده از نرم‌افزارهای معتبر قابل انجام می‌باشد. مدل سازه‌ای ساختمان از مجموعه‌ای از اعضا و اجزاء به شرح زیر تشکیل می‌شود.

۱-۴-۳-۱ عضو میله‌ای

عضو میله‌ای به عضوی اطلاق می‌شود که در آن یکی از ابعاد (طول یا ارتفاع) به مقدار قابل ملاحظه‌ای بزرگتر از دو بعد دیگر باشد. در این عضو، فاصله بین دو مقطع با لنگرهای خمشی صفر باید حداقل دو برابر ارتفاع عضو باشد. تیرها و ستون‌ها از جمله اعضای میله‌ای می‌باشند.

۲-۱-۴-۸ عضو صفحه‌ای

عضو صفحه‌ای به عضوی اطلاق می‌شود که در آن یکی از ابعاد (ضخامت) به مقدار قابل ملاحظه‌ای کوچکتر از دو بعد دیگر باشد. دال‌ها، دیوارها، گروههای تیرتیغه‌ها و پوسته‌ها از جمله اعضای صفحه‌ای می‌باشند که به صورت زیر تعریف هی شوند:

(الف) دال:

دال عضو صفحه‌ای است که علاوه بر تحمل بارهای شفابی می‌تواند بارهای جانبی را با عملکرد دیافراگمی انتقال دهد. عضو صفحه‌ای در صورتی دال محسوب می‌شود که تحت بار گستردگی، فاصله بین مقاطع با انحنای صفر آن حداقل چهار برابر ضخامت آن باشد.

(ب) دیوار:

دیوار عضو صفحه‌ای است که علاوه بر تحمل بارهای نقلی و جابجایی درون صفحه خود می‌تواند بارهای خارج از صفحه را نیز تحمل نماید.

(پ) گرز و تیرتیغه:

گرز و تیرتیغه اعضای دیواری شکل هستند که نشیمن‌گاههای آن‌ها غیرپیوسته‌است. این اعضا علاوه بر نیروهای درون صفحه خود، تحت تاثیر خمش و برش خارج از صفحه نیز قرار می‌گیرند.

(ت) پوسته:

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

پوسته عضو صفحه‌ای است که بیشتر تحت اثر بارهای عمود بر صفحه خود فرار گرفته و به علت شکل هندسی، نیروهای موثر درون صفحه آن در مقایسه با خمین و برش خارج از صفحه قابل ملاحظه است.

۳-۱-۳-۴-۸ عضو سه بعدی

عضو سه بعدی به عضوی اطلاق می‌شود که در آن هیچ‌یک از ابعاد اختلاف قابل ملاحظه‌ای با دو بعد دیگر نداشته باشدند.

۲-۳-۴-۸ روش تحلیل

در این مبحث، در تحلیل ساختمان بنایی مسلح تمام تلاش‌ها در مقاطع مختلف اعضا با فرض خطی بودن رفتار مصالح و کوچک بودن تغییر شکل‌های ایجاد شده و بر اساس تئوری ارجاعی تعیین می‌شوند. این روش تحلیل را می‌توان در انواع ساختمان‌های بنایی و در طراحی به روش مقاومت نهایی مورد استفاده قرار داد.

۴-۴-۸ الزامات میلگردگذاری

در این بخش الزامات ویژه میلگردگذاری در تیرها، ستون‌ها، جزیره‌ها و دیوارهای آورده شده است.

۱-۴-۴-۸ الزامات میلگرد

۱- اندازه قطر میلگرد اصلی نباید از ۲۸ میلی‌متر بیشتر باشد.

۲- در دیوار و جرز، قطر میلگرد اصلی نباید بیشتر از یک‌هشتم ضخامت اصلی دیوار یا یک‌چهارم

هر یک از موارد زیر باشد:

الف- بعد کوچک حفره

ب- ضخامت هسته مسلح

۳- درصد نسبی میلگردهای اصلی در هر حفره یا هسته مسلح دیوار نباید بیش از ۴ درصد در محلهای بدون وصلة و ۸ درصد در محل وصلة میلگردها باشد. همچنین در یک حفره دیوار نباید بیش از ۲ میلگرد جایگذاری شود.

تعریف: درصد نسبی ~~میلگرد~~، نسبت سطح مقطع میلگرد به مساحت حفره و یا هسته مسلح معادل می باشد.

۲-۴-۴-۸ فاصله میلگردها

۱- فاصله آزاد بین میلگردهای موازی، بجز در ستون‌ها و جرزها، نباید کمتر از قطر اسمی میلگردها یا ۲۵ میلی‌متر، هر کدام که ~~نمی‌باشد~~ است، باشد.

۲- در ستون‌ها و جرزها، فاصله آزاد بین میلگردهای اصلی نباید از هیچ‌یک از دو مقدار ۱/۵ برابر قطر اسمی میلگرد و ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۳- محدودیت فواصل آزاد بین ~~میلگردها~~ باید برای فاصله آزاد بین یک وصلة پوششی و وصله‌ها یا میلگردهای مجاور نیز رعایت شود.

۴- فاصله آزاد بین یک میلگرد اصلی و هر سطح واحد بنایی نباید کمتر از ۱۵ میلی‌متر باشد. برای میلگرد بستر که در بند بستر قرار می‌گیرد، این فاصله حداقل ۶ میلی‌متر می‌باشد.

۳-۴-۴-۸ مهار میلگردهای خمشی

۱- فشار یا کشش محاسبه شده در میلگرد در هر مقطع از اعضای سازه‌ای باید در هر طرف آن مقطع بهوسیله طول گیرایی مستقیم، قلاب یا وسایل مکانیکی ~~نمی‌باشد~~ ترکیبی از آن‌ها تامین شود. از قلاب‌ها نباید برای مهار میلگردهای تحت فشار استفاده کرد.

۲- لازم است انتهای میلگرد کششی را یا بهوسیله قلاب استاندارد خم شده در ارتفاع جان مهار کرد و یا با میلگرد موجود در وجه مخالف عضو به صورت پیوسته اجرا نمود.

۳- مقاطع بحرانی برای مهار میلگرد در اعضای خمشی عبارتند از نقاط تنفس حداکثر و نقاطی در طول دهانه که در آن نقاط میلگرد مجاور قطع یا خم می‌شود.

۴- میلگرد باید از نقطه‌های که از نظر مقاومت خمشی دیگر به آن نیازی نیست تا فاصله‌های برابر با بزرگترین دو مقدار عمق مؤثر عضو و ۱۲ برابر قطر اسمی میلگرد امتداد یابد، مگر در تکیه‌گاه‌های ساده و در انتهای آزاد اعضای طره‌ای.

۵- میلگرد خمشی نباید در یک ناحیه کششی قطع شود، مگر اینکه یکی از شرایط زیر برآورده شود:

الف- برش در نقطه قطع میلگرد از دوسوم ظرفیت برشی، با در نظر گرفتن مقاومت میلگردهای برشی موجود، فراتر نرود.

ب- سطح مقطع میلگرد امتداد یافته حداقل دو برابر مقدار لازم برای خمش در نقطه قطع باشد و برش از سه‌چهارم ظرفیت برشی مقطع فراتر نرود.

۶- میلگردهای فشاری در اعضای خمشی باید توسط تنگ و در صورت نیاز بست مهار شوند. قطر تنگ یا بست نباید کمتر از ۶ میلی‌متر و فاصله بین آن‌ها نباید بیشتر از ۱۶ برابر قطر اسمی میلگرد یا ۴۸ برابر قطر تنگ یا بست باشد. این تنگ‌ها و بست‌ها باید در طولی که در آن به فولاد فشاری نیاز هست به کار روید.

۴-۳-۴-۱ مهار میلگرد لنگر مثبت

۱- حداقل یک‌سوم میلگردهای لنگر مثبت در اعضای با تکیه‌گاه ساده و یک‌چهارم میلگردهای لنگر مثبت در اعضای پیوسته باید در امتداد همان وجه عصو به داخل تکیه‌گاه امتداد یابند. در تیرها چنین میلگردهایی باید حداقل ۱۵۰ میلی‌متر به داخل تکیه‌گاه امتداد یابند.

۲- هرگاه عضو خمشی قسمتی از یک سیستم اصلی مقاوم در تیربار بار جذبی است، میلگردهای لنگر خمشی مثبت، که طبق مورد ۱ لازم است به داخل تکیه‌گاه امتداد نداشته، باید به گونه‌ای مهار شوند که بتوانند در بر تکیه‌گاه به مقاومت تسلیم (γ_f) برسند.

۴-۳-۴-۲ مهار میلگرد لنگر منفی

۱- میلگرد لنگر منفی در یک عضو پیوسته (سراسری)، گیردار یا طره‌ای باید به وسیله طول مهاری، قلاب و یا مهار مکانیکی در داخل عضو تکیه‌گاهی، یا با عبور از آن، مهار شود.

۲- حداقل یکسوم کل میلگرد کششی تامین شده برای لنگر منفی در یک تکیه‌گاه باید در آنسوی نقطه عطف و حداقل به اندازه عمق موثر عضو یا یکشانزدهم طول آزاد دهانه، دارای طول مهاری باشد.

۳-۴-۴-۸ طول مهاری

طول مهاری مورد نیاز میلگرد در کشش و فشار باید با استفاده از رابطه ۲-۴-۸ محاسبه شود، اما نباید از 300 میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

$$l_d = \frac{1.5d_b^2 f_y \gamma}{K \sqrt{f_m'}} \quad (2-4-8)$$

در معادله فوق، مقدار K نباید از حداقل پوشش بنایی و یا 9 برابر قطر میلگرد، هر کدام کمتر است، بیشتر باشد. همچنین مقدار γ باید برای میلگردهای با قطر 10 تا 16 میلی‌متر برابر با 1 ، برای میلگردهای با قطر 18 تا 22 میلی‌متر برابر با $1/3$ و برای میلگردهای با قطر 25 میلی‌متر و بیشتر برابر با $1/5$ در نظر گرفته شود. طول مهاری میلگردهای با پوشش اپوکسی باید $1/5$ برابر مقدار محاسبه شده از رابطه ۲-۴-۸ در نظر گرفته شود.

۴-۴-۴-۸ مهار میلگردهای برشی

۱- میلگرد برشی باید به اندازه عمق عضو، منهای پوشش میلگرد، ادامه یابد. میلگرد برشی باید در هر دو انتهای بر اساس تنش محاسباتی مهار شود.

۲- به غیر از محل تقاطع دیوارها، انتهای یک میلگرد افقی برشی باید دور میلگرد قائم لبه دیوار با یک قلاب 180 درجه مهار شود.

۳- در محل تقاطع دیوارها، میلگرد افقی برشی باید دور میلگرد قائم لبه دیوار با یک قلاب استاندارد 90 درجه خم شده و در دیوار متقطع به طور افقی حداقل به اندازه طول مهاری ادامه یابد.

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

- ۴- انتهای میلگردهای برشی (خاموت) تکشاخه و U شکل باید به یکی از روش‌های زیر مهار شود:
- الف- توسط یک قلاب استاندارد با طول مدفون موثری معادل نصف طول مهاری ($d/5l_d$) ساق میلگرد برشی. طول مدفون موثر برابر است با فاصله بین وسط ارتفاع موثر مقطع ($d/2$) تا ابتدای خم قلاب.
- ب- برای میلگرد به قطر ۱۶ میلی‌متر و کمتر، توسط خم ۱۳۵ درجه حول میلگردهای طولی با طول مدفون موثری معادل یک‌سوم طول مهاری ($d/33l_d$) ساق میلگرد برشی.
- ۵- هر خم یک میلگرد برشی U شکل باید یک میلگرد طولی را در برگیرد.
- ۶- طول وصله ساق‌های میلگردهای برشی U شکل یا تکشاخه که یک واحد بسته را تشکیل می‌دهند برابر $d/17$ می‌باشد.
- ۷- میلگردهای طولی که به عنوان میلگرد برشی خم می‌شوند، اگر به داخل یک ناحیه کششی امتداد یابند باید با میلگرد طولی آن ناحیه وصله شوند و چنان‌چه به داخل ناحیه فشاری امتداد یابند باید بعد از نیمه ارتفاع مؤثر عضو ($d/2$) مهار شوند.

۴-۴-۵ تنگ‌های ستون مسلح

- تنگ‌های ستون باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشند:
- ۱- میلگردهای طولی باید توسط تنگ‌هایی به قطر حداقل ۶ میلی‌متر بسته شوند.
- ۲- فاصله قائم تنگ‌ها نباید از کمترین مقادیر زیر، بیشتر شود:
- الف- ۱۶ برابر قطر میلگردهای طولی
- ب- ۴۸ برابر قطر تنگ
- پ- کوچکترین بعد عضو فشاری
- ۳- تنگ‌ها باید به گونه‌ای قرار گیرند که میلگردهای طولی، حداقل یک در میانه توسط دو ساق تنگ مهار شوند. زاویه داخلی بین دو ساق نباید از ۱۳۵ درجه بیشتر باشد. در صورتی که فاصله آزاد بین میلگردهای طولی بیش از ۱۵۰ میلی‌متر باشد، باید به وسیله تنگ اضافی مهار شود.

مبحث هشتم

۴- تنگ‌ها باید با فواصل تعیین شده در تمام طول عضو قرار داده شوند. فاصله اولین تنگ از سطح فوقانی شالوده یا دال طبقه تحتانی و آخرین تنگ از زیر پایین‌ترین میلگردهای دال یا کتیبه سرستون طبقه فوقانی نباید از نصف فواصل تعیین شده بیشتر باشد.

۵- در مواردی که ~~تیوهای~~ یا دستک‌ها از چهار طرف به یک ستون متصل می‌شوند، می‌توان تنگ‌ها را در مقطعی که حداقل 75 میلی‌متر پایین‌تر از میلگرد طولی تحتانی کم عمق‌ترین عضو متصل می‌باشد، متوقف کرد.

۶-۴-۴-۸ پوشش میلگرد و سیم

۱- برای میلگرد باید حداقل پوشش بنایی افزایش تأمین شود:

الف- در مواردی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار دارد، پوشش میلگردهای به قطر بزرگ‌تر از 16 میلی‌متر برابر با 50 میلی‌متر و برای میلگردهای به قطر 16 میلی‌متر یا کمتر، برابر با 40 میلی‌متر در نظر گرفته شود.

ب- در مواردی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار ندارد، پوشش میلگرد برابر 40 میلی‌متر در نظر گرفته شود.

۲- میلگرد طولی بستر باید کاملاً در ملات مدفون شود. حداقل پوشش بنایی برای حالتی که در معرض خاک یا هوای بیرونی باشد برابر با 20 میلی‌متر و برای حالتی که در معرض خاک یا هوای بیرونی نباشد برابر با 15 میلی‌متر می‌باشد.

۳- در صورتی که بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار داشته باشند یا در دیوارهای داخلی که در معرض میانگین رطوبت نسبی بیش از 75 درصد باشند، باید از میلگرد یا سیم فولادی ضد زنگ و یا دارای روکش گالوانیزه یا اپوکسی استفاده شود.

۷-۴-۴-۸ قلاب

در مورد قلاب موارد زیر باید رعایت شود:

۱- کاربرد قلاب در مناطق کششی تیر مجاز نمی‌باشد، مگر در انتهای تیرهای دوسر ساده و طرهای یا در تکیه‌گاه انتهایی تیرهای سرتاسری و گیردار.

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

- ۲- در صورت وجود کشش، طول معادل برای قلاب استاندارد ۱۳ برابر قطر میلگرد می‌باشد.
- ۳- قلاب‌ها را نباید در مهار میلگردی‌های تحت فشار مؤثر دانست.
- ۴- از هر وسیله مکانیکی که قادر باشد میلگرد را بدون آسیب رساندن به واحد بنایی به‌نحو مناسب مهار کند، می‌توان به‌جای قلاب استفاده کرد. در صورت استفاده از این وسائل مکانیکی، لازم است کفایت از آنها از طریق انجام آزمایش‌های معتبر به تایید برسد.

۷-۴-۴-۸ قلاب‌های استاندارد

قلاب استاندارد در کشش باید برای تامین مهار در طول مدفونی معادل $\frac{1}{7}$ در نظر گرفته شود:

$$l_e = 13d_b$$

(۳-۴-۸)

همچنین، قلاب‌های استاندارد باید موارد زیر را برآورده کنند:

- ۱- خم 180° درجه و اضافه طولی معادل ۴ برابر قطر میلگرد که نباید از ۶۵ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۲- خم 90° درجه و اضافه طولی معادل ۱۲ برابر قطر میلگرد.
- ۳- برای میلگرد بشی و تنگ با قطر ۱۶ میلی‌متر یا کمتر، خم 90° درجه یا خم 135° درجه و اضافه طولی برابر ۶ برابر قطر میلگرد که نباید کمتر از ۶۵ میلی‌متر باشد.

۸-۴-۴-۸ حداقل قطر خم برای میلگرد

قطر داخلی خم میلگرد، به جز برای تنگ‌ها، نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱-۴-۸ کمتر باشد. برای تنگ‌های ساخته شده از میلگرد با قطر ۱۶ میلی‌متر و کوچکتر، قطر داخلی خم نباید از ۴ برابر قطر میلگرد کمتر باشد. برای میلگردهای بزرگتر از ۱۶ میلی‌متر، قطر خم باید مطابق با مقادیر مندرج در جدول ۱-۴-۸ باشد.

جدول ۱-۴-۸ حداقل قطر داخلی خم

حداقل قطر خم	تنش جاری شدن (MPa)	قطر میلگرد (d_b)
$5d_b$	۲۴۰	۱۰ تا ۲۲ میلی‌متر
$6d_b$	۴۰۰ تا ۳۴۰	۱۵ تا ۲۵ میلی‌متر
$8d_b$	۴۰۰ تا ۳۴۰	بزرگتر از ۲۵ میلی‌متر

۹-۴-۸ وصله میلگردها

وصله میلگردها باید مطابق یکی از موارد زیر باشد:

- وصله پوششی: حداقل طول وصله پوششی برای میلگردها بزرگترین مقدار ۳۰۰ میلی‌متر و مقدار محاسبه شده برای طول مهاری بر اساس رابطه (۲-۴-۸) است.
- وصله جوشی: یک وصله جوشی باید حداقل ۱۲۵ درصد مقاومت تسلیم (f_y) میلگرد در کشش و یا فشار را تامین کند.
- وصله مکانیکی: یک وصله مکانیکی باید حداقل ۱۲۵ درصد مقاومت تسلیم (f_y) میلگرد در کشش و یا فشار را تامین کند.

۱۰-۴-۸ دسته کردن میلگردها

جز در تیرهای عمیق، میلگرد تسلیح نباید در هیچ عضو بنایی به صورت دسته شده استفاده شود.

۵-۴-۸ الزامات اجرای بنایی

در اجرای اعضای بنایی رعایت نکات زیر الزامی است:

- در ساخت هر لایه یا جداره بنایی از یک نوع واحد بنایی استفاده شود.
- قبل از اجرا، لازم است واحدهای مصالح بنایی زنجاب شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند.

- ۳- اجرای بنایی باید با ملات ماسه-سیمان یا حداقل ملات ماسه-سیمان-آهک (باتاره) با نسبت اختلاط مندرج در بند ۶-۲-۸ و با اطمینان از تأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام شود.
- ۴- در چینش عضو بلندی، هر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک‌چهارم طول خود با واحدهای رگ قبیل همپوشانی داشته باشد.
- ۵- امتداد رگ‌ها کاملاً افقی باشد.
- ۶- بندهای قائم در پیوست رگ متواالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.
- ۷- ضخامت بندهای افقی و قائم ملات نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۲ میلی‌متر باشد. چنان‌چه میلکرد بستر یا بسته دیوار در بند قرار داده شوند، می‌توان ضخامت بند را، با توجه به قطر میلکرد یا بست و حداقل ۶ میلی‌متر پوشش ملات، حداقل تا ۲۰ میلی‌متر افزایش داد.
- ۸- بندهای قائم باید از ملات پر شود.
- ۹- هر رگ دیوارچینی باید در تمام دیوارهای ساختمان همزمان اجرا شده و در یک سطح بالا آورده شود. همچنین، استفاده از روش هشت‌گیر در ساخت دیوارهای ممتد و متقطع مجاز نمی‌باشد.
- ۱۰- دیوارچینی باید کاملاً شاقولی باشد.
- ۱۱- اگر دیوارچینی به طور همزمان میسر نباشد، می‌توان قسمت‌هایی از دیوار را به صورت لاریز ساخت.
- ۱۲- دیوارهای چندجداره که برای عملکرد مرکب طراحی می‌شوند و دارای هسته میانی می‌باشند باید به یکی از دو صورت زیر اجرا شوند:
- الف- جدارهای بنایی توسط آجر کله به یکدیگر وصل شوند.
- ب- جدارهای بنایی توسط بست دیوار به یکدیگر وصل شوند.
- ۱۳- آجرهای کله که برای اتصال جدارهای اعضا بنایی استفاده می‌شوند باید الزامات زیر را تامین نمایند.
- الف- مجموع سطح آجرهای کله باید حداقل ۴ درصد سطح عضو باشد و به صورت یکنواخت توزیع شده باشند.

ب- آجرهای کلهای که جدارهای مجاور عضو بنایی را متصل می‌کنند، باید حداقل ۷۵ میلی-

متر در لایه میانی عضو مدفون شوند.

۱۴- بستهایی که برای اتصال جدارهای عضو بنایی بکار بردہ می‌شوند باید ضوابط زیر را برآورده

نمایند:

الف- سیم به قطر ۴ میلی‌متر: حداقل یک بست در هر $0/25$ مترمربع سطح عضو

ب- سیم به قطر ۵ میلی‌متر: حداقل یک بست در هر $0/50$ مترمربع سطح عضو

حداکثر فاصله بین بستها در امتداد افقی ۹۰۰ میلی‌متر و در امتداد قائم ۶۰۰ میلی‌متر می‌باشد.

پ- استفاده از بستهای دیولوی مستطیلی برای اتصال جدارهای عضو بنایی مجاز است.

ت- استفاده از بستهای Z سکل پوای اتصال جدارهای عضو بنایی که در ساخت آن از واحدهای بنایی توخالی استفاده نشده است، مجاز می‌باشد.

ج- از بستهای نردهای یا خربیاتی که به عنوان میلگرد بستر استفاده می‌شوند نیز می‌توان بهجای بست دیوار استفاده کرد.

۱۵- اعضای بنایی باید پس از اجرا حداقل به مدت بیله روز به صورت ممتد مرطوب نگه داشته شوند.

۶-۴-۸ طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی

طراحی اعضا بنایی مسلح بر مبنای روش مقاومت نهایی بر اساس ضوابط مندرج در این بخش انجام می‌شود. کلیه اجزای سازه‌ای باید در حالت مقاومت نهایی مخلصه شوند و در هر مقطع باید رابطه عمومی زیر همواره برقرار باشد:

$$\varphi S_n \geq S_u \quad (4-4-8)$$

در این رابطه، S_u نیروی ایجاد شده در مقطع تحت بارهای ضریب‌دار، S_n مقاومت اسمی مقطع و φ ضریب کاهش مقاومت است. مقاومت اسمی مقطع باید متناسب با مشخصات هندسی و مکانیکی

مقطع عضو در برابر آن نیرو و با توجه به شرایط تعادل نیروها و سازگاری تغییرشکل‌ها محاسبه شود. نیروهای ایجاد شده در مقطع نیز شامل نیروی محوری، لنگرخمشی و نیروی برشی با توجه به تحلیل سازه تحت ترکیبات بار، موضوع بند ۴-۲-۶، محاسبه می‌شوند.

۴-۶-۱ فرضیات طراحی

روش طراحی مقاومت نهایی بر فرضیات زیر استوار است:

- ۱- میلگرد کاملاً بی‌قطع بنایی در بر گرفته شده و سازگاری کرنش بین بنایی و میلگرد وجود دارد، به طوری که بارهای اعمالی به صورت مركب تحمل می‌شوند.
- ۲- مقاومت اسمی مقاطع بنایی مسلح برای ترکیب خمش و بار محوری باید بر اساس اعمال شرایط تعادل و سازگاری کرنش‌هاشد.
- ۳- توزیع کرنش در عمق مقطع، خطی می‌نظر گرفته می‌شود.
- ۴- حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تار فشاری بنایی برابر با $35/000$ برای بنایی آجر رسی و $25/000$ برای بنایی بلوک سیمانی فرض می‌شود.
- ۵- مقدار تنش میلگرد در محدوده ازتحاعی از حاصل ضرب مدول ارتعاعی در کرنش میلگرد به دست می‌آید ولی نباید از تنش تسلیم (f_y) بیشتر در نظر گرفته شود. برای کرنش‌های بزرگتر از کرنش تسلیم، تنش در میلگرد باید مستقل از کرنش و برابر با مقاومت تسلیم در نظر گرفته شود.
- ۶- در محاسبات خمش و نیروهای محوری باید از مقاومت کششی بنایی صرف نظر کرد، ولی برای محاسبه خیز، مقاومت کششی بنایی باید در نظر گرفته شود.
- ۷- تنش بنایی در دورترین تار فشاری برابر با $80/0$ مقاومت مشخصه نهالی (f_m') است که در ناحیه فشاری و تا عمق $8/0$ فاصله بین تار فشاری حداکثر و محور خنش به صورت یکنواخت توزیع می‌شود.

۴-۶-۲ مقاومت اسمی

۱-۲-۶-۴-۸ مقاومت خمشی اسمی

مقاومت خمشی اسمی (M_n) یک مقطع باید بر اساس فرضیات طراحی بند ۱-۶-۴-۸ و ضوابط این بخش تعیین شود. کمترین مقاومت خمشی اسمی در امتداد عضو نباید کمتر از یک‌چهارم حداکثر مقاومت خمشی اسمی در امتداد عضو باشد.

۲-۶-۴-۸ مقاومت محوری اسمی

مقاومت محوری اسمی (P_n) یک مقطع باید بر اساس فرضیات طراحی بند ۱-۶-۴-۸ و ضوابط این بخش تعیین شود.

مقاومت محوری اسمی نباید از مقدار محاسبه شده توسط رابطه ۵-۴-۸ یا رابطه ۶-۴-۸ فراتر رود.

الف- برای اعضایی که مقدار h/r در آنها از ۱۰ کمتر است:

$$P_n = 0.8 \left[0.8f'_m(A_n - A_{st}) + f_y A_{st} \right] \left[1 - \left(\frac{h}{140r} \right)^2 \right] \quad (5-4-8)$$

ب- برای اعضایی که مقدار h/r در آنها برابر و یا بیشتر از ۱۰۰ است:

$$P_n = 0.8 \left[0.8f'_m(A_n - A_{st}) + f_y A_{st} \right] \left[\left(\frac{70r}{h} \right)^2 \right] \quad (6-4-8)$$

۳-۲-۶-۴-۸ مقاومت برشی اسمی

مقاومت برشی اسمی (V_n) باید با استفاده از رابطه ۷-۴-۸ و روابط ۸-۴-۸ یا ۹-۴-۸ محاسبه شود.

$$V_n = V_{nm} + V_{ns} \quad (7-4-8)$$

V_n باید محدودیتهای بندهای (الف) تا (ت) را تامین نماید:

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

الف- در جایی که $M_u/V_ud_v \leq 0.25$ است:

$$V_n \leq 0.5A_{nv}\sqrt{f_m} \quad (8-4-8)$$

ب- در جایی که $M_u/V_ud_v \geq 1.0$ است:

$$V_n \leq 0.33A_{nv}\sqrt{f_m} \quad (9-4-8)$$

پ- حداقل مقدار V_n ، در شرایطی که نسبت M_u/V_ud_v بین دو مقدار ۰/۲۵ و ۱/۰ باشد، را می-
توان با استفاده از درون‌بایی خطی بدست آورد.

ت- مقدار M_u/V_ud_v باید به صورت یک عدد مثبت در نظر گرفته شود.

۱-۳-۲-۶-۴-۸ مقاومت برشی اسمی بنایی

مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (V_{nm}) باید با استفاده از رابطه ۱۰-۴-۸ محاسبه شود.

$$V_{nm} = 0.083 \left[4.0 - 1.75 \left(\frac{M_u}{V_ud_v} \right) \right] A_{nv}\sqrt{f_m} + 0.25P_u \quad (10-4-8)$$

۲-۳-۲-۶-۴-۸ مقاومت برشی اسمی میلگرد

مقاومت برشی تامین شده توسط میلگرد برشی (V_{ns}) باید با استفاده از رابطه ۱۱-۴-۸ محاسبه شود.

$$V_{ns} = 0.5 \frac{A_y}{s} f_y d_v \quad (11-4-8)$$

۳-۲-۶-۴-۸ مقاومت اسمی لهیدگی بنایی

مقاومت اسمی لهیدگی بنایی باید از حاصل ضرب مساحت لهیدگی در f_m^{\prime} محاسبه شود. مساحت لهیدگی برای بارهای متمرک نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

$$\frac{A_1 \sqrt{A_2/A_1}}{2A_1}$$

الف-
ب-

۳-۶-۴-۸ ضرایب کاهش مقاومت

ضرایب کاهش مقاومت برای استفاده در محاسبه مقاومت طراحی بر اساس مقادیر داده شده در جدول ۲-۴-۸ در نظر گرفته می‌شوند.

جدول ۲-۴-۸ ضرایب کاهش مقاومت

ضرایب کاهش مقاومت	شرایط	عضو
۰/۹	جاری شدن فولاد پیچ مهاری	پیچ مهاری
۰/۵	سایر شکستها	
۰/۶	لهیدگی	اعضای بنایی مسلح
۰/۹	خمش، نیروی محوری یا ترکیب خمش و نیروی محوری	اعضای بنایی مسلح
۰/۸	برش	اعضای بنایی مسلح

۴-۶-۴-۸ حداکثر میلگردهای کششی خمشی

۱-۴-۶-۴-۸ برای عضو خمشی بنایی، حداکثر سطح مقطع میلگردهای کششی خمشی با در نظر گرفتن تعادل نیروهای محوری مقطع و رعایت شرایط زیر محاسبه می‌شود:

- ۱- توزیع کرنش در مقطع باید به صورت خطی، متناظر با کرنش در دورترین میلگرد کششی، معادل ۱/۵ برابر کرنش تسلیم و کرنش فشاری حداکثر در بنایی، مطابق مورد ۴ بند ۱-۶-۴-۸، در نظر گرفته شود.

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

- ۲- فرضیات طراحی بند ۴-۶-۱ باید اعمال شوند.
- ۳- تنش در هر میلگرد باید برابر حاصل ضرب مدول ارتجاعی فولاد در کرنش آن میلگرد در نظر گرفته شود و نباید بیش از $1/\sqrt{f}$ منظور شود.
- ۴- نیروهای محوری باید بر اساس ترکیب بار $D+0.75L+0.525E$ محاسبه شوند.
- ۵- تاثیر میلگردهای فشاری با یا بدون میلگردهای مهار جانبی را می‌توان برای محاسبه حداکثر میلگرد کشی خمی در نظر گرفت.

۲-۴-۶-۸ برای دیوار برشی بنایی مسلح تحت نیروهای درون صفحه که در آن $M_u/V_ud_v \geq 1/10$ است، توزیع کرنش باید متناظر با کرنشی Δz دورترین میلگرد کشی معادل ۴ برابر کرنش تسلیم و کرنش فشاری حداکثر در بنایی مطابق مورد ۴ بند ۴-۶-۱، در نظر گرفته شود.

۵-۶-۸ طراحی تیر

در طراحی تیر باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی تیر باید بر اساس تحلیلی که در آن تاثیر سختی نسبی اعضای سازه‌ای در نظر گرفته شده است، بدست آمده باشند. تاثیر ترک خوردنی بر سختی عضو باید لحاظ شود.

۴-۸-۱ الزامات عمومی

- ۱- نیروی محوری فشاری ضریب‌دار در تیر نباید از $10/0.5A_nf'm$ فراتر رود.
- ۲- تیر باید کاملاً با ملات یا دوغاب بنایی پر شود.

۴-۸-۲ الزامات ابعادی

- ۱- عرض تیر نباید کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر باشد.
- ۲- عمق تیر نباید کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر باشد.
- ۳- طول دهانه تیر، که به صورت یک‌پارچه با تکیه‌گاه‌ها اجرا نشده باشد، باید برابر دهانه خالص به علاوه عمق تیر در نظر گرفته شود اما لازم نیست از فاصله مرکز به مرکز تکیه‌گاه‌ها بیشتر شود.

- ۴- در تیرهای پیوسته، برای محاسبه لنگر خمی، طول دهانه باید برابر فاصله مرکز به مرکز تکیه‌گاهها در نظر گرفته شود.

۵- وجه فشاری تیر باید دارای تکیه‌گاه جانبی مناسب در فواصل حداقل 32 برابر عرض تیر یا $120 b^2/d$ هر کدام کمتر باشد، در نظر گرفته شود.

۶- طول نشیمن تیر در راستای دهانه نباید از 100 میلی‌متر کمتر باشد.

۸-۴-۶-۵-۳- کنترل خیز

تیر بنایی باید به کونه‌ای طراحی شود که سختی کافی برای محدود ساختن تغییرشکل‌هایی را که تاثیر نامطلوب بر مقاومت و بهره‌داری سازه دارند داشته باشد. چگونگی محاسبه خیز و محدودیت‌های آن بر مبنای بندلهای زیر می‌باشد:

۸-۴-۶-۵-۳-۱ محاسبه خیز

خیز تیر بنایی مسلح باید با استفاده از رابطه مناسب بار-تغییر شکل با در نظر گرفتن شرایط انتهایی مناسب محاسبه شود. در صورت عدم محاسبه مقدار سختی بر اساس روش های تحلیلی جامع تر، خیز آنی باید با استفاده از گشتاور دوم موثر مقطع (J_{eff}) به شرح زیر محاسبه شود:

$$I_{eff} = I_n \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 + I_{cr} \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 \right] \leq I_n \quad (12-4-8)$$

- در تیرهای پیوسته، گشتاور دوم موثر مقطع (I_{eff}) را می‌توان متوسط مقدار محاسبه شده توسط رابطه (۱۲-۴-۸) برای مقاطع بحرانی لنگر خمشی مثبت و منفی دو نظر گرفت.
 - برای تیر با مقطع یکنواخت، گشتاور دوم موثر مقطع (I_{eff}) را می‌توان از رابطه (۱۲-۴-۸)، محاسبه شده در وسط دهانه برای دهانه دوسر ساده و در تکیه‌گاه برای دهانه طره‌ای، به دست آورد.
 - لنگر نظیر ترک خوردگی (M_{cr}) را می‌توان با استفاده از مدول گسیختگی (f_r) در جدول ۲-۸ به دست آورد.

۴-۳-۵-۶-۴-۸ محدودیت خیز

- ۱- خیز محاسبه شده برای تیر نباید از $\frac{I}{400}$ (طول دهانه $= I$)، تحت بارهای بهره‌برداری مرده و زنده، فراتر رود.
- ۲- خیز تیرزمانی که طول دهانه آن از ۸ برابر عمق موثر آن (d) بیشتر نشود نیاز به کنترل ندارد.

۴-۴-۵-۶-۴ میلگردهای طولی

- میلگردهای طولی هر باید علاوه بر الزامات مندرج در بند ۴-۴-۸، الزامات زیر را نیز برآورده نمایند:
- ۱- اختلاف در قطر میلگردهای طولی یک تیر نباید از یک شماره میلگرد فراتر رود. حداکثر دو شماره میلگرد باید در یک تیر به کار رود.
 - ۲- مقاومت خمشی اسمی یک تیر باید کمتر از $\frac{1}{3}$ لنگر نظیر ترک‌خوردگی تیر (M_{cr}) باشد. مدول گسیختگی (f_r) برای این محاسبات باید از جدول ۶-۲-۸ محاسبه شود.
 - ۳- در صورتی که فولاد کششی تامین شده در تمامی مقاطع حداقل یکسوم بیش از مقدار مورد نیاز از تحلیل باشد، الزامی به رعایت مورد (۲) نمی‌باشد.

۴-۵-۶-۴-۸ میلگردهای عرضی

- میلگرد عرضی باید در جایی که نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) از مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (ϕV_{nm}) بیشتر باشد، استفاده شود. نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی لازم باشد ضوابط زیر باید رعایت شوند:
- ۱- میلگرد عرضی باید یک میلگرد تک‌شاخه بوده و در هر انتهای آن یک قلاب 18° درجه ایجاد شود.
 - ۲- میلگرد عرضی باید حول میلگردهای طولی قلاب شود.
 - ۳- حداقل مساحت میلگرد عرضی برابر با $7bd$ ، 1000 است.
 - ۴- اولین میلگرد عرضی نباید در فاصله‌ای بیش از یک‌چهارم عمق موثر تیر (d_v) نسبت به انتهای تیر اجرا شود.
 - ۵- فاصله بین میلگردهای عرضی نباید از نصف عمق موثر تیر بیشتر شود.

۶-۶-۴-۸ طراحی تیر عمیق

در طراحی تیر عمیق باید علاوه بر موارد ۵ و ۶ بند ۴-۸-۵-۶-۲، الزامات این بخش نیز رعایت شود.

۶-۶-۴-۸-۱ طول موثر دهانه

طول موثر دهانه (l_{eff}) باید برابر فاصله مرکز به مرکز تکیه‌گاهها یا $1/15$ برابر دهانه آزاد، هر کدام کمتر است، در نظر گرفته شود.

۶-۶-۴-۸-۲ بازوی لنگر داخلی

در صورتی که بازوی لنگر داخلی (z) بین نیروهای فشاری و کششی با روشی جامع محاسبه نشده باشد، این مقدار می‌تواند به روش پیش‌محاسبه شود:

الف- برای دهانه‌های ساده:

$$z = 0.12(l_{eff} + 2d_v) \leq 1 \text{ باشد، در این صورت} -$$

$$z = 0.16l_{eff} \leq 1 \text{ باشد، در این صورت} -$$

ب- برای دهانه‌های پیوسته:

$$z = 0.12(l_{eff} + 1.5d_v) \leq 1 \text{ باشد، در این صورت} -$$

$$z = 0.15l_{eff} \leq 1 \text{ باشد، در این صورت} -$$

۳-۶-۶-۴-۸ میلگردهای خمشی

میلگرد خمشی باید در ناحیه کششی تیر در عمقی برابر نصف کل عمق تیر (d_v) قرار گیرد. حداقل فاصله میلگردهای خمشی افقی نباید از یک پنجم عمق کل تیر و یا 45 میلی‌متر، هر کدام کمتر است، بیشتر شود. استفاده از میلگردهای دسته شده به عنوان میلگردهای خمشی افقی در تیرهای عمیق مجاز است. میلگردهای خمشی افقی باید برای تامین مقاومت تسلیم میلگرد در بر تکیه‌گاهها مهار شوند.

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

۴-۶-۶-۴-۸ میلگردهای برشی

میلگرد برشی باید در جایی که نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) از مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (φV_{nm}) بیشتر باشد، استفاده شود. نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی لازم باشد، الزامات زیر باید رعایت شود:

۱- حداقل سطح مقطع میلگردهای برشی قائم برابر با $1000bd_v$ باشد.

۲- میلگردهای برشی افقی باید سطح مقطعی برابر یا بیشتر از نصف مساحت میلگردهای قائم برشی داشته باشند. این میلگردها باید به‌طور مساوی در دو وجه تیر، زمانی که عرض تیر از 200 میلی‌متر بیشتر باشد، به‌طور یکنواخت توزیع شوند.

۳- فاصله میلگردهای برشی نباید از یک پنجم کل عمق تیر یا 400 میلی‌متر فراتر رود.

۵-۶-۶-۴-۸ مجموع میلگردها

مجموع سطح مقطع میلگردهای افقی و قائم باید حداقل 1000 سطح مقطع ناخالص تیر عمیق (bd_v) باشد.

۷-۶-۴-۸ طراحی ستون

در طراحی ستون باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی ستون باید بر اساس تحلیلی که در آن تاثیر سختی نسبی اعضا سازه‌ای در نظر گرفته شده است، به‌دست آمده باشد. در محاسبه سختی جانبی باید مشارکت تمامی تیرها، ججزها و ستون‌ها در نظر گرفته شود. تاثیر ترک خوردگی بر سختی عضو باید لحاظ شود.

۱-۷-۶-۴-۸ الزامات عمومی

ستون باید کاملاً با ملات یا دوغاب بنایی پر شود.

۲-۷-۶-۴-۸ الزامات ابعادی

۱- بعد مقطع ستون در هر جهت نباید از 300 میلی‌متر کمتر باشد.

- ۲- بعد بزرگ مقطع ستون نباید از 3 برابر بعد کوچک مقطع بیشتر باشد.
- ۳- فاصله آزاد بین تکیه‌گاههای جانبی ستون نباید از 30 برابر بعد کوچک مقطع ستون بیشتر باشد.
- ۴- نسبت ارتفاع ستون به کوچک‌ترین بعد آن نباید از 20 بیشتر باشد.

۳-۷-۶-۴-۸ میلگردهای طولی

- ۱- حداقل تعداد میلگردهای طولی ستون برابر با چهار می‌باشد. حداقل یک میلگرد باید در هر گوشه ستون قرار گیرد.
- ۲- مساحت میلگرد طولی نباید از $4A_n$ بیشتر باشد.
- ۳- مساحت میلگرد طولی نباید از $0.5A_n$ کمتر باشد.

۴-۷-۶-۴-۸ میلگردهای عرضی (تنگ)

میلگردهای عرضی به صورت تنگ باید بر اساس ضوابط بند ۵-۴-۸ و الزامات زیر انتخاب و اجرا شوند.

- ۱- فاصله میلگردهای عرضی ستون نباید از 200 میلی‌متر بیشتر باشد. میلگردهای عرضی باید از نوع تنگ‌های ویژه به قطر حداقل 10 میلی‌متر با ضوابط زیر باشد.
- ۲- تنگ ویژه ستون باید در دو انتهای دارای قلاب ویژه باشد. حداقل طول این قلاب باید 6 برابر قطر میلگرد یا 100 میلی‌متر، هر کدام که بیشتر است، بوده و راویه خم 135 درجه باشد. این قلاب‌ها باید میلگرد طولی ستون را در برگیرند و به درون ستون نفوذ کنند. قلاب‌ها باید الزامات بند ۷-۴-۸ را نیز تأمین نمایند.

۸-۶-۴-۸ طراحی جرز

در طراحی جرز باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی جرز باید بر اساس تحلیلی که در آن تاثیر سختی نسیی اعضای سازه‌ای در نظر گرفته شده است، به دست آمده باشند. نیروی فشاری ضریب‌دار روی جرز نباید از A_n/f_m^3 فراتر رود.

۱-۸-۶-۴-۸ الزامات ابعادی

- ۱- طول اسمی جرز نباید کمتر از ۳ برابر و بیشتر از ۶ برابر ضخامت جرز باشد.
- ۲- در صورتی که نیروی محوری ضریب‌دار در موقعیت لنگر خمشی حداکثر کمتر از $4g f_m^{105}$ باشد، می‌توان طول اسمی جرز را برابر با ضخامت جرز در نظر گرفت.
- ۳- ارتفاع آزاد جرز نباید بیشتر از ۵ برابر طول اسمی جرز باشد.
- ۴- ضخامت اسمی جرز نباید کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر و بیشتر از ۴۰۰ میلی‌متر باشد.
- ۵- فاصله آزاد بین تکیه‌گاه‌های جانبی یک جرز نباید از ۲۵ برابر ضخامت جرز بیشتر باشد. در صورتی که فاصله بین تکیه‌گاه‌های جانبی یک جرز بزرگ‌تر از ۲۵ برابر ضخامت جرز باشد، طراحی جرز باید بر اساس ضوابط مربوط به طراحی دیوار انجام پذیرد.

۲-۸-۶-۴-۸ میلگردهای طولی

- جرزی که تحت نیروهای رفت و برگشتی درون صفحه قرار دارد باید به‌طور متقاضن حول محور خنثی میلگردگاری شود. میلگردگاری طولی جرز باید مطابق با موارد زیر باشد:
- ۱- در هر کدام از حفره‌های انتهایی جرز باید حداقل یک میلگرد تعییه شود.
 - ۲- مساحت میلگرد طولی نباید از $7bd_{\text{v}}^{1000}$ کمتر باشد.
 - ۳- میلگرد طولی باید به‌صورت یک‌نواخت در عمق جرز توزیع شود.

۳-۸-۶-۴-۸ میلگردهای عرضی

- میلگردهای عرضی باید در جایی که نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) از مقاومت برشی تامین شده توسط بنایی (φV_{nm}) بیشتر باشد، استفاده شود. نیروی برشی ضریب‌دار (V_u) باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی لازم باشد، رعایت ضوابط زیر الزامی است:
- ۱- میلگرد عرضی باید دور میلگردهای طولی انتهایی، با یک قلاب ۱۸۰ درجه مهار شود.
 - ۲- در محل تقاطع با دیوار، می‌توان میلگرد عرضی را با یک قلاب استاندارد ۹۰ درجه دور میلگرد قائم دیوار مهار نمود.

۹-۶-۴-۸ طراحی دیوار

در طراحی دیوار بنایی مسلح باید الزامات فصل سوم و الزامات این بخش در نظر گرفته شود. نیروهای طراحی دیوار باید با در نظر گرفتن تأثیر سختی نسبی اعضای سازه‌ای تحلیل شده و به دست آیند. تأثیرات خوردگی بر سختی عضو باید لحاظ شود.

۹-۶-۴-۹ الزامات ابعادی

- ۱- ضخامت اسمی دیوار سازه‌ای مسلح نباید از ۱۵۰ میلی‌متر کمتر باشد. در مورد دیوار باربر بنایی مسلح با واحد مصالح بنایی هر سوراخ دار، ضخامت اسمی ۱۰۰ میلی‌متر مجاز است، به شرط آنکه الزامات زیر برآورده شوند.
 - الف- مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از ۵/۵ مگاپاسکال باشد،
 - ب- نسبت لاگری بزرگتر از ۵ نباشد،
 - پ- واحدها در پیوند ممتد قرار داشته باشند،
 - ت- اندازه قطر میلگرد بیشتر از ۱۲ میلی‌متر نباشد و
 - ج- حداقل یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد.
- ۲- نسبت ارتفاع به عرض دیوار سازه‌ای مسلح نباید از مقادیر مندرج در جدول ۳-۸-۱ بیشتر باشد.

۹-۶-۴-۲ میلگردگذاری دیوار

کلیه دیوارها باید در دو راستای افقی و قائم میلگردگذاری شوند. هر میلگردگذاری دیوارها رعایت ضوابط زیر الزامی است:

- ۱- مساحت میلگرد افقی و قائم هر کدام نباید کمتر از ۷٪ مساحت کل مقطع، به ترتیب، قائم و عرضی دیوار باشد. همچنین، مجموع مساحت میلگردهای افقی و قائم باید حداقل ۰/۱۰۰ مساحت کل مقطع عرضی دیوار باشد.
- ۲- حداقل ۱۳۰ میلی‌متر مربع از میلگردهای قائم باید در گوشه‌ها، در محدوده ۴۰۰ میلی‌متری بازشوها، ۲۰۰ میلی‌متری درزهای انقطاع و ۲۰۰ میلی‌متری انتهای دیوار قرار داده شوند.

میلگردهای قائم کنار بازشوها لازم نیست برای بازشوهای با عرض کوچکتر از ۴۰۰ میلی‌متر تامین شوند، مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده باشند. در این صورت، لازم است به اندازه میلگردهایی که قطع می‌شوند، میلگرد مزاد در دو طرف بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندازه ۶۰۰ میلی‌متر در هر طرف از گوشه بازشو فراتر روند. چنان‌چه فضای کافی برای این امر تامین نباشد، لازم است انتهای این میلگردها با خم ۹۰ درجه قلاب شوند و یا با قلاب ۱۸۰ درجه به میلگردهای افقی مهار شوند.

۳- میلگردهای افقی که در بستر قرار می‌گیرند باید حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل ۶ میلی‌متر باشند.

۴- لازم است در بالا و پایین بازشو میلگرد افقی تعبیه شود و حداقل به مقدار ۶۰۰ میلی‌متر یا ۴ برابر قطر میلگرد، هر کدام که بیشتر است، پس از بازشو ادامه داده شود. بالاترین میلگرد افقی نباید پایین‌تر از ۳۰۰ میلی‌متر از زیر سقف تعبیه شود. میلگرد افقی کنار بازشو لازم نیست برای بازشوها کوچک‌تر از ۴ میلی‌متر تامین شود، مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده باشند. در این صورت، لازم است به اندازه میلگردهایی که قطع می‌شوند، میلگرد مزاد در بالا و پایین بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندازه ۶۰۰ میلی‌متر در هر طرف از گوشه بازشو فراتر روند. چنان‌چه فضای کافی برای این امر تامین نباشد، لازم است انتهای این میلگردها با خم ۹۰ درجه قلاب شوند و یا با قلاب ۱۸۰ درجه به میلگردهای قائم مهار شوند.

۵- فاصله میلگردهای قائم نباید از یک‌سوم طول دیوار، یک‌سوم ارتفاع دیوار و یا ۶۰۰ میلی‌متر بیشتر شود.

۶- فواصل میلگردهای افقی نباید از یک‌سوم طول دیوار، یک‌سوم ارتفاع دیوار و یا ۶۰۰ میلی‌متر فراتر رود. این میلگردها باید به‌طور یک‌نواخت در دیوار پخش شده و در دهانه‌های تلفون شوند.

۷- قطر میلگرد نباید از ۱۰ میلی‌متر کمتر باشد (به‌غیر از میلگرد بستر که ممکن است به عنوان تمام یا بخشی از حداقل میلگرد مورد نیاز، در نظر گرفته شود).

۸- میلگردها باید در اطراف گوشه‌های دیوار و در محل تقاطع دیوارها به‌صورت پیوسته قرار داده شوند، مگر اینکه دیوارهای متقطع از یکدیگر جدا باشند.

مبحث هشتم

۹- فقط میلگردهای افقی که در دیوار یا عضو به صورت پیوسته قرار دارند باید در محاسبه سطح میلگرد افقی منظور شوند.

۱۰- انتهای میلگردهای برشی افقی باید دور میلگردهای قائم با قلاب استاندارد مهار شوند.

۴-۸-۶-۹-۹-۶-۴-۸ **میلگردگذاری دیوار** جدا از سیستم لرزه ای سازه دیوار بنایی که جزئی از سیستم باربر جانبی نیست، باید در راستای درون صفحه خود از سیستم باربر جانبی معجزاً بگوید، مگر در مواردی که برای باربری ثقلی به آن نیاز است. اتصالات جداکننده باید بر اساس سازنگاری تغییر مکان های جانبی نسبی طبقات طرح شوند. دیوار جدا از سیستم لرزه ای سازه باید دارای حداقل میلگرد افقی برابر با 0.007 m مساحت مقطع عرضی دیوار باشد. این اضابطه باید با توزیع یکنواخت میلگرد بسته یا با میلگردهای افقی که فاصله آنها از یکدیگر بیش از 600 میلی متر نباشد و بطور کامل در ملات یا دوغاب مدفعون باشند، برآورده شود.

۴-۸-۶-۹-۶-۴-۸ **طراحی دیوار برای بارهای خارج از صفحه** الزامات این بخش برای طراحی دیوار در برخوردار باهای خارج از صفحه می باشد. محاسبات لنگر و تغییر شکل در این بند بر اساس شرایط تکیه گاه ساده هر بالا و پایین دیوار می باشند. برای شرایط دیگر تکیه گاهی و گیرداری، لنگر و تغییر شکل باید با انتقاده از اصول تحلیل سازه محاسبه شوند. همچنین، تنش محوری ضربه دار دیوار باید الزامات رابطه $\frac{P_u}{A_g} \leq 0.2 f_m'$ را برآورده سازد.

$$\frac{P_u}{A_g} \leq 0.2 f_m' \quad (13-4-8)$$

چنان چه نسبت ارتفاع موثر به ضحامت اسمی (h/t) از 30 فراتر رود، تنش محوری ضربه دار نباید از $5f_m'$ ٪ بیشتر شود.


الف- لنگر و نیروی محوری ضربه دار:

لنگر و نیروی محوری ضریب‌دار باید در وسط ارتفاع دیوار محاسبه شده و در طراحی استفاده شود.

لنگر ضریب‌دار (M_u) در وسط ارتفاع دیوار باید با استفاده از رابطه ۱۴-۴-۸ محاسبه شود.

$$M_u = \frac{w_u h^2}{8} + P_{uf} \frac{e_u}{2} + P_u \delta_u$$

$$P_u = P_{uw} + P_{uf}$$



تغییر شکل ناشی از بارهای ضریب‌دار (δ_u) باید از روابط ۱۷-۴-۸ و ۱۸-۴-۸ با جایگزینی M_{ser} با δ_s و M_u به دست آید.

ب- مقاومت محوری، خمشی و برشی افقی:

مقاومت محوری، خمشی و برشی افقی یا استفاده از ضوابط بند ۲-۶-۴-۸ به دست می‌آیند.

پ- کنترل خیز وسط ارتفاع:

خیز افقی وسط ارتفاع (δ_s) تحت بارهای محوری و جانبی بهره‌برداری (بدون ضریب) باید به رابطه ۱۶-۴-۸ محدود شود:

$$\delta_s = 0.007h \quad (16-4-8)$$

اثرات $P-\Delta$ باید در محاسبه خیز لحاظ شوند. خیز وسط ارتفاع باید با استفاده از رابطه ۱۷-۴-۸ یا ۱۸-۴-۸ محاسبه شود:

الف- برای:

$$\delta_s = \frac{5M_{ser}h^2}{48E_m I_g} \quad (17-4-8)$$

ب- برای:

مبحث هشتم

$$\delta_s = \frac{5M_{cr}h^2}{48E_m I_g} + \frac{5(M_{ser}-M_{cr})h^2}{48E_m I_{cr}} \quad (18-4-8)$$

در روابط (17-4-8) و (18-4-8) :

- ۱- لنگر نظریه ترک خوردنگی دیوار باید با استفاده از مدول گسیختگی (f_r)، ارائه شده در جدول ۸-۶-۲ محاسبه شود.
- ۲- تارختشی برای محاسبه ممان اینرسی مقطع ترک خورده (I_{cr}) باید بر اساس فرضیات طراحی (بند ۸-۴-۸) محاسبه شود. تاثیر بارهای محوری را می‌توان در محاسبه I_{cr} لحاظ کرد.
- ۳- در غیاب تحلیل‌های جامع تر برای محاسبه سختی، ممان اینرسی مقطع ترک خورده برای یک دیوار باید با استفاده از روابط ۱۹-۴-۸ و ۲۰-۴-۸ محاسبه شود.

$$I_{cr} = n \left(A_s + \frac{P_u t_{sp}}{f_y 2d} \right) (d - c)^2 + \frac{dc^3}{3} \quad (19-4-8)$$

که در آن:

$$c = \frac{A_s f_y + P_u}{0.64 f_m' b} \quad (20-4-8)$$

- ۵-۶-۴-۸ طراحی دیوار برای بارهای درون صفحه
طراحی دیوار برای تلاش‌های ناشی از بارهای درون صفحه مطلقاً با ضوابط این بخش می‌باشد.

۱-۵-۶-۴-۸ طراحی برای خمش و نیروی محوری

طراحی دیوار برای لنگرخمشی و نیروی محوری درون صفحه بر اساس ضوابط ریر انجام می‌شود.

- ۱- لنگر خمشی حداکثر در دیواری که با یک انحصار تغییر شکل می‌دهد در پائی دیوار محاسبه شده و در دیواری که با دو انحصار تغییر شکل می‌دهد می‌توان آن را از حاصل ضرب نیروی برشی ضریب‌دار درون صفحه دیوار در نصف ارتفاع آزاد دیوار محاسبه کرد.
- ۲- مقاومت خمشی و محوری اسمی باید بر اساس بندهای ۱-۲-۶-۴-۸ و ۲-۲-۶-۴-۸ محاسبه شوند.

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

- ۳- میلگردهای طولی خمی، یا به صورت یکنواخت در طول دیوار و یا به صورت متقارن در دو انتهای دیوار و یا درون المان‌های مرزی دیوار، با رعایت الزامات آرایش میلگردها، مندرج در بند ۴-۴-۸، قرار داده شوند.
- ۴- چنان‌چه دیوار بر پشتی بر اساس الزامات بند ۳-۵-۹-۶-۴-۸ طراحی شده باشد، الزامات مربوط به حداکثر میلگرد مندرج در بند ۴-۶-۴-۸ نباید در نظر گرفته شود.

۴-۸-۵-۶-۴-۸ طراحی برای برش

طراحی دیوار برای نیروی برش درون صفحه بر اساس ضوابط زیر انجام می‌شود:

- ۱- مقاومت برشی طراحی باید از برش هماهنگ با $1/25$ برابر مقاومت خمی اسمی، M_{n} المان بیشتر باشد.
- ۲- مقاومت برشی اسمی باید بر اساس بند ۳-۲-۶-۴-۸ محاسبه شود.
- ۳- چنان‌چه نیروی برشی ضریبدار از مقاومت اسمی برشی بنایی کمتر باشد، باید میلگرد برشی حداقل بر اساس ضوابط بند ۴-۸-۶-۴-۸ ۲-۹-۶-۴-۸ استفاده شود.
- ۴- چنان‌چه نیروی برشی ضریبدار از مقاومت اسمی برشی بنایی بیشتر باشد، باید میلگرد برشی بر اساس بند ۴-۸-۶-۴-۸ ۳-۲-۶-۴-۸ محاسبه شود.

۵- میلگردهای برشی A_v ، به صورت افقی در دیوار تعیین می‌شوند.

- ۶- علاوه بر میلگردهای برشی افقی، لازم است میلگردهای قائم به میزان حداقل یکسوم A_v در دیوار تعیین شوند. این میلگردها باید به صورت یکنواخت در دیوار پخش شده و نباید فاصله بین آنها از 600 میلی‌متر بیشتر شود.

۴-۸-۵-۶-۴-۸ المان‌های مرزی دیوار

کنترل نیاز به المان مرزی:

- ۱- اجرای المان‌های مرزی در دیوارهای تحت برش درون صفحه که یکی از شرایط زیر را دارا باشند الزامی نمی‌باشد:

الف- برای دیوارهای با مقطع متقارن:

$P_u \leq 0.1 A_g f'_m$ برای دیوارهای با مقطع نامتقارن:

بحث هشتم

$$\frac{M_u}{V_u d_v} \leq 1.0 \quad \text{ب-}$$

$$\frac{M_u}{V_u d_v} \leq 3.0 \quad \text{و} \quad V_u \leq 0.25 A_n \sqrt{f_m} \quad \text{پ-}$$

از ترکیب بارهای لرزه‌ای و ثقلی بدبست می‌آید.

۲- چنان‌چه المان‌های مرزی بر اساس مورد ۱ نیاز باشد، الزامات زیر باید برآورده شود:

الف- المان‌های مرزی باید از دورترین تار فشاری حداقل به اندازه بزرگ‌ترین ($l_w / 1 - c/2$) و

ب- در مقاطع بالدار، المان مرزی باید شامل عرض موثر بال در فشار بوده و به اندازه حداقل

۳۰۰ میلی‌متر در جان ادامه یابند.

پ- میلگردهای عرضی المان مرزی باید به اندازه حداقل طول مهاری میلگردهای المان مرزی در زیر دیوار ادامه یابند، مگر اینکه المان مرزی به پی ختم شود، که در این صورت میلگردهای عرضی باید حداقل ۳۰۰ میلی‌متر داشته باشند.

ت- میلگردهای افقی دیوار باید برای رسیدن به مقاومت تسلیم (f_r) درون هسته المان مرزی مهار شوند.

المان مرزی برای دیوار تک‌انحنا:

چنان‌چه دیواری با یک انحنا دچار خمش شود، به‌طوری که حالت حدی رفتار خمشی در آن با تسلیم میلگردهای پایین دیوار کنترل شود و بر اساس شروط فوق نیاز به المان مرزی داشته باشد، لازم است بر اساس ضوابط زیر در آن المان مرزی اجرا نمود:

۱- چنان‌چه شرط زیر حاکم باشد نیازی به اجرای المان مرزی نمی‌باشد.

$$c \geq \frac{l_w}{600 \left(\frac{\delta d}{h_w} ne \right)} \quad (21-4-8)$$

۲- میلگردهای المان مرزی باید در راستای قائم از مقطع بحرانی به اندازه حداقل l_w و $M_u / 4 V_u$ دارای ادامه یابند.

المان مرزی برای سایر دیوارها:

۴-۸ ساختمان‌های بنایی مسلح

در سایر دیوارهایی که نیاز به المان مرزی دارند، چنان‌چه تنش فشاری در دورترین تار مقطع دیوار بیش از $f_m^{\prime\prime} / 2$ باشد، باید المان‌های مرزی در دو انتهای دیوار و لبه بازشوها تعییه شوند. المان مرزی در جایی که تنش فشاری از $f_m^{\prime\prime} / 15$ کمتر باشد لازم نیست ادامه یابد. تنش‌ها باید تحت بارهای ضربه‌دار، شاهنگ بار زلزله و با استفاده از تحلیل ارجاعی خطی و مقاطع ناچالص محاسبه شوند. برای دیوارهای بالدار، عرض موثر بال مطابق بند ۱-۱۰-۶-۴-۸ تعریف می‌شود.

۴-۸-۱۰-۶ دیوارهای مقاطع

دیوارهای مقاطع باید الزامات زیر را برآورده سازند.

۴-۸-۱۰-۶-۱ الزامات عمومی

۱- واحدهای مصالح بنایی باید دارای جوشی با هم پوشانی مناسب باشند.

۲- مشارکت بال‌ها در مقابله با بارهای واردۀ قاید در نظر گرفته شود.

۳- عرض موثر بال در هر سمت جان باید کمترین مقادیر زیر در نظر گرفته شود:

الف- عرض واقعی بال در هر سمت.

ب- چنان‌چه بال در فشار باشد: شش برابر ضخامت اسمی بال.

پ- چنان‌چه بال در کشش خمسی باشد: سه‌چهارم ارتفاع دیوار (کف تا کف).

۴- طراحی برای برش، شامل انتقال برش در سطوح تماس باید بر اساس بند ۹-۶-۴-۸ صورت

گیرد.

۴-۸-۱۰-۶-۲ الزامات اتصال دیوارهای مقاطع

اتصال دیوارهای مقاطع باید بر اساس الزامات زیر انجام شود:

۱- در دیوارهای ممتد، میلگردۀای افقی دیوارها باید بدون قطع و یا وصله شدن در محل اتصال، به

طول حداقل برابر 500 میلی‌متر از بر اتصال، ادامه داشته باشند.

۲- در تقاطعی که یک و یا هر دو دیوار ادامه نمی‌یابند، میلگردهای افقی دیواری که ادامه نمی‌باید باید با خم ۹۰ درجه، به طول حداقل برابر ۵۰۰ میلی‌متر از بر اتصال، در دیوار متقطع مهار شوند.

علاوه بر الزامات فوق، باید حداقل یکی از الزامات زیر نیز در تقاطع اجرا شود.

۱- واحدهای بینایی در تمام ارتفاع محل تماس باید با همپوشانی مناسب به یکدیگر قفل شوند.

۲- دیوارها با استفاده از اتصالات فولادی که در داخل هسته میانی و یا حفره واحد بنایی دوغاب شده قرار می‌گیرند، مطابق ضوابط زیر در ارتفاع مهار شوند:

الف- اتصال فولادی باید دارای حداقل سطح مقطع ۲۰۰ میلی‌متر مربع و طول ۷۰۰ میلی‌متر باشد.

ب- حداکثر فاصله اتصالات فولادی ۱/۲ متر می‌باشد.

۳- تیرچه اتصال مسلح در فواصل حداکثر ۱/۲ متر تامین شود. مساحت میلگرد در هر تیرچه اتصال نباید کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر مربع دو هر متر ارتفاع دیوار باشد. میلگردها باید در هر سمت اتصال مهار شوند.

۱۱-۶-۴-۸ پیچ مهار

پیچ مهار باید بر اساس ضوابط این بند طراحی شود.

۱۱-۶-۴-۸ مقاومت اسمی بدست آمده از آزمایش

۱- حداقل پنج نمونه پیچ مهار باید بر اساس استانداردهای معتمد تحت آزمایش قرار گیرند. شرایط بارگذاری در آزمون باید بیانگر شیوه استفاده مورد انتظار از پیچ مهار باشد.

۲- مقاومت اسمی پیچ مهار نباید از ۶۵ درصد میانگین نیروی متناظر با زوال نمونه‌ها حاصل از آزمون بیشتر در نظر گرفته شود.

۱۱-۶-۴-۸ مقاومت اسمی محاسباتی

مقاومت اسمی پیچ مهار سردار و پیچ مهار خمیده مدفون در ملات یا دوغاب بر اساس ضوابط زیر به دست می‌آید.

۱-۲-۱۱-۶-۴-۸ مقاومت کششی اسمی پیچ مهار سردار

مقاومت کششی اسمی پیچ مهار سردار (B_{an}) با استفاده از رابطه ۲۲-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت کششی با شکست کششی مصالح بنایی کنترل شود) و یا رابطه ۲۳-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت کششی با تسلیم فولاد کنترل شود) به‌دست می‌آید. مقاومت کششی محوری طراحی (ΦB_{an}) نیز از حاصل ضرب ضریب کاهش مقاومت در کمترین مقدار به‌دست آمده از روابط ۲۲-۴-۸ و ۲۳-۴-۸ به‌دست می‌آید.

$$B_{anb} = 0.33A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (22-4-8)$$

$$B_{ans} = A_b f_y \quad (23-4-8)$$

۲-۲-۱۱-۶-۴-۸ مقاومت کششی اسمی پیچ مهار خمیده

مقاومت کششی اسمی پیچ مهار خمیده مدفون (B_{an}) با استفاده از رابطه ۲۴-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت کششی با شکست کششی مصالح بنایی کنترل شود)، یا رابطه ۲۵-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت کششی با بیرون کشیده شدن پیچ مهار کنترل شود) و یا رابطه ۲۶-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت کششی با تسلیم فولاد کنترل شود) به‌دست می‌آید. مقاومت کششی محوری طراحی نیز (ΦB_{an}) از حاصل ضرب ضریب کاهش مقاومت در کمترین مقدار به‌دست آمده از روابط ۲۴-۴-۸ الی ۲۶-۴-۸ به‌دست می‌آید.

$$B_{anb} = 0.33A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (24-4-8)$$

$$B_{anb} = 1.5f'_m e_b d_b + 2.07\pi(l_b + e_b + d_b)d_b \quad (25-4-8)$$

$$B_{ans} = A_b f_y \quad (26-4-8)$$

در رابطه (۲۵-۴-۸)، e_b فاصله بین ابتدای خم پیچ مهار تا انتهای قلاب پیچ می‌باشد.

۳-۲-۱۱-۶-۴-۸ مقاومت برشی پیچ مهار سردار و خمیده

مقاومت برشی اسمی پیچ مهار سردار و خمیده با استفاده از رابطه ۲۷-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت برشی با شکست کششی مصالح بنایی کنترل شود) یا رابطه ۲۸-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت برشی با خرد شدن مصالح بنایی کنترل شود) یا رابطه ۲۹-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت برشی با بیرون کشیده شدن پیچ مهار کنترل شود) یا رابطه ۳۰-۴-۸ (چنان‌چه مقاومت برشی با تسليم فولاد کنترل شود) به دست می‌آید. مقاومت برشی طراحی (ΦB_{vn}) نیز از حاصل ضرب کمترین مقدار به دست آمده از روابط ۲۷-۴-۸ الی ۳۰-۴-۸ محاسبه می‌گردد.

$$B_{vn} = 0.33A_{pv}\sqrt{f'_m} \quad (27-4-8)$$

$$B_{vnc} = 3216^4\sqrt{f'_m A_b} \quad (28-4-8)$$

$$B_{vnpry} = 2.0B_{anb} = 0.67A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (29-4-8)$$

$$B_{vns} = 0.6A_b f_y \quad (30-4-8)$$

$$\frac{b_{af}}{\varphi B_{an}} + \frac{b_{vf}}{\varphi B_{vn}} \leq 1.0 \quad (31-4-8)$$

۱۲-۶-۴-۸ طراحی و اجرای پی

پی ساختمان بنایی مسلح با در نظر گرفتن تلاش‌های محوری، خمشی، برشی و لهیدگی ناشی از اعمال بارهای ثقلی و جانبی وارد از عناصر قائم ساختمان، به صورت پی بتن مسلح نواری و یا مركب و بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی می‌شود. در اجرای پی، تعبیه میلگرد ریشه برای کلیه میلگردهای عمودی عناصر قائم دیوار، جرز و ستون، با سطح مقطعی حداقل برابر سطح مقطع میلگرد قائم و با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، الزامی است.

۱۳-۶-۴-۸ طراحی و اجرای دال و دیافراگم

دال‌کفها و سقف ساختمان بنایی مسلح می‌تواند از انواع تیرچه بلوک، بتن‌آرمه و یا هر دال مهندسی دیگری، که توان و یکپارچگی لازم جهت انتقال نیروهای ثقلی و جانبی به عناصر مقاوم ساختمان را داشته باشد، انتخاب شود. تحلیل و طراحی دال و دیافراگم، بسته به نوع آن، بر اساس ضوابط زیر انجام می‌پذیرد.

۱۳-۶-۴-۸-۱ دال تیرچه بلوک

دال تیرچه بلوک اساساً یک دال بنایی مسلح است. این دال در ابتدا برای پوشش سقف در ساختمان‌های بنایی مسلح (به‌ویژه بنایی مسلح با بلوک سیمانی) ابداع گردید، هر چند در حال حاضر از آن برای پوشش سقف در ساختمان‌های دیگر، از جمله ساختمان‌های بتن‌آرمه و فولادی نیز استفاده می‌شود. طراحی سقف تیرچه بلوک باید بر مبنای دستورالعمل‌ها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سقف تیرچه بلوک، رعایت ضوابط زیر الزامی است:

- سقف باید از طریق تیرچه‌ها و میلگرد اتصال بهنحو مناسب به اعضای باربر بنایی مسلح متصل شود.

- میلگردهای حرارتی مورد استفاده در بتن پوشش سقف باید حداقل به قطر ۶ میلی‌متر بوده و در فواصل حداقل ۲۵۰ میلی‌متر، به صورت کاملاً کشیده، در جهت عمود بر تیرچه‌ها، قرار داده

شوند. رعایت فاصله حداقل ۲۰ میلی‌متر بین شبکه میلگرد پوشش بتن و سطح بلوک‌ها و همچنین حداقل ۲۰ میلی‌متر پوشش بتن روی شبکه میلگرد حرارتی الزامی است.

۳- ضخامت پوشش بتن بلوک‌ها نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر و از ۷۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

۴- چنان‌چه دهانه تیرچه‌ها از ۴ متر بیشتر باشد، لازم است تیرچه‌ها به وسیله کلاف عرضی که عرض مقطع آن حداقل ۱۰۰ میلی‌متر باشد به هم متصل شوند. این کلاف باید دارای حداقل ۲ میلگرد آج‌دار سراسری، هر کدام به قطر حداقل ۱۰ میلی‌متر (یکی در بالا و یکی در پائین مقطع کلاف) باشد.

۵- در صورت وجود طره در سقف، لازم است در بالای طره میلگردهایی حداقل به اندازه میلگردهای پائین طره و به طول حداقل ۱/۵ متر تعییه شوند.

۲-۱۳-۶-۴-۸ دال بتن آرمه

در ساختمان‌های بنایی مسلح، لازم است طراحی و اجرای کف‌ها و سقف بتن‌آرمه بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شود.

۳-۱۳-۶-۴-۸ دال تاق ضربی

در ساختمان‌های بنایی مسلح، لازم است اجرای کف‌ها و سقف تاق ضربی بر اساس ضوابط بند ۵-۸-۱-۸-۵ انجام شود.

۷-۴-۷ اجرای اعضای بنایی مسلح

روش‌های گوناگونی برای اجرای اعضای بنایی آجری، بلوک سیمانی و پلاستیکی این دو وجود دارد. نمونه‌هایی از روش‌های اجرایی اعضای بنایی مسلح در بند ۸-۴-۷ راهنمای این مبحث آورده شده است.

۸-۴-۸ الزامات غیرسازه‌ای

۱-۸-۴-۸ نمازازی

در نمازازی ساختمان باید الزامات بند ۶-۵-۳-۸ رعایت شود.

۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر

در ساختمان‌های بنایی مسلح، دیوار جداگر، به عنوان یک عضو غیرسازه‌ای می‌تواند از نوع بنایی مسلح، بنایی غیرمسلح و یا انواع دیگر باشد. در ساخت دیوارهای جداگر بنایی، الزامات زیر باید رعایت شود:

۱-۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر بنایی مسلح

۱- دیوار غیرسازه‌ای جداگر بنایی مسلح باید برای انتگرهای خارج از صفحه ناشی از اینرسی لرزه‌ای خود محاسبه و طراحی شود.

۲- عرض دیوار جداگر آجری باید از ۱۰۰ میلی‌متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی یا بتی نباید از ۸۰ میلی‌متر کمتر باشد. دیوار جداگر آجری باید صرفاً یا آجر سوراخ‌دار و ملات ماسه-سیمان ساخته شود.

۳- ارتفاع دیوار جداگر بنایی مسلح از تراز کف مجاور نباید از ۴ متر یا چهل برابر عرض دیوار بیشتر باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند کلاف (مطابق بند ۳-۶-۵-۵-۸)، این الزام محقق شود. مهار افقی باید در طول دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیک‌ترین عناصر قائم سازه‌ای مهار شود. در تحلیل و طراحی دیوار جداگر، می‌توان سهم برابری مهارهای افقی را لحاظ نمود.

۴- طول آزاد دیوار جداگر بنایی مسلح، بین دو عضو سازه‌ای مسلح، نباید از ۵ متر یا پنجاه برابر عرض دیوار بیشتر باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از مهارهای قائم مناسب، مانند دیوار یا جرز بنایی مسلح متعامد و یا ستون بنایی مسلح و یا کلاف (مطابق بند ۳-۶-۵-۵-۸)، این الزام محقق شود. مهار قائم باید در تمام ارتفاع دیوار به‌طور پیوسته ادامه یافته و به

مبحث هشتم

نزدیکترین عناصر افقی سازه‌ای مهار شود. در تحلیل و طراحی دیوار جداگر، می‌توان سهم باربری مهارهای قائم را لحاظ نمود.

۵- دیوار غیرسازه‌ای جداگر باید به نحو مناسب به اعضای سازه‌ای مانند دیوار، جرز، ستون، تیر، کف و پی متصل شوند. برای این منظور، لازم است میلگرددهای دیوار جداگر در اعضای سازه‌ای مهار شوند.

۶- برای اتصال دیوار جداگر به اعضای سازه‌ای باید از طرح‌هایی استفاده شود که صدمات وارد به دیوار جداگر در لایه تغییرشکل اعضای سازه‌ای به حداقل برسد.

۲-۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر بنای غیرمسلح

دیوار غیرسازه‌ای بنای غیرمسلح باید الزامات بند ۳-۸-۱-۵ را برآورده نماید.

۳-۸-۴-۸ پلکان

در ساخت پلکان، باید الزامات بند ۴-۵-۳-۸ رعایت شود.

۴-۸-۴-۸ آسانسور و بالابر

نصب آسانسور و بالابر در ساختمان‌های بنایی مسلح، با رعایت ضوابط مندرج در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مجاز می‌باشد. علاوه بر آن باید الزامات فصل سوم این مبحث (بند ۵-۳-۸-۵) نیز رعایت شود.

۵-۸-۴-۸ کفسازی

در کفسازی طبقات و بام باید الزامات بند ۲-۵-۳-۸ رعایت شود.

۶-۸-۴-۸ تاسیسات

TASISAT ساختمان‌های بنایی مسلح باید بر مبنای ضوابط مندرج در مباحث مربوطه مقررات ملی ساختمان طراحی و نصب شوند. علاوه بر آن باید الزامات بند ۱۲-۵-۳-۸ نیز رعایت شود.

۷-۸-۴-۸ دیوار محوطه

در ساختمان‌های بنایی مسلح، دیوار محوطه، به عنوان یک عضو غیرسازه‌ای می‌تواند از نوع بنایی مسلح، بنایی غیرمسلح و یا انواع دیگر باشد. در ساخت دیوار محوطه بنایی، باید الزامات بند ۶-۳-۸ رعایت شود.



سیاست
کار

۵-۸ ساختمان‌های بنایی با کلاف



۱-۵-۸ کلیات

ساختمان بنایی با کلاف، ساختمانی است که با آجر، بلوک سیمانی و یا سنگ ساخته شده و در آن تمام و یا قسمتی از بارهای قائم و شام بار جانبی در هر دو امتداد اصلی ساختمان توسط دیوارهای بنایی غیرمسلح تحمل می‌شوند. در این ساختمان‌ها، جهت حفظ انسجام و پیوستگی اعضای اصلی ساختمان، شامل دیوارها، سقف و شالوده، از کلافبندی استفاده می‌شود.

۲-۵-۸ محدوده کاربرد

این فصل از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان شامل حداقل ضوابط برای اجرای ساختمان‌های بنایی با کلاف می‌باشد. رعایت محدودیت ارتفاع، تعداد طبقات و پلان ساختمان طبق ضوابط بند ۴-۵-۸ الزامی است.

۳-۵-۸ مصالح

مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم این مبحث مطابقت داشته باشد.

۴-۵-۸ الزامات معماري

۱-۴-۵-۸ پلان ساختمان

پلان ساختمان باید واجد ویژگی‌های زیر باشد:

۱- طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا ۲۵ متر بیشتر نباشد.

۲- نسبت به هر دو محور اصلی تقریباً قرینه باشد.

۳- پیشامدگی‌های آن الزامات زیر را برآورده نماید:

الف- اندازه پیشامدگی در هر امتداد باید از یک‌پنجم بعد ساختمان در همان امتداد بیشتر باشد. علاوه بر آن، بعد دیگر پیشامدگی باید از مقدار پیشامده کمتر باشد.

ب- چنان‌چه الحال قسمت پیشامده با ساختمان، بیش از نصف بعد ساختمان در آن امتداد باشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمی‌شود و در این صورت محدودیتی برای بعد دیگر وجود ندارد مشروط بر آن که پلان ساختمان تمام‌تقارن نشود.

در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد درز لرزه‌ای، مطابق بند ۸-۳-۳-۲، ساختمان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، به کوئی که هر قطعه واجد شرایط یاد شده باشد. لازم نیست که درز لرزه‌ای در پی ساختمان ادامه نیابد.

۲-۴-۵-۸ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

در مورد ساختمان‌های مشمول این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

۱- حداقل تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود می‌شود.

۲- در احتساب تعداد طبقات، تراز روی سقف زیرزمین باید نسبت به متوسط تراز زمین مجاور بیش از $1/5$ متر باشد، در غیر این صورت، زیرزمین نیز به عنوان طبقه‌ای از ساختمان منظور می‌شود. بعلاوه، تفاوت تراز سقف زیرزمین با تراز زمین در پلین دست ساختمان باید از ۲ متر بیشتر باشد. در غیر این صورت، این طبقه نیز به عنوان یک طبقه منظور می‌شود.

۳- حداقل تعداد طبقات زیرزمین یک طبقه می‌بایشد.

۴- تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بیش از ۸ متر باشد.

۵- ارتفاع طبقه (از روی کلاف زیر دیوار یا پی‌بتنی تا زیر سقف) باید از ۴ متر بیشتر باشد. چنان‌چه ارتفاع طبقه بیشتر از این مقدار در نظر گرفته شود، باید یک کلاف افقی اضافی در

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

داخل دیوارها و در تراز حداقل ۴ متر بالاتر از روی کلاف زیر دیوار تعییه شود. در صورت اخیر می‌توان ارتفاع طبقه را تا حداقل ۶ متر افزایش داد.

۶- حداقل ارتفاع زیرزمین، از روی پی‌بتنی یا کلاف زیر دیوار تا زیر سقف زیرزمین، $\frac{2}{5}$ متر می‌باشد.

۳-۴-۵-۸ پیشامدگی سقف

در صورت وجود پیشامدگی سقف لازم است ضوابط زیر رعایت شوند:

- ۱- طول پیشامده طریق در مورد بالکن‌های سه طرف باز از $\frac{1}{2}$ متر و برای بالکن‌های دو طرف باز از $\frac{1}{5}$ متر بیشتر نباشد.
- ۲- طریق‌ها باید بخوبی در سقف طبقه مهار شوند.
- ۳- روی هیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جان‌پناه بنایی تا ارتفاع 500 میلی‌متر از روی گف تمام شده مجاز است.

۴-۴-۵-۸ اختلاف سطح سقف در طبقه

حتی‌المقدور از ایجاد اختلاف سطح در طبقه پرهیز شود. چنان‌چه اختلاف سطح در طبقه بیشتر از 600 میلی‌متر نباشد، باید در انتهای هر قسمت از سقف یک کلاف افقی مجزا در دیوار، حد فاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند، اجرا شود و یا اینکه دو قسمت ساختمان به‌وسیله درز لرزه‌ای از یکدیگر جدا شوند. چنان‌چه اختلاف سطح بیش از 600 میلی‌متر باشد، لازم است دو قسمت ساختمان به‌وسیله درز لرزه‌ای از یکدیگر جدا شوند.

۵-۵-۸ الزامات سازه‌ای

۱-۵-۵-۸ الزامات عمومی

در مورد ملاحظات سازه‌ای ساختمان‌های مشمول این فصل، رعایت موارد کلی زیر الزامی است:

مبحث هشتم

- ۱- تمامی اعضای ساختمان باید به گونه مناسبی به هم پیوسته باشند تا ساختمان در برابر نیروهای واردہ به طور یکپارچه عمل کند. بهویژه سقف باید با حفظ انسجام خود به صورت یکپارچه، علاوه بر تحمل و انتقال نیروی ثقلی، نیروی ناشی از زلزله را نیز به اعضای قائم منتقل نماید.
- ۲- ساختمان باید دارای تقارن سازه‌ای مناسب باشد، در غیر این صورت باید از درز لرزه‌ای استفاده شود.
- ۳- از قرار دادن اجزای ساختمانی، تأسیسات و یا اجسام سنگین روی طره‌ها، اعضای لاغر، دهانه‌های بزرگ و یام پرهیز شود.

۲-۵-۵-۸ شالوده و پی

پی ساختمان‌های مشمول این فصل می‌تواند از نوع بتن مسلح و یا ترکیب کرسی‌چینی و کلاف بتنی زیر دیوار باشد. شالوده و پی ساختمان‌های مشمول این فصل لازم است با رعایت ضوابط زیر ساخته شوند:

۱-۲-۵-۵-۸ شالوده

شالوده قسمتی از پی‌سازی است که زیر پی بتنی و یا کلاف بتنی زیر دیوار اجرا می‌شود. در ساخت شالوده الزامات زیر باید رعایت شوند.

- ۱- شالوده باید در یک تراز ساخته شود و هر گاه احداث شالوده، به هر دلیل، در یک تراز ممکن نباشد، هر بخش از شالوده باید به صورت افقی در یک تراز قرار گیرد.
- ۲- ساخت شالوده شبیدار مجاز نیست. در زمین‌های شبیدار چنان‌جه ساخت شالوده ساختمان در یک تراز ممکن نباشد باید از شالوده پلکانی استفاده شود، به طوری که قسمت‌های مختلف شالوده در جهت افقی حداقل ۶۰۰ میلی‌متر هم‌پوشانی داشته و ارتفاع هر پله باید بیش از ۳۰۰ میلی‌متر باشد.
- ۳- برای اجرای شالوده، پی‌کنی باید تا رسیدن به لایه خاک مقاوم انجام شود. همچنین، عمق پی‌کنی باید از ۸۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۴- عمق شالوده نباید از ۵۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. همچنین، عرض شالوده نباید از ۱/۵ برابر عرض کرسی‌چینی یا عرض دیوار (در صورت عدم وجود کرسی‌چینی) کمتر باشد.
- ۵- در زمین‌های سنگی، که پی‌کنی بدون استفاده از دستگاه‌های ضربه‌ای دشوار می‌باشد، اجرای شالوده الزامی نیست.
- ۶- شالوده باید به یکی از روش‌های زیر اجرا شود:
- الف- شفته آهکی، با عیار حداقل ۳۵۰ کیلوگرم آهک در مترمکعب.
 - ب- سنگ لاشه غوطه‌ای در بتون با عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب
 - پ- سنگ‌کاری با ملات ماسه-سیمان یا باتارد
 - ت- بتون با عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان فر مترمکعب
- ۷- اجرای شالوده به صورت خشک‌چینی باشد مجاز نمی‌باشد.

۲-۵-۵-۸ کرسی‌چینی

- کرسی قسمتی از پی‌سازی است که به منظور رسیدن به تراز مورد نظر برای اجرای پی یا کلاف زیر دیوار انجام می‌شود. در کرسی‌چینی رعایت موارد زیر الزامی است:
- ۱- کرسی‌چینی باید از روی سطح بتون یا شفته آهک سلطیح روی شالوده تا پی بتنی و یا کلاف زیر دیوار ادامه داشته باشد.
 - ۲- عرض کرسی در تراز روی شالوده، باید از بیشترین دو بعد دیوار زیر کمتر باشد.
 - الف- نصف ارتفاع کرسی
 - ب- مقادیر مندرج در جدول ۱-۵-۸، بر حسب تعداد طبقات و نوع خاک ساختگاه.
 - ۳- عرض کرسی در تراز زیر دیوار باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر بیشتر از عرض دیوار باشد.
 - ۴- لازم است کرسی‌چینی با ۲۰ میلی‌متر ملات ماسه-سیمان با نسبت سیمان به ماسه یک به دو پوشانده شود.
 - ۵- لازم است کرسی‌چینی با استفاده از سنگ لاشه، آجر یا بلوك سیمانی تویر و ملات ماسه-سیمان، یا ماسه-سیمان-آهک، تعریف شده در فصل دوم این مبحث، اجرا شود.
 - ۶- در صورت استفاده از بلوك سیمانی حفره‌دار، لازم است حفره‌ها از بتون یا ملات کاملاً پر شوند.

بحث هشتم

۷- در زمین‌های مرطوب، در صورت استفاده از آجر در کرسی چینی، مصرف آجرهای ماسه آهکی یا رسی مرغوب (مهندسی) الزامی است.

۸- در صورت نیاز، می‌توان کرسی چینی را در مقطع به صورت پله‌ای (هرمی) و با رعایت موارد فوق در رابطه با حداقل عرض در تراز زیر و بالای کرسی، اجرا کرد.

جدول ۸-۵-۱ حداقل عرض کرسی چینی

تعداد طبقات (با احتساب زیر زمین)			نوع خاک محل ساخت
۳	۲	۱	
عرض کرسی چینی (میلی‌متر)			
۶۰۰	۴۰۰	۳۰۰	خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بیش از ۱۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد.
۷۰۰	۵۰۰	۳۵۰	خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین $1/5$ تا 10 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد.
۱۰۰۰	۷۰۰	۴۰۰	خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین $1/5$ تا 10 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد.

۳-۲-۵-۵-۸ پی بتن آرمه

در صورتی که از پی بتن آرمه استفاده شود، رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- مقاومت فشاری (مشخصه) بتن مورد استفاده در پی حداقل 20 مگاپاسکال باشد.

۲- مقاومت کششی میلگرد مورد استفاده در پی حداقل 24 مگاپاسکال باشد.

۳- در زیر پی، بتن تسطیح به عرض حداقل 100 میلی‌متر بیشتر از عرض پی و ضخامت حداقل 50 میلی‌متر اجرا شود.

۴- عرض پی نباید از $1/5$ برابر عرض دیوار و یا 600 میلی‌متر، هر کدام که بیشتر است، کمتر باشد. همچنین عمق پی نباید از 500 میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

۵- میلگرد عرضی پی بر مبنای میزان میلگرد خمی مورد نیاز یک پی نواری بتنی جهت انتقال نیروی محوری دیوار محاسبه شده و نباید از مقادیر مندرج در جدول ۸-۵-۸ کمتر در نظر گرفته شود. همچنین، فاصله بین میلگردهای عرضی نباید از 300 میلی‌متر بیشتر باشد.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۶- میلگرد طولی پی بر مبنای میزان میلگرد حرارتی مورد نیاز یک پی نواری بتنی در نظر گرفته می‌شود. برای این منظور می‌توان از میلگردهای به قطر ۱۲ میلی‌متر با حداکثر فاصله ۳۰۰ میلی‌متر استفاده نمود.
- ۷- در مناطق سردسیر و دارای یخ‌بندان، لازم است تراز روی پی حداقل ۴۰۰ میلی‌متر زیر سطح زمین قرار گیرد.

جدول ۵-۸-۲ حداقل اندازه میلگرد عرضی (خمشی) پی در هر ۳۰۰ میلی‌متر طول دیوار

تعداد طبقات (با احتساب زیر زمین)			نوع خاک 
۳	۲	۱	
حداقل اندازه میلگرد عرضی (خمشی)			
Φ ۱۲	Φ ۱۲	Φ ۱۲	خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بیش از ۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد.
Φ ۱۴	Φ ۱۲	Φ ۱۲	خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد.
Φ ۱۴	Φ ۱۴	Φ ۱۲	خاک‌هایی که مقاومت آن‌ها بین ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع باشد.

۴-۲-۵-۵-۸ شالوده کرسی‌چینی و کلاف بتنی

به جای پی بتنی می‌توان از شالوده کرسی‌چینی و کلاف بتنی استفاده کرد. چنان‌چه از شالوده کرسی‌چینی و کلاف بتنی استفاده شود، رعایت موارد زیر الزامی است.

- ۱- کرسی‌چینی بر مبنای ضوابط مندرج در بند ۲-۲-۵-۸ اجرا شود.
- ۲- روی کرسی، کلاف بتنی زیر دیوار بر مبنای ضوابط مندرج در بند ۱-۶-۵-۸ اجرا شود.
- ۳- برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، لازم است لایه عایق رطوبتی مناسبی بر روی کلاف زیر دیوار و یا در تراز مناسب در درز بستر دیوار اجرا شود.
- ۴- در مناطق سردسیر و دارای یخ‌بندان، لازم است تراز روی کلاف بتنی زیر دیوار حداقل ۴۰۰ میلی‌متر زیر سطح زمین قرار گیرد.

۳-۵-۵-۸ دیوار

دیوارهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای ساختمان‌های مشمول این فصل باید با رعایت ضوابط زیر اجرا شوند:

۱-۲-۵-۵-۸ دیوار سازه‌ای

- ۱- دیوار سازه‌ای به دیواری اطلاق می‌شود که بار ثقلی و (یا) بار جانبی (مانند زلزله) را حمل کند.
- ۲- دیوار سازه‌ای بتواند با واحدهای مصالح بنایی آجر، سنگ و یا بلوک سیمانی اجرا شود. چنان‌چه از بلوک سیمانی حفره‌دار برای ساخت دیوار استفاده شود، لازم است که حفره‌های واحد مصالح بنایی در حین اجرای بتن و یا ملات فشرده کاملاً پر شود.
- ۳- حداقل طول مجاز دیوار محصور بین دو کلاف قائم ۵ متر می‌باشد.
- ۴- ارتفاع دیوارهای سازه‌ای باید با معادله $4-5-8$ تطبیق نماید.
- ۵- حداقل نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار سازه‌ای ۱۵ می‌باشد. همچنین، عرض (ضخامت) دیوار سازه‌ای در طبقات باید از ۲۰۰ میلی‌متر و در زیر زمین از ۳۲۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۶- دیوارهای سازه‌ای طبقات باید در امتداد قائم دیوسته بوده و تارویی بی ادامه داشته باشند.
- ۷- دیوارهای سازه‌ای باید به‌طور یکنواخت در دو امتداد ععمود بر هم توزیع شوند.

۲-۳-۵-۵-۸ دیوار نسبی

دیوار نسبی، به نسبت سطح مقطع دیوارهای سازه‌ای برشی یک طبقه در هر امتداد، که در برابر بار ناشی از زلزله در آن امتداد مقاومت می‌کنند، به کل مساحت طبقه اطلاق می‌شود. موارد زیر در محاسبه دیوار نسبی به حساب نمی‌آیند.

- ۱- دیوارهای غیرسازه‌ای (جداگر)
- ۲- دیوارهایی که ضخامت آنها از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۳- دیوارهایی که طول آنها از یک‌سوم ارتفاع آنها کمتر باشد.
- ۴- دیوارهایی که طول آنها از ۱/۰ متر کمتر باشد.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

۵- ستون‌ها و جرزهای کنار و بین بازشوها که نسبت طول به ارتفاع موثر آنها از یک‌سوم کمتر باشد.

۶- بخش‌هایی از دیوار که در بالا و پایین بازشوها قرار دارند.

۷- دیوارهایی که پس از اجرای سقف ساخته شده و به نحو مناسب به سقف وصل نگردیده باشند.

در ساختمان‌های موضوع این فصل در رابطه با دیوار نسبی الزامات زیر باید رعایت شوند:

۱- در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان، مقدار دیوار نسبی مورد نیاز در هر طبقه، متناظر با خطر نسبی زلزله مندرج در آینه‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، باید از مقادیر داده شده در جدول ۳-۵-۸ کمتر باشد.

جدول ۳-۵-۸ حداقل دیوار نسبی سازه‌ای در هر امتداد ساختمان بنایی با کلاف (%)

خطر نسبی زلزله							طبقات	نوع دیوار و تعداد طبقات		
خطر نسبی بسیار زیاد و زیاد			خطر نسبی متوسط و کم							
طبقة دوم	طبقة اول	طبقة زیرزمین	طبقة دوم	طبقة اول	طبقة زیرزمین					
-	۳	۵		۴	۶	یک طبقه	دیوار آجری			
۳	۵	۶	۴	۶	۸	دو طبقه				
-	۵	۸	-	۶	۱۰	یک طبقه	دیوار بلوك	سیمانی		
۵	۸	۹	۶	۱۰	۱۲	دو طبقه				
-	۴	۵	-	۵	۶	یک طبقه	دیوار سنگی			
۴	۶	۷	۵	۸	۸	دو طبقه				

۲- دیوارهای سازه‌ای قبل استفاده در محاسبه دیوار نسبی در هر طبقه و در هر امتداد باید به‌طور یکنواخت و قرینه در سطح طبقه پخش شوند، به‌گونه‌ای که فاصله بین مرکز سطح یک طبقه و مرکز سطح دیوارهای نسبی آن طبقه (خروج از مرکزیت) در هر امتداد از ۵٪ بعد ساختمان در آن امتداد بیشتر نباشد. چنان‌چه این فاصله در هر کدام از دو امتداد از ۵٪ بیشتر شود، لازم است به ازای هر یک درصد خروج از مرکزیت مازاد، مقادیر حداقل دیوار نسبی مندرج در

جدول ۳-۵-۸ به اندازه یک درصد افزایش یابند (در ۱/۰۱ ضرب شوند). در هر صورت، در هر طبقه و در هر امتداد، خروج از مرکزیت بیش از ۲۰٪ مجاز نمی‌باشد.

۳-۵-۵-۸ دیوار زیرزمین

رعایت موارد زیر را دیوار زیرزمین الزامی است:

- ۱- ارتفاع دیوار زیرزمین، از روی کلاف زیر دیوار تا زیر سقف، به ۲/۵ متر محدود می‌شود.
- ۲- ضخامت دیوار زیرزمین نباید از ۳۲۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۳- ضخامت دیوار زیرزمین نباید از ضخامت دیوار طبقه هم کف کمتر باشد.
- ۴- کلیه نعل در گاهها در طبقه زیرزمین باید از بتن درجا و یا بنایی مسلح ساخته شده و به کلافهای قائم مجاور متصل شوند. استفاده از نعل درگاه فولادی در زیرزمین مجاز نمی‌باشد.
- ۵- دیوارها باید در برابر نفوذ آب و رطوبت عایق کاری شوند.

۴-۳-۵-۵-۸ دیوار غیرسازه‌ای (جنایر)

دیوار غیرسازه‌ای باید، علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۳-۵-۸، الزامات زیر را نیز برآورده نماید:

- ۱- دیوار غیرسازه‌ای منحصراً به منظور جداسازی فضاهای ساختمان به کار می‌رود. وزن این دیوار یا مستقیماً به وسیله شالوده یا با واسطه کفها توسط دیوارهای سازه‌ای تحمل می‌شود.
- ۲- لازم است کلیه لبه‌های افقی و قائم دیوار غیرسازه‌ای توسط عناصر افقی و قائم محصور و مهار شوند. این عناصر می‌توانند دیوار متعامد، پشت‌بند، دال، پی و یا کلاف باشند.

۵-۳-۵-۵-۸ اجرای دیوار

در اجرای دیوارهای بنایی غیرمسلح سازه‌ای و غیرسازه‌ای رعایت نکات زیر الزامی است:

- ۱- در ساخت دیوار از یک نوع واحد مصالح بنایی استفاده شود.
- ۲- استفاده از آجرهای توپر که به صورت سنتی تولید می‌گردند (آجر فشاری یا گری)، بجز برای کرسی چینی و ساخت دیوار سازه‌ای زیرزمین، در چینش دیوار سازه‌ای و یا غیرسازه‌ای مجاز نمی‌باشد.

۵ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۳- قبل از اجرا، لازم است واحدهای مصالح بنایی زنگاب شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند.
- ۴- دیوارچینی باید با ملات ماسه-سیمان یا ملات ماسه-سیمان-آهک (باتارد) با نسبت اختلاط مندرج در بند ۶-۲-۲-۸ و با اطمینان از تأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام شود.
- ۵- در چیش دیوار، هر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک‌چهارم طول خود با واحدهای رگ قبلی هم پوشانی داشته باشد.
- ۶- امتداد رگ‌ها کاملاً افقی باشد.
- ۷- بندهای قائم دز دو رگ متوازی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.
- ۸- ضخامت بندهای افقی و قائم ملات نباید کمتر از ۱۰ میلی‌متر و بیشتر از ۱۵ میلی‌متر باشد. چنان‌چه میلگرد بستر در پشت قرار داده شود، می‌توان ضخامت بند را، با توجه به قطر میلگرد و حداقل ۶ میلی‌متر پوشش ملات، حداکثر تا ۲۰ میلی‌متر افزایش داد.
- ۹- بندهای قائم باید از ملات پر شوند.
- ۱۰- در هر دیوار سازه‌ای بدون بازشو، که طول آن از $2/5$ متر بیشتر باشد، لازم است در سه تراز مختلف در ناحیه یک‌سوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید شامل حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل ۸ میلی‌متر، که در فاصله‌ای برابر دوسرum ضخامت دیوار از یکدیگر به صورت قرینه در بند بستر قرار می‌گیرند، باشد. این میلگردها باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل ۶ میلی‌متر و پدر فواصل حداکثر 250 میلی‌متر به یکدیگر متصل شوند. میلگردهای بستر باید بدون انفصال سپر تاسی دیوار تا محل کلافهای قائم ادامه یافته و در داخل آن‌ها مهار شوند.
- ۱۱- هر رگ دیوارچینی باید در کلیه دیوارهای ساختمان همزمان اجرا شده در یک سطح بالا آورده شود. همچنین، استفاده از روش هشت‌گیر در ساخت دیوارهای ممتد و متقاطع مجاز نمی‌باشد.
- ۱۲- اگر دیوارچینی به طور همزمان میسر نباشد، می‌توان قسمت‌هایی از دیوار را به صورت لاریز ساخت.
- ۱۳- دیوارچینی باید کاملاً شاقولی باشد.

مبحث هشتم

- ۱۴- دیوار در محل اجرای کلافهای قائم بتن مسلح باید به صورت دندانه‌دار (هشت‌گیر) اجرا شود.
در این حالت، حداقل فاصله بین آجرهای هشت‌گیر نباید از بعد لازم کلاف کمتر باشد. بهجای استفاده از هشت‌گیر می‌توان در هنگام اجرای دیوار با تعییه دو میلگرد افقی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر در هر ۵ میلی‌متر ارتفاع دیوار، اتصال بین دیوار و کلاف را تأمین نمود. لازم است میلگردهای اتصال در هر طرف از کلاف قائم به اندازه ۳۰۰ میلی‌متر درون بند بستر ادامه یابند.
- ۱۵- دیوارها باید بین از اجرا حداقل به مدت سه روز به صورت ممتد مرطوب نگه داشته شوند.

۴-۵-۵-۸ بازشو

علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۳-۸-۷، رعایت ضوابط زیر در ساختمان‌های موضوع این فصل الزامی است:

- ۱- بازشو نباید سبب قطع کلاف شود.
- ۲- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار سازه‌ای نباید از یک‌سوم سطح آن دیوار بیشتر باشد.
- ۳- مجموع طول بازشوها در هر دیوار سازه‌ای نباید از یک‌دوم طول دیوار بیشتر باشد.
- ۴- فاصله اولین بازشو از ابتدای طول دیوار نباید از دو‌سوم ارتفاع بازشو و یا ۷۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۵- فاصله دو بازشو نباید از دو‌سوم ارتفاع کوچکترین بلندی طرفین خود و همچنین از یک‌ششم مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشد. در غیر این صورت جزو بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می‌شود و نباید آن را به عنوان دیوار سازه‌ای به حساب آورد.
- ۶- هیچ‌یک از ابعاد بازشو نباید از ۲ متر بیشتر باشد.
- ۷- چنان‌چه هر کدام از موارد ۲ تا ۶ برآورده نشود، لازم است اطراف بازشوهای مربوطه، بر اساس ضوابط بند ۴-۵-۶-۳، کلاف بازشو تعییه شود.

۵-۵-۵-۸ نعل درگاه

در اجرای نعل درگاه، علاوه بر موارد ذکر شده در بند ۴-۳-۸، رعایت موارد زیر الزامی است:

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۱- در صورت استفاده از کلاف‌های قائم در اطراف بازشو، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آنها متصل شود.
- ۲- عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد.
- ۳- نعل درگاه روی باشوهای مجاور باید به صورت یکسره اجرا شده و ضوابط طول تکیه‌گاه مندرج در مورد ۳-۴-۸ را نیز برآورده نماید.

۵-۵-۸ کلاف‌بندی

کلاف‌بندی ساختمان‌های موضوع این فصل، جهت حفظ انسجام و پیوستگی اعضای اصلی ساختمان، شامل دیوارها، کفها، بقای الزامی است. کلاف‌بندی باید بر اساس ضوابط زیر انجام گیرد. همچنین، لازم است کلیه کلاف‌های افقی و قائم از بتن مسلح، با مقاومت مشخصه ۲۰ مگاپاسکال ساخته شوند.

۵-۵-۸-۱ کلاف‌بندی افقی

(الف) مشخصات و محل قرار دادن کلاف افقی:

در کلیه دیوارهای باربر، کلاف افقی باید در تراز زیر و تراز روی دیوار با رعایت ضوابط زیر ساخته شود:

- ۱- در تراز زیر دیوار: عرض کلاف باید از عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلی‌متر و ارتفاع آن باید از دو سوم عرض دیوار و یا ۲۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۲- در تراز روی دیوار: عرض کلاف باید از عرض دیوار کمتر باشد، مگر در دیوارهای بیرونی که به منظور نمازایی می‌توان عرض کلاف را حداقل تا ۵۰ میلی‌متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود، ولی در هر حالت عرض کلاف افقی باید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. ارتفاع کلاف نیز باید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد. هنگام اجرای کلاف سقف، تدبیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود. همچنین، چنان‌چه سقف از تاوه تخت بتن مسلح درجا ساخته شود، نیازی به کلاف افقی اضافی در تراز سقف نیست.

ب) مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کلاف افقی بتنی:

- ۱- میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر ۱۲ میلی‌متر باشند.
- ۲- میلگردهای طولی باید حداقل چهار عدد بوده و در چهار گوشه کلاف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند. در صورتی که عرض کلاف از ۳۵۰ میلی‌متر فراتر رود تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد باشد. با بیشتر افزایش داده شود به‌گونه‌ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.
- ۳- میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگ‌ها از یکدیگر نباید از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد. فاصله تنگ‌ها در طولی برابر با ۴۵۰ میلی‌متر از بر کلاف قائم، که ناحیه بحرانی نامیده می‌شود، باید به ۱۰۰ میلی‌متر کاهش یابد. در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلاف‌ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.
- ۴- پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید در مورد کلاف زیر دیوار از ۵۰ میلی‌متر و در مورد کلاف سقف از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد.

پ) اتصال کلاف‌های افقی:

- ۱- در هر تراز، کلاف‌ها باید به یکدیگر متصل شوند. کلاف‌بندی به صورت یک شبکه به هم پیوسته باشد.
- ۲- میلگردها در محل تلاقی کلاف‌ها باید حداقل به اندازه ۵۰۰ میلی‌متر هم پوشانی داشته باشند.
- ۳- کلاف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد. در صورت نیاز به عبور لوله، قطر آن نباید بیش از یکششم عرض کلاف باشد. عبور لوله نباید باعث قطع و یا جابجایی میلگردها شود. همچنین لوله آب گرم باید با عایق حرارتی پوشانده شود.

۲-۶-۵-۵-۸ کلاف‌بندی قائم

الف) مشخصات و محل قرار دادن کلاف قائم

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۱- کلاف‌های قائم بتن مسلح باید در محل تقاطع دیوارهای سازه‌ای تعبیه شوند. در صورتی که طول دیوار بین دو کلاف بیشتر از ۵ متر باشد باید کلاف‌های قائم اضافی با توزیع یکنواخت در فواصل حداقل ۵ متر در داخل دیوار، تعبیه شود.
- ۲- عرض کلاف قائم ~~باید~~ از عرض دیوار مجاور در هر جهت کمتر باشد، مگر در دیوارهای بیرونی که به ~~متضاد~~ نماسازی می‌توان عرض کلاف را حداقل تا ۵۰ میلی‌متر از عرض دیوار کمتر اختیار نموده و لیکن در هر حالت هیچ یک از ابعاد مقطع کلاف قائم نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۳- در ساختمان‌های دو طبقه و یا ساختمان‌های دارای زیرزمین، لازم است در کلیه گوشه‌های بیرونی ساختمان از کلاف قائم گوشه (دوبل)، مطابق مورد (پ) در زیر استفاده نمود.
- ۴- طول کلاف قائم گوشه در امتداد گوشه، نباید از ۵۰۰ میلی‌متر و یا عرض دیوار متعامد به علاوه ۲۰۰ میلی‌متر، هر کدام بیشتر است، کمتر باشد.

ب) مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کلاف قائم بتُنی تک

- ۱- میلگردهای طولی باید از نوع آج دار با حداقل قطر ۱۲ میلی‌متر باشد.
- ۲- حداقل چهار میلگرد طولی باید در چهار گوشه کلاف با پوشش بتُنی مناسب قرار گیرند و به نحو مناسی با میلگردهای طولی کلاف افقی مهار شوند.
- ۳- میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر به ~~یکدیگر~~ بسته شوند. فاصله تنگ‌ها از یکدیگر نباید از ۲۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد. حداقل فاصله تنگ‌ها در ناحیه بحرانی بالا و پایین کلاف باید به ۱۰۰ میلی‌متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلي کلاف افقی محاسبه می‌شود و بزرگترین دو مقدار زیر می‌باشند:
 - الف) یک‌پنجم فاصله محور تا محور کلاف‌های افقی بالا و پایین دیوار
 - ب) دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار
- ۴- در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلاف‌ها به ~~یکدیگر~~، نباید میلگرد وصله شود.
- ۵- پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد.

بحث هشتم

۶- در صورتی که حداقل عرض مقطع کلاف از ۳۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی باید به ۶ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود، به طوری که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.

۷- میلگردهای طولی کلاف قائم طبقه زیرین باید حداقل به اندازه ۲۵۰ میلی‌متر به صورت قائم و با خم 90° درجه، حداقل ۲۰۰ میلی‌متر در داخل پی یا کلاف زیر دیوار مهار شوند.

ب) مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کلاف قائم بتئی گوشه (دوبل)

۱- میلگردهای طولی باید از نوع آج دار با حداقل قطر ۱۲ میلی‌متر باشد.

۲- حداقل هشت میلگرد طولی باید با آرایشی مطابق بند ۸-۵-۵-۶-۲ راهنمای این مبحث و با پوشش بتئی مناسب قرار گیرند و به نحو مناسبی به میلگردهای طولی کلاف افقی مهار شوند.

۳- میلگردهای طولی باید با تنگ‌هایی به قطر حداقل ۸ میلی‌متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگ‌ها از یکدیگر نباید از ۲۰ میلی‌متر بیشتر باشد. حداکثر فاصله تنگ‌ها در ناحیه بحرانی بالا و پایین کلاف باید به ۱۰۰ میلی‌متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کلاف قائم از بر داخلي کلاف افقی محاسبه می‌شود و بزرگترین دو مقدار زیر نمی‌باشد.

الف) یک پنجم فاصله محور تا محور کلافهای افقی بالا و پایین دیوار

ب) دو برابر ضخامت کلاف قائم در راستای عمود بر دیوار

۴- در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کلاف‌ها به یکدیگر، تکلید میلگرد وصله شود.

۵- پوشش بتئی اطراف میلگردهای طولی نباید از ۳۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۶- چنان‌چه عرض کلاف در هر امتداد از ۳۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی در آن امتداد و در هر ردیف باید به ۳ عدد و یا بیشتر افزایش داده شود که گونه‌ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از ۲۵۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.

۷- میلگردهای طولی کلاف قائم طبقه زیرین باید حداقل به اندازه ۲۵۰ میلی‌متر به صورت قائم و با خم 90° درجه، حداقل ۳۰۰ میلی‌متر در داخل پی یا کلاف زیر دیوار مهار شوند.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

ت) اتصال کلاف‌های قائم

کلاف‌های قائم باید به نحو مناسب به کلاف‌های افقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کلاف قائم ادامه می‌یابد، میلگردهای طولی کلاف قائم باید بدون قطع شدن از درون کلاف افقی عبور نمایند. در نقاط تقاطعی که کلاف قائم ادامه نمی‌یابد، میلگردهای طولی کلاف قائم باید تا روی میلگردهای فوقانی کلاف افقی ادامه یافته و با خم 90° درجه حداقل به اندازه 500 میلی‌متر در داخل کلاف افقی مهار شوند. همچنین، کلاف‌های قائم باید به نحو مناسب به یکدیگر و به پی یا کلاف زیر دیوار متصل شوند.

۳-۶-۵-۸ کلاف بازشو

چنان‌چه بازشوها شرایط هندسه موارد ۲-۶-۴-۵-۸ را نداشته باشند، لازم است اطراف آنها کلاف بازشو اجرا شود. کلاف بازشویی تواند از جنس بتن آرمه و یا فولاد باشد.

الف) کلاف بازشوی بتن آرمه:

کلاف بازشوی بتن آرمه باید ضوابط زیر را برآورده سازد.

- ۱- بعد کلاف بازشوی بتنی افقی و قائم، در امتداد دیوار، نباید از 100 میلی‌متر کمتر باشد. همچنین، عرض کلاف بازشو باید برابر با عرض دیوار باشد.
- ۲- مقاومت فشاری بتن کلاف بازشوی بتن آرمه نباید از 20 فکالپاسکال کمتر باشد.
- ۳- لازم است کلاف بازشوی بتنی توسط دو میلگرد، هر کدام قطر حداقل 10 میلی‌متر که در فواصل حداقل 20 میلی‌متر توسط میلگردهای عرضی، به قدر حداقل 6 میلی‌متر بسته شده باشند، مسلح شود. چنان‌چه عرض دیوار از 350 میلی‌متر بیشتر باشد، لازم باشد از سه عدد و یا بیشتر میلگرد در عرض استفاده نمود، به گونه‌ای که فاصله بین میلگردها از 25 میلی‌متر بیشتر نباشد.
- ۴- لازم است کلاف بازشوی قائم، به وسیله یکی از دو روش دندانهای و یا اتصال میلگرد بستر به دیوار متصل شود.

مبحث هشتم

۵- لازم است کلافهای افقی و قائم بتنی بازشو به نحو مناسب به یکدیگر و به کلافهای قائم و افقی دیگر (کلاف ساختمان و کلاف بازشو) متصل گرددند.

ب) کلاف بازشوی فولادی:

به جای استفاده از کلاف بازشوی بتنی، می‌توان از کلاف بازشوی فولادی مناسب استفاده نمود. در اجرای کلاف بازشوی فولادی، رعایت ضوابط زیر الزامی است.

۱- سطح مقطع کلاف بازشوی فولادی نباید از ۸۰۰ میلی‌متر مربع کمتر باشد.

۲- لازم است کلاف بازشوی فولادی قائم، در فواصل حداقل برابر با ۴۰۰ میلی‌متر، توسط دو شاخه میلگرد بسترده قطر حداقل ۱۰ میلی‌متر و به طول حداقل ۳۰۰ میلی‌متر، به دیوار مجاور مهار شود.

۳- لازم است کلافهای بازشوی افقی و قائم فولادی به نحو مناسب به یکدیگر و به کلافهای قائم و افقی بتنی متصل شوند.

۷-۵-۵-۸ جان‌پناه

در ساخت جان‌پناه، الزامات زیر باید رعایت شوند:

۱- ارتفاع جان‌پناه اطراف بام و بالکن‌ها از کف تمام شده نباید از ۵۰۰ میلی‌متر بیشتر و ضخامت آن نباید از ۲۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

۲- لازم است دیوار جان‌پناه در فواصل حداقل ۵ متر توسط کلافهای قائم دیوار، که از طبقه زیر جان‌پناه ادامه می‌یابند، مهار شود.

۳- لازم است بر روی جان‌پناه یک کلاف افقی بتن آرمه، به عمق حداقل ۱ میلی‌متر و عرضی برابر با عرض جان‌پناه، که با حداقل دو میلگرد افقی به قطر ۱۰ میلی‌متر مسلح می‌شود، اجرا شود. به جای استفاده از کلاف افقی بتن آرمه، می‌توان از کلاف افقی فولادی مطلع بند ۵-۵-۸-۳-۶ استفاده نمود.

۸-۵-۵-۸ سقف

سقف ساختمان‌های مشمول این فصل می‌تواند به صورت تخت، شیبدار و قوسی با رعایت شرایط زیر ساخته شود.

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۱- در زیر سقف، یک کلاف افقی مطابق بند ۱-۶-۵-۵-۸ اجرا شود. هنگام اجرای کلاف سقف، تدابیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود.
- ۲- بخش طرهای سقف باید هم‌زمان با سقف اجرا شده و تیرهای آن ادامه تیرهای سقف باشد.
- ۳- طراحی و اجرای سقف از هر نوع باید بر اساس ضوابط صحیح بوده به‌گونه‌ای که انسجام سقف و اتصال آن به کلاف زیر سقف حفظ شود. در ادامه، ضوابط مربوط به اجرای سقف‌های موضوع این فصل اورده شده است.

۱-۸-۵-۵-۸ سقف تاق ضربی

در طراحی و اجرای سقف تاق ضربی ~~تعابی~~ موارد زیر الزامی است.

- ۱- تیرآهن‌های سقف باید بر اساس روش ~~تئش~~ مجاز و برای بارهای خدمت ساکن، سربار و زلزله (عمود بر صفحه سقف) طراحی شوند. به جای بار زلزله می‌توان بار ساکن را ۵۰٪ افزایش داد.
- ۲- فاصله بین تیرآهن‌های سقف نباید از ۱ متر بیشتر باشد.
- ۳- خیر تاق آجری نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.
- ۴- طول نشیمن تیرهای اصلی سقف پیروی کلاف افقی باید برای عرض کلاف باشد.
- ۵- تیرآهن‌های سقف باید در فواصل حداقل ۲ متر توسط تیرآهن‌های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیرآهن اصلی) که در دل تیرآهن‌های سقف قرار می‌گیرند، به یکدیگر متصل شوند. لازم است تیرآهن‌های عرضی در محل تقاطع تیرآهن‌های اصلی با دیوار باربر (روی کلاف افقی) نیز اجرا شوند.
- ۶- لازم است تیرآهن‌های عرضی با استفاده از اتصال مناسب ~~بتنی~~ و ~~تسمه~~ به تیرآهن‌های اصلی سقف و در صورت پیوسته بودن، با استفاده از صفحه اتصال فولادی به کلاف ~~بتنی~~ متصل شوند.
- ۷- لازم است تیرآهن‌های اصلی سقف با استفاده از صفحه اتصال فولادی به سطح بالایی کلاف افقی متقطع متصل شوند.
- ۸- چنان‌چه سقف تاق ضربی در تراز کلاف افقی اجرا شود، انتهای تیرآهن‌های اصلی سقف باید در تمام عرض کلاف ~~بتنی~~، درون شبکه میلگرد کلاف قرار گرفته و به نحو مناسب به آن متصل شود.

مبحث هشتم

۹- تکیه‌گاه مناسبی برای پاتاق آخرين دهانه تاق ضربی تعبيه شود. اين تکیه‌گاه می‌تواند با قرار دادن يك نيمrix فولادی و اتصال آن با کلاف زير خود يا با جاسازی در کلاف بتني تأمین شود.

۱۰- لازم است تيرآهن‌های اصلی سقف با استفاده از تسمه فولادی، به عرض حداقل ۵۰ میلی‌متر و ضخامت حداقل ۵ میلی‌متر، به صورت ضربه‌دری مهار شوند.

۱۱- برای اجرای افق آجری لازم است از آجر سوراخ‌دار و ملات گچ و خاک، مطابق بند ۶-۲-۲-۸-۱، استفاده شود

۲-۸-۵-۵-۸ سقف تیرچه بلوك

طراحی سقف تیرچه بلوك باید بر مبنای دستورالعمل‌ها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سقف تیرچه بلوك، رعایت ضوابط بند ۱-۱۳-۶-۴-۸ الزامی است. همچنین، لازم است با استفاده از میلگردهای اتصال، تیرچه‌های سقف به نحو مناسب به کلاف افقی متصل شوند.

۳-۸-۵-۵-۸ سقف بتن آرمه

در ساختمان‌های بنایی با کلاف، لازم است طراحی و اجرای کف‌ها و سقف بتن آرمه بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و با توجه به الزامات زیر انجام گيرد.

۱- با توجه به نوع سیستم باربری این گونه ساختمان‌های در تحلیل دال بتن آرمه، لازم است شرایط تکیه‌گاهی دال به صورت صلب در نظر گرفته شود.

۲- لازم است بتن‌ریزی دال بتن آرمه و کلاف افقی به صورت همزمان اجرا شود.

۳- در صورت اجرای دال بتن آرمه تحت، ضمن رعایت کلیه ضوابط طراحی و اجرای این نوع دال، می‌توان کلاف افقی سقف را اجرا نکرد، مشروط بر آن که اتصال مناسب بین کلاف‌های قائم دیوار و بازشو و دال تحت برقرار گردد.

۴-۸-۵-۵-۸ سقف شیبدار

سقف شیبدار متشکل از خرپاهای چوبی یا فلزی، تیرچه‌های فرعی و پوشش مناسب روی تیرچه‌های فرعی می‌باشد. در اجرای این نوع سقف رعایت ضوابط زیر الزامی است:

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۱- حداکثر فاصله خرپاهای از یکدیگر $4/5$ متر می‌باشد.
- ۲- خرپاهای سقف شامل اعضای فوقانی، تحتانی و اعضای مورب و یا قائم متصل‌کننده اعضای فوقانی و تحتانی می‌باشند.
- ۳- در خرپاهای چوبی، اعضای فوقانی و تحتانی باید از چوبهایی با قطر حداقل 80 میلی‌متر باشند.
- ۴- در سقف‌های شیبدار چوبی، اعضای مورب و یا قائم باید از چوبهایی با قطر حداقل 50 میلی‌متر و طول حداکثر $1/2$ متر باشند.
- ۵- فاصله مرکز به مرکز تقاطع‌های موجود روی اعضای فوقانی و تحتانی حداکثر $1/2$ متر باشد.
- ۶- اعضای مورب باید به‌طور مناسبی به اعضای فوقانی و تحتانی متصل شوند. همواره باید امتداد کلیه اعضا در یک اتصال از نقطه به نام مفصل بگذرد.
- ۷- تیرچه‌ها باید به‌ نحو مناسبی به اعضای فوقانی متصل شوند.
- ۸- فاصله محور به محور تیرچه‌ها باید زیستر از 600 میلی‌متر باشد.
- ۹- حداقل قطر تیرچه‌های چوبی براساس جدول ۴-۵-۸ به دست می‌آید.

جدول ۴-۵-۸ حداقل قطر تیرچه‌های چوبی روی خرپاهای میلی‌متر

فاصله خرپاهای از یکدیگر به متر			فاصله محور تام‌محور
$4/5$	۴	۳	تیرچه‌های اصلی به میلی‌متر
۱۶۰	۱۵۰	۱۲۰	۴۰۰
۱۷۰	۱۶۰	۱۳۰	۵۰۰
۱۸۰	۱۷۰	۱۴۰	۶۰۰

تبصره: برای پوشش فلزی، اعداد این جدول در عدد $7/75$ ضرب می‌شوند.

۱-۴-۸-۵-۸ پوشش سقف شیبدار

پوشش روی تیرچه‌ها باید به روش مناسب، مانند یکی از روش‌های زیر اجرا شود:

الف) پوشش فلزی:

در این نوع پوشش، روی تیرچه‌ها با استفاده از ورق‌های فلزی موج‌دار پوشانده می‌شود. این ورق‌ها باید به‌وسیله پیچ‌های خم‌شده (پیچ سرخم) و واشرهای لاستیکی جهت آبیندی به تیرچه‌ها وصل شوند.



ب) پوشش ستالی:

در این نوع پوشش، روی تیرچه‌ها باید با تخته‌هایی به ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر کاملاً پوشیده شود. لازم است تخته‌ها با میخ‌های چوبی یا فلزی به تیرچه‌ها وصل شوند. زهوار نگهدارنده سفال‌ها باید توسط میخ به تخته‌ها متصل شود. سفال‌ها باید چنان قرار داده شوند که هم‌پوشانی مناسب جهت آبیندی سقف داشته باشند.



پ) پوشش غوره‌گل:



در این نوع پوشش، روی تیرچه‌ها باید با تخته‌هایی به ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر کاملاً پوشیده شود. تخته‌ها باید با میخ‌های چوبی یا فلزی به تیرچه‌ها وصل شوند. لازم است روی تخته‌ها با استفاده از غوره‌گل به ضخامت حداقل ۱۰۰ میلی‌متر به طور کامل پوشیده شده و روی غوره‌گل، اندود کاه‌گل به ضخامت حداقل ۳۰ میلی‌متر اجرا شود.

۵-۸-۵-۵-۸ سقف قوسی

سقف قوسی از نوع آجری، چوبی و یا ترکیبی از عناصر فولادی، بتن‌آرهایی و آجر می‌باشد. این سقف‌ها می‌توانند به شکل استوانه‌ای یا گنبدی ساخته شوند. سقف قوسی روی کلاف بتن‌آرمه افقی زیر سقف قرار می‌گیرد و باید به‌طور مناسب به آن وصل شود. پوشش روی این نوع سقف می‌تواند از انواع عایق‌های رطوبتی رایج و یا اندود کاه‌گل به ضخامت حداقل ۳۰ میلی‌متر باجرفتش باشد. در اجرای سقف‌های قوسی رعایت ضوابط زیر الزامی است.

الف) سقف‌های استوانه‌ای

۵-۸ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

- ۱- حداقل خیز قوس استوانه‌ای برای دهانه‌های کناری برابر نصف دهانه و برای دهانه‌های میانی برابر یک‌سوم دهانه می‌باشد.
- ۲- به منظور تحمل نیروی رانش افقی باید به یکی از شیوه‌های زیر عمل شود:
 - الف- کلاف افقی  سقف باید در جهت دهانه قوس و در فواصل حداکثر $1/5$ متر به وسیله یک عضو افقی (کش) در جهت عمود بر محور قوس تقویت شود. عضو افقی کششی می‌تواند از نوع تیر بتن‌آرم‌های فولادی بوده و لازم است به نحو مناسب در کلاف افقی مهار شود. عضو افقی بتن‌آرم‌های  حداقل سطح مقطع 100 سانتی‌متر مربع بوده و حداقل با دو میلگرد آج دار، هر کدام به قطر 10 میلی‌متر، مسلح شود. سطح مقطع عضو افقی فولادی (ترجیحاً ازانواع: I ناوданی، نبشی یا قوطی) نباید کمتر از 80 میلی‌متر مربع باشد.
 - ب- دیوارهای کناری باید در فواصل حداکثر $1/5$ متر توسط پشت‌بند مناسب تقویت شوند.

ب) سقف‌های گنبدی

سقف‌های گنبدی باید دارای پلان دایره‌ای یا چند ضلعی منظم باشند. حداقل خیز قوس این نوع سقف برابر با یک‌سوم دهانه گنبد است. در این نوع سقف لازم است علاوه بر کلاف بتنی افقی روی دیوار، یک کلاف بتن‌آرم‌های افقی پیوسته در زیر گنبد تعیین شده و به کلاف افقی روی دیوار متصل شود به طوری که دو کلاف یک مجموعه به هم پیوسته را تشکیل دهند.

۶-۸-۵-۵-۸ سقف چوبی تخت

- سقف تخت از نوع چوبی مت Shank از تیر، پوشش تخته یا نظریه‌ان، غورنکل و اندوود کاه‌گل یا اندوودهای دیگر می‌باشد. در اجرای این نوع سقف رعایت موارد زیر الزامی است:
- ۱- لازم است تیرهای اصلی سقف از نوع چوب چهارتراش باشند.
 - ۲- تیرهای اصلی سقف باید روی کلاف افقی سقف قرار گرفته و به نحو مناسب آن متصل شوند.
 - ۳- فاصله محور تا محور تیرهای اصلی سقف نباید از 600 میلی‌متر بیشتر باشد.
 - ۴- حداقل قطر یا عمق تیرها باید بر اساس جدول ۵-۵-۸ تعیین شود.

- ۵- تیرهای اصلی سقف باید از هر طرف ساختمان حداقل ۳۰۰ میلی‌متر و حداکثر ۶۰۰ میلی‌متر بهصورت طره ادامه یابند.
- ۶- روی تیرها بهوسیله تخته‌هایی با ضخامت حداقل ۱۰ میلی‌متر یا مصالح مناسب دیگر بهصورت کاملاً بههم حسبیده پوشیده شود.
- ۷- روی تخته‌ها با غوره‌گل به ضخامت حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر پوشیده شود.
- ۸- بهمنظور عایق کاری، روی غوره‌گل با کاه‌گل به ضخامت حداکثر ۳۰ میلی‌متر یا انواع اندودهای رایج پوشیده نباید.
- ۹- درصورت استفاده از کاه‌گل، برای عایق کاری مجدد لایه کاه‌گل قبلی باید برداشته شود.

جدول ۵-۵-۸ حداقل قطر تیرهای چوبی اصلی به میلی‌متر

دهانه تیرهای اصلی به متر				فاصله محور تا محور تیرهای اصلی به میلی‌متر
۴/۵	۴	۳	۲	
۱۶۰	۱۵۰	۱۲۰	۹۰	۴۰۰
۱۷۰	۱۶۰	۱۳۰	۱۰۰	۵۰۰
۱۸۰	۱۷۰	۱۴۰	۱۱۰	۶۰۰

۹-۵-۵-۸ خرپشته

در اجرای خرپشته باید الزامات زیر رعایت شود.

- ۱- چنان‌چه سطح زیربنای خرپشته بیش از ۲۵ درصد سطح زیربنای طبقه ^{ویر} خود باشد، خرپشته بهعنوان یک طبقه محسوب شده و باید ضوابط بند ۴-۵-۸ را برآورده ننماید.
- ۲- لازم است ضوابط مربوط به دیوار نسبی طبقه، در هر دو امتداد، مطابق ^{ویر} بند ۳-۵-۵-۸-۲، رعایت شود.
- ۳- لازم است سیستم کلاف‌بندی ساختمان، شامل کلاف‌های قائم و افقی، در خرپشته نیز ادامه باید.

۵ ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف

۶-۵-۸ الزامات غیرسازه‌ای

۱-۶-۵-۸ نماسازی

در نماسازی ساختمان بنایی با کلاف باید الزامات بند ۶-۵-۳-۸ رعایت شود.

۲-۶-۵-۸ دیوار جداگر

در ساخت دیوارهای غیرسازه‌ای جداگر، لازم است ضوابط بند ۱-۵-۳-۸ و بند ۴-۳-۵-۵-۸ رعایت شود.

۳-۶-۵-۸ پلکان

در ساخت پلکان، علاوه بر الزامات بند ۴-۵-۲-۸، موارد زیر نیز باید رعایت شوند.

- ۱- محاسبه بار وارد بر پلکان بر مبنای ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و طراحی پلکان بر مبنای ضوابط مبحث نهم و یا مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
- ۲- لازم است دال پلکان در تراز کف به بی‌بتن آرمه یا کلاف افقی، در تراز پاگرد به کلاف افقی نیم طبقه و در تراز طبقه به کلاف افقی طبقه به نحو مناسب (مانند جزئیات ارائه شده در بند ۴-۵-۳ راهنمای این مبحث) متصل شود.

۴-۶-۵-۸ آسانسور و بالابر

نصب آسانسور و بالابر در ساختمان‌های موضوع این فصل، باید بر اساس ضوابط بند ۵-۵-۳-۸ باشد.

۵-۶-۵-۸ کفسازی

در کفسازی طبقات و بام، باید الزامات بند ۲-۵-۳-۸ رعایت شود.

۸-۵-۶-۷ تاسیسات

تاسیسات ساختمان‌های بنایی با کلاف باید بر مبنای ضوابط مندرج در مباحث مربوطه مقررات ملی ساختمان و با توجه به الزامات بند ۸-۵-۳-۱۲ طراحی و نصب شوند.

۸-۷-۶-۵-۴ دیوار محوطه

در ساخت دیوار محوطه بنایی باید الزامات بند ۴-۳-۸ رعایت شود. در ساخت دیوار محوطه بنایی با کلاف، علاوه بر الزامات بند ۴-۳-۸، لازم است موارد زیر رعایت شود.

- ۱- لازم است برای مهار دیوار بنایی، علاوه بر پی بتنی و یا کلاف بتنی زیر دیوار، از کلاف قائم و کلاف افقی روی دیوار استفاده شود.

۲- طول آزاد دیوار بنایی با کلاف بین دو بند یا کلاف قائم، نباید از ۵ متر بیشتر باشد.

۳- ضوابط اجرای کلاف قائم دیوار، مشابه کلاف قائم ساختمان (بند ۵-۸-۶-۲-ب) می‌باشد.

۴- ضوابط اجرای کلاف افقی روی دیوار، حنان چه ارتفاع دیوار از ۲ متر بیشتر نباشد، مشابه کلاف افقی روی جانپناه (مورد ۳، بند ۵-۷) و چنان چه بیشتر از ۲ متر باشد، مشابه کلاف افقی ساختمان (بند ۸-۵-۶-۱) می‌باشد.

پیوست ۸-پ-۱

استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۵۱: "سیمان- تعیین مقاومت فشاری و خمی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۶۱: "آبین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاه ساختمانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۳۱: "سیمان سفید- ویژگی‌ها و معیارهای انطباق"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۴۲۲: "ویژگی‌های سیمان پرتلند پوزولانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۵۱۶-۱: "سیمان بنایی قسمت اول: ترکیبات، ویژگی‌ها و معیارهای انطباق"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۵۱۶-۲: "سیمان بنایی قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۵۱۷: "ویژگی‌های سیمان سریارهای"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۰: "آهک ساختمانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۷۳۵: "آهک هیدراته برای مصارف ساختمانی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۱۶۱: "سقف پوش گچی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۷۸۶: "گچ- بلوك‌های گچی- تعاريف الزامات و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۵۰-۱: "گچ‌های ساختمانی و اندودهای گچی آماده- قسمت اول: تعاریف و ویژگی‌ها"

- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۵-۱۲۰: "گچ‌های ساختمانی و اندودهای گچی آماده- قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۶۰-۷: "ملات‌های بنایی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۶۰: "ملات بنایی- قسمت اول: ملات اندودکاری بیرونی و داخلی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۶۰: "ملات بنایی- قسمت دوم: ملات برای کارهای بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳-۹۰: "تهیه و بکار بردن ملات‌های بنایی- بخش اول: ملات‌های ماسه- سیمان باتارد"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱-۳۰-۲۹۳۰: "افزودنی‌های بتن، ملات و دوغاب- قسمت اول: الزامات مشترک"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲-۲۹۳۰: "افزودنی‌های بتن، ملات و دوغاب- قسمت دوم: افزودنی‌های بتن- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳-۲۹۳۰: "افزودنی‌های بتن، ملات و دوغاب- قسمت سوم: افزودنی‌های ملات بنایی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱-۸۸: "ملات دوغابی (ریوان ملات) برای بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۵-۸۹: "ملات- تعیین مقاومت، چسبندگی ملات به قطعات بنایی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۵-۱۰: "ملات سیمان هیروولوکی - اندازه‌گیری روانی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۲-۲۱۰: "اندازه‌گیری مقاومت فشاری ملات‌ها، دوغاب‌ها، رویه‌های یکپارچه و بتن‌های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۷-۲۱۰: "تعیین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته ملات‌ها، دوغاب‌ها، رویه‌های یکپارچه و بتن‌های پلیمری مقاوم به مواد شیمیایی"

۸-پ-۱ فهرست استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۸۷۷: "ملات- نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۵۰-۲: "ملات بنایی- قسمت دوم: نمونه‌گیری توده‌ای (ابنوهی) ملات و تهیه ملات‌های آزمایشی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۵۰-۳: "ملات بنایی- قسمت سوم: تعیین روانی ملات تازه (به‌وسیله متر روانی)"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۵۰-۹: "ملات بنایی- روش آزمون- قسمت نهم: تعیین عمر کارایی و همان تصحیح ملات تازه"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۵۱: "ملات بنایی- روش آزمون- قسمت یازدهم: تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت‌شده"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۷۵۱۴: "سنگدانه‌های ملات بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۶۵۹۸: "سنگ‌های ساختمانی- تعیین مقاومت فشاری- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۰۲: "سنگدانه‌های بتن- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۴۹۷۷: "سنگدانه‌ها- دامنه‌بندی سنگدانه‌های ریز و درشت- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۶۵۷: "سنگدانه- سکیدانه برای بلوک‌های بنایی بتنی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۷۵۱۴: "سنگدانه‌های ملات بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۸۸۸۳: "سنگدانه‌های روان ملات بنایی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷: "آجر رسی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۲: "مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیر برابر با سوراخ‌های افقی و پنل‌های آجری رسی سبک غیر برابر با سوراخ‌های افقی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۰۲-۲: "بلوک‌های سقفی مورد مصرف در سقف‌های تیرچه بلوک- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"

- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۲۱: "مصالح ساختمانی- بلوک‌های سفالی دیواری باربر و غیر باربر با سوراخ‌های قائم- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۱۳۴: "مصالح ساختمانی- آجرهای رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی، پل‌های آجری رسی سبک غیر باربر با سوراخ‌های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخ‌های قائم- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۲۳۶۷: "آجر ماسه آهکی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰-۱: "بلوک‌های سیمانی قسمت اول: ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۰-۲: "بلوک‌های سیمانی توخالی- قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۸۴۱: "بنن سخت شده- قسمت سوم: تعیین مقاومت فشاری روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹-۹: "بلوک‌های سقفی مورد مصرف در سقف‌های تیرچه بلوک- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۲۰۳-۲: "بنن تازه- قسمت دوم: تعیین رولنی به روش اسلامپ روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۷۷۸۲: "مصالح ساختمانی بلوک‌های سیمانی سبک غیر باربر ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۴۵۰-۴: "بلوک یتنی سبک سلولی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۳۴۵۵-۴: "بنایی- قسمت ۴: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۳۴۵۵-۵: "بنایی- قسمت ۵: واژه‌نامه"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۹۳۴۴: "اندازه‌گیری مقاومت چسبندگی خمی مصالح بنایی- روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۱۷۴: "قطعات بنایی- تعیین مقاومت خمی قطعات بنایی یتنی- روش آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۱۵۷۲-۹: "اجزای فرعی برای ساختمان بنایی- قسمت نهم: تعیین مقاومت خمی و مقاومت برشی نعل‌های درگاهی- روش آزمون"

۸-پ-۱ فهرست استانداردهای ملی ایران مرتبط با مبحث هشتم

- استاندارد ملی ایران، شماره ۲۹۵۲: "ویژگی‌های عایق‌های رطوبتی در ساختمان (قیر و گونی)"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۸۸۵-۱: "عایق‌های رطوبتی قیری پیش‌ساخته بام- پلیمری- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۶۹۰۸: "سقف- سقف‌های چوبی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۹۸۴۹: "سازه‌های چوبی- اتصالات ساخته شده با قیود مکانیکی- اصول اولیه تعیین مشخصه‌های مقاومتی و تغییر شکلی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۱۳۲: "میلگردهای گرم نوردیده برای تسلیح بتن- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۶۶۹۴: "ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۸۱۰۱-۱: "الف) فولاد برای تسلیح و پیش‌تندیدن بتن- روش‌های آزمون- قسمت اول: میلگرد، مفتول و سیم‌های تسلیح کننده"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۰۳۰: "فولاد برای تسلیح و پیش‌تندیدن بتن- روش‌های آزمون- قسمت دوم: شبکه جوش شده"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۳۱۱۳-۳: "فولاد برای مسلح کردن بتن- قسمت سوم: شبکه فولادی- ویژگی‌ها"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۷۲۳-۱: "فولادها برای آرماتوربندی بتن- کوپلهای آرماتوربندی برای متصل کننده‌های مکانیکی میله‌ها- قسمت اول: الزامات"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۲۷۲۳-۱: "فولادها برای آرماتوربندی بتن- کوپلهای آرماتوربندی برای متصل کننده‌های مکانیکی میله‌ها- قسمت دوم: روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۳۹۶۸-۱: "نبشی‌های فولادی گرم نوردیده- قسمت اول: نبشی‌های بال مساوی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"
- استاندارد ملی ایران، شماره ۱۶۰۷۸: "اتصالات- پیچ‌های مهره‌خور، پیچ‌های مصله‌های دوسر رزو و مهره‌ها- نمادها و مشخصه‌ها"

لهم اسألك
الثبات والثبات
لهم اسألك

پیوست ۸-پ-۲

طراحی به روش تنش مجاز



۸-پ-۲-۱ کلیات

این پیوست شامل حداقل ضوابط طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح بر مبنای روش تنش مجاز می‌باشد. در طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مسلح به روش تنش مجاز، علاوه بر رعایت الزامات عمومی ذکر شده در فصل سوم و فصل چهارم، رعایت ضوابط این پیوست ضروری می‌باشد.

۸-پ-۲-۱-۱ محدوده کاربرد

حداکثر ارتفاع ساختمان‌های بنایی مسلح ۱۶ متر از فراز پایه یا حداکثر ۵ طبقه با احتساب زیرزمین می‌باشد.

۸-پ-۲-۱-۲ مصالح

مصالح مصرفی باید با کلیه مقررات و ضوابط ارائه شده در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و فصل دوم و چهارم این مبحث مطابقت داشته باشند.

۸-پ-۲-۲ بارگذاری

۸-پ-۲-۲-۱ ضوابط بار

۱- بارهای طراحی باید منطبق بر الزامات مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و ضوابط مندرج در این پیوست محاسبه گردند.

۲- برای انتقال بارهای واردہ به زمین باید مسیرهای بار پیوسته و دارای مقاومت و سختی کافی باشند.

۸-پ-۲-۲-۲ مقاومت در برابر بارهای جانبی

طراحی ساختمان بنایی مسلح باید به نحوی انجام شود که ساختمان علاوه بر تحمل بارهای ثقلی، در برابر بارهای جانبی، نظیر بار ناشی از باد و زلزله، مقاومت لازم را دارا باشد و قادر به تحمل تغییرشکل های ناشی از آنها نیز باشد.

۸-پ-۲-۲-۳ انتقال بار در اتصالات افقی

انتقال بار در اتصالات افقی بین اعضا باید بر اساس الزامات زیر باشد.

۱- دیوارها، ستونها و جرزاها باید برای مقاومت در برابر بارها، لنگرها و برشها در محل اتصال به اعضای افقی طراحی شوند.

۲- تأثیر تغییرشکل جانبی و انتقالی اعضای تامین کننده تکیه گاه جانبی باید لحاظ شود.

۳- ابزارهایی که برای اتصال اعضا استفاده می شوند باید برای نیروهای ایجاد شده در آنها طراحی شوند.

۸-پ-۲-۴-۲ توزیع بارهای جانبی

نیروهای جانبی باید بین عناصر برابر جانبی به نسبت سختی آنها توزیع شده و الزامات زیر را برآورده سازند.

۱- بالهای دیوارهای متقاطع باید در محاسبه سختی در نظر گرفته شوند.

۲- توزیع بار باید تأثیر پیچش افقی سازه ناشی از خروج از مرکزیت بارهای باد یا زلزله، به دلیل توزیع غیریکنواخت جرم، را دربرگیرد.

۸-پ-۲-۵-۲ تأثیر عوامل دیگر

پیوست ۲ - طراحی به روش تنش مجاز

تأثیر نیروها و یا تغییرشکل‌های ناشی از پیش‌تنیدگی، ارتعاشات، ضربه، جمع‌شدگی، انبساط، تغییر درجه حرارت، خرش، نشستهای غیریکنواخت و تغییرمکان‌های غیر همسان نیز باید در طراحی مد نظر قرار گیرند.

۸-۲-۱-۴ ترکیب بارها

در طراحی اعضای سازه‌ای به روش تنش مجاز، حداکثر تلاش‌های مقاطع ناشی از ترکیب‌های مختلف بار با تکمیر مفهای ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

۸-۲-۲-۷ ضریب رفتار

ضریب رفتار برای ساختمان بنایی مسلح جهت طراحی به روش تنش مجاز برابر با پنج و نیم ($5/5$) می‌باشد. ($R =$)

۸-۲-۳ اصول تحلیل

تحلیل ساختمان بنایی مسلح باید بر اساس اصول زیر انجام یافتد.

۸-۲-۳-۱ مدل‌های سازه‌ای ساده شده

برای تحلیل ساختمان بنایی مسلح می‌توان از مدل‌های سازه‌ای ساده شده استفاده نمود و تحلیل توسط روش‌های دستی و یا با استفاده از نرم‌افزارهای معتبر قابل انجام می‌باشد. مدل سازه‌ای ساختمان از مجموعه‌ای از اعضا به شرح بند ۱-۳-۴-۸ می‌باشد.

۸-۲-۳-۲ روش تحلیل

در تحلیل ساختمان بنایی جهت طراحی به روش تنش مجاز، لازم است از روش تحلیل خطی استفاده نمود. در این روش، تمام تلاش‌ها در مقاطع مختلف اعضا با فرض خطی بودن رفتار مصالح و کوچک بودن تغییرشکل‌های ایجاد شده و بر اساس تئوری ارجاعی تعیین می‌شوند. این روش تحلیل را می‌توان در انواع ساختمان‌های بنایی و در طراحی به هر دو روش تنش مجاز و مقاومت

نهایی مورد استفاده قرار داد. ولی در ساختمانهای متشكل از اعضای میله‌ای که در آنها تغییر مکان جانبی آزاد است، استفاده از این روش به شرطی مجاز است که ضریب لاغری ستون‌ها (kl/r)، از ۲۰ تجاوز نکند.

۸-پ-۲-۴ الزامات میلگردگذاری

در میلگردگذاری اعضای ساختمان بنایی مسلح که بر اساس روش تنش مجاز طراحی می‌شوند، باید الزامات بند ۴-۸ و بند ۴-۶-۴-۸ رعایت گردد.

۸-پ-۲-۵ الزامات اجرای بنایی

در اجرای اعضای بنایی ساختمان بنایی مسلح که بر اساس روش تنش مجاز طراحی می‌شوند، باید الزامات بند ۴-۸ رعایت گردد.

۸-پ-۲-۶ طراحی بر مبنای روش تنش مجاز

طراحی اعضای بنایی مسلح بر مبنای روش تنش مجاز بر اساس ضوابط مندرج در این بخش انجام می‌شود. کلیه اجزای سازه‌ای باید بر اساس تنش مجاز طراحی شوند، به طوری که کلیه تنش‌ها در اعضا در محدوده ارتقایی بوده و از محدوده مجاز تنش‌ها فراتر نروند.

۸-پ-۲-۱ فرضیات طراحی

فرضیات روش طراحی تنش مجاز بر اساس تنش‌های مجاز و فرضیات توزیع خطی تنش-کرنش به قرار زیر است:

- ۱ - مقاطع صفحه‌ای پیش از خمش، پس از خمش نیز مستوی باقی می‌مانند.
- ۲ - تنش، متناسب با کرنش است.
- ۳ - ترکیب اعضای بنایی، یک عضو همگن را تشکیل می‌دهد.
- ۴ - واحد بنایی هیچگونه تنش کششی را تحمل نمی‌کند.

پیوست ۲ - طراحی به روش تنش مجاز

۵- میلگرد کاملاً توسط ملات یا دوغاب محصور و با واحد بنایی پیوند دارد، به طوری که مجموعاً دارای رفتار همگن بوده و در محدوده تنش‌های مجاز، عمل می‌کنند.

۸-۲-۶-۲ مقاومت طراحی

- ۱- نقشه‌های اجرایی باید حاوی مقاومت فشاری مشخصه بنایی (f'_m) برای هر عضو از سازه باشند.
- ۲- هر عضو سازه‌ای باید بر اساس مقاومت فشاری مشخصه بنایی (f'_m) مربوط به آن عضو طراحی شود.

۳- تنش‌های محاسباتی نباید از مقادیر مجاز این پیوست فراتر رود.

۸-۲-۶-۳ تنش‌ها و نیروهای مجاز

۸-۲-۳-۶-۱ تنش‌های مجاز میلگرد فولادی

- ۱- تنش کششی در میلگرد نباید از نصف تنش تسلیم مشخصه فولاد ($f_y/0.5$) بیشتر شود.
- ۲- چنان‌چه میلگردهای عرضی مطابق الزامات بند ۴-۴-۵ تأمین شده باشند، تنش فشاری در میلگرد نباید از نصف تنش تسلیم مشخصه فولاد ($f_y/0.5$) بیشتر شود. در غیر این صورت، از ظرفیت فشاری میلگرد باید صرف نظر شود.

۸-۲-۳-۶-۲ بارهای مجاز پیچ مهار

- ۱- بار مجاز کششی پیچ مهار با مهره، مدفون در ملات یا دوغاب، چنان‌چه شکست بنایی کنترل‌کننده باشد (B_{ab})، از رابطه ۸-۲-۱ و چنان‌چه تسلیم کششی پیچ کنترل‌کننده باشد (B_{as})، از رابطه ۸-۲-۲ محاسبه می‌شود.

$$B_{ab} = 0.11 A_{pt} \sqrt{f'_m} \quad (1-8)$$

$$B_{as} = 0.6 A_b f_y \quad (2-8)$$

۲- بار مجاز کششی پیچ مهار خمیده، مدفون در ملات یا دوغاب، چنان‌چه شکست بنایی کنترل‌کننده باشد (B_{ab} ، از رابطه ۸-پ-۲-۳)، چنان‌چه بیرون کشیده شدن پیچ کنترل‌کننده باشد (B_{ap} ، از رابطه ۸-پ-۴-۲) و چنان‌چه تسلیم کششی پیچ کنترل‌کننده باشد (B_{as} ، از رابطه ۸-پ-۵-۲) محاسبه می‌شود.

$$B_{ab} = 0.11A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (۳-۲-۸)$$

$$B_{ap} = 0.6f'_m e_b d_b + 0.83\pi(l_b + e_b + d_b)d_b \quad (۴-۲-۸)$$

$$B_{as} = 0.6A_b f_y \quad (۵-۲-۸)$$

۳- بار مجاز برشی پیچ‌های مهار با مهره و خمیده مدفون در ملات یا دوغاب، چنان‌چه شکست بنایی کنترل‌کننده باشد (B_{vb} ، از رابطه ۸-پ-۶-۲)، چنان‌چه خردشگی بنایی کنترل‌کننده باشد (B_{vc} ، از رابطه ۸-پ-۷-۲)، چنان‌چه بیرون کشیده شدن پیچ کنترل‌کننده باشد (B_{vpry} ، از رابطه ۸-پ-۸-۲) و چنان‌چه تسلیم کششی پیچ کنترل‌کننده باشد (B_{vs} ، از رابطه ۸-پ-۹-۲) محاسبه می‌شود.

$$B_{vb} = 0.11A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (۶-۲-۸)$$

$$B_{vc} = 1072\sqrt[4]{f'_m A_b} \quad (۷-۲-۸)$$

$$B_{vpry} = 2.0B_{ab} = 2.5A_{pt}\sqrt{f'_m} \quad (۸-۲-۸)$$

$$B_{vs} = 0.36A_b f_y \quad (۹-۲-۸)$$

پیوست ۲ - طراحی به روش تنش مجاز

۴- پیچ مهاری که تحت ترکیب کشش محوری و برش قرار دارد باید رابطه ۸-۲-۱۰ را برآورده نماید.

$$\frac{b_a}{B_a} + \frac{b_v}{B_v} \leq 1.0 \quad (8-2-10)$$

۵- بار مجاز پیچ مهار مورد استفاده در طراحی، نباید از ۲۰ درصد میانگین نیروی متناظر با زوال نمونه‌ها (حاصل از آزمون) بیشتر باشد.

۸-۸-۲-۳-۶ نیروی فشاری مجاز بنایی

۱- نیروی فشاری بنایی مسلح تحت نیروی فشاری خالص نباید از مقادیر داده شده در روابط ۸-۲-۱۱ و ۸-۲-۱۲ فراتر رود.

الف- برای اعضایی که در آنها $h/r < 99$

$$P_a = [0.25f'_m A_n + 0.65F_s A_{st}] \left[1 - \left(\frac{h}{140r} \right)^2 \right] \quad (8-2-11)$$

ب- برای اعضایی که در آنها $h/r > 99$

$$P_a = [0.25f'_m A_n + 0.65F_s A_{st}] \left[\left(\frac{70r}{h} \right)^2 \right] \quad (8-2-12)$$

۲- تنش فشاری در بنایی، ناشی از خمش یا ترکیب خمش و نیروی محوری، نباید از $45/40$ برابر مقاومت فشاری مشخصه بنایی بیشتر شود، همچنین تنش فشاری ناشی از نیروی محوری (f_a) نباید از تنش مجاز فشاری برای تحمل بار محوری تنها (F_a) که بر اساس روابط ۸-۲-۱۳ و ۸-۲-۱۴ محاسبه می‌گردد، بیشتر شود.

$$F_a = 0.25 f'_m \left[1 - \left(\frac{h}{140r} \right)^2 \right] \quad (13-2-8)$$

$$F_a = 0.25 f'_m \left(\frac{70r}{h} \right)^2 \quad (14-2-8)$$

۴-۳-۶-۲-پ-۸- تنش برشی مجاز بنایی

۱- تنش برشی مجاز در بنایی مسلح (F_v) از رابطه ۸-پ-۲-۱۵ به دست می‌آید.

$$F_v = F_{vm} + F_{vs} \quad (15-2-8)$$

در رابطه فوق، F_v نباید از مقادیر زیر فراتر رود:

الف- چنان‌چه $M/Vd \leq 0.25$ باشد:

$$F_v = 0.25 \sqrt{f'_m} \quad (16-2-8)$$

ب- چنان‌چه $M/Vd \geq 1/0$ باشد:

$$F_v = 0.18 \sqrt{f'_m} \quad (17-2-8)$$

پ- حداقل مقدار F_v برای مقادیر M/Vd بین $0/25$ و $1/0$ را می‌توان از درون‌یابی خطی

به دست آورد.

- تنش برشی مجاز بنایی (F_{vm}) باید با استفاده از رابطه ۸-پ-۲-۱۸ محاسبه شود.

$$F_{vm} = 0.042 \left[\left(4.0 - 1.75 \left(\frac{M}{Vd} \right) \right) \sqrt{f_m} \right] + 0.25 \frac{P}{A_n} \quad (18-2-8)$$

در رابطه فوق، M/Vd باید همیشه مثبت در نظر گرفته شده و نیازی نیست از ۱ بیشتر در نظر

گرفته شود.

۳- در دیوارهای برشی بنایی مسلح، تنش برشی مجاز بنایی (F_{vm}) ، باید با استفاده از رابطه ۸-

پ-۲-۱۹ محاسبه شود.

$$F_{vm} = 0.021 \left[\left(4.0 - 1.75 \left(\frac{M}{Vd} \right) \right) \sqrt{f_m} \right] + 0.25 \frac{P}{A_n} \quad (19-2-8)$$

در رابطه فوق، M/Vd باید همیشه مثبت در نظر گرفته شده و نیازی نیست از ۱ بیشتر در نظر
گرفته شود.

۴- تنش برشی مجاز تحمل شده توسط میلگردها (F_{vs}) باید با استفاده از رابطه ۸-پ-۲-

محاسبه شود:

$$F_{vs} = 0.5 \left(\frac{A_v F_s d}{A_n s} \right) \quad (20-2-8)$$

۸-پ-۲-۳-۶-۵-۵ تنش مجاز لهیدگی بنایی

تنش لهیدگی در بنایی نباید از ۳۳ درصد مقاومت فشاری مشخصه بنایی بیشتر شود. تنش لهیدگی
باید بر روی سطح لهیدگی (A_{br}), که نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد، محاسبه گردد.

$$(A_{br}) \leq A_1 \sqrt{A_2 / A_1}$$

$$(A_{br}) \leq 2A_1$$

در روابط فوق، مساحت A_2 سطح قائده تحتانی بزرگتر هرم قائم یا مخروطی است که دارای سطح برابر A_1 است. برای دیوارهایی که با پوشش مناسب چیده نشده‌اند، A_2 در محل درزهای قائم خاتمه می‌یابد.

۸-پ-۲-۶-۴ طراحی برای فشار محوری و خمش

اعضایی که تحت فشار محوری، خمش و یا ترکیبی از آنها قرار دارند باید مطابق الزامات این بند طراحی شوند.

۸-پ-۲-۶-۴-۱ ستون

۱- نیروی فشاری بنایی مسلح تحت نیروی فشاری خالص در ستون نباید از مقادیر تعريف شده در بند ۸-پ-۳-۶-۲ و روابط ۸-پ-۱۱-۲ و ۸-پ-۱۲-۲ فراتر رود.

۲- نیروهای طراحی باید با فرض خروج از مرکزیت حداقل ۱/۰ هر بعد مقطع ستون، به عضو اعمال شود. هر محور باید به طور مستقل در نظر گرفته شود.

۸-پ-۲-۶-۴-۲ دیوار

۱- نیروی فشاری بنایی مسلح تحت نیروی فشاری خالص در دیوار نباید از مقادیر تعريف شده در بند ۸-پ-۳-۶-۲ و روابط ۸-پ-۱۱-۲ و ۸-پ-۱۲-۲ فراتر رود.

۲- دیوارهای برشی بنایی مسلح با نسبت دهانه برشی M/Vd برابر یا بیش از ۱ و با نیروی محوری P بیش از $0.5f_m A_n$ که تحت نیروی درون صفحه قرار دارند باید دارای حداقل نسبت میلگرد کششی خمثی مطابق رابطه ۸-پ-۲۱-۲ باشند:

$$\rho_{max} = \frac{nf_m}{2f_y \left(n + \frac{f_y}{f_m} \right)} \quad (۸-پ-۲۱-۲)$$

حداقل نسبت میلگرد نباید در راستای خارج از صفحه اعمال شود.

۸-پ-۲-۶-۵ طراحی برای کشش محوری و کشش خمشی

کشش محوری و کشش خمشی تماماً باید توسط میلگردها تحمل شوند.

۸-پ-۲-۶-۶ طراحی برای برش

اعضایی که تحت قیروی برشی قرار دارند باید مطابق الزامات این بند طراحی شوند.

۱- تنش برشی محاسباتی با استفاده از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$f_v = \frac{V}{A_{nv}} \quad (۸-۲-۲)$$

۲- تنش برشی محاسباتی (f_v) تخلیه از تنش برشی مجاز (F_v) تعریف شده در بند ۸-پ-۳-۶-۲-۳ بیشتر شود.

۳- چنان‌چه تنش برشی محاسباتی (f_v) از تنش برشی مجاز بنایی (F_{vm}) بیشتر شود، لازم است از میلگرد برشی استفاده نمود. چنان‌چه میلگرد برشی لازم است، الزامات زیر باید اعمال شوند.

الف- میلگردهای برشی باید موازی با راستای اعمال نیروی برشی تامین شوند. فاصله میلگردهای برشی نباید از کمترین دو مقدار $d/2$ یا 120 میلی‌متر بیشتر شود.

ب- میلگردهایی برابر حداقل یک‌سوم میلگردهای برشی باید عمود بر میلگردهای برشی تامین شوند. این میلگردها باید به‌طور یکنواخت توزیع شده و باید فاصله بین آنها از 120 میلی‌متر بیشتر شود.

۴- در دیوارهای بنایی مسلح مرکب (چند لایه)، تنش‌های برشی در صفحات تماس بین لایه‌ها و درزهای میانی یا بین لایه‌ها و کله‌ها نباید از مقادیر زیر فراتر روند.

الف- 48 کیلو پاسکال برای هسته میانی اجرا شده با ملات

ب- 90 کیلو پاسکال برای هسته میانی اجرا شده با دوغاب

پ- 10 برابر ریشه دوم مقاومت فشاری مشخصه آجر کله

۵- در طراحی تیرها، لازم است از تنش برشی حداکثر در بر تکیه‌گاه استفاده شود.

۸-پ-۲-۷ طراحی بی

پی ساختمان بنایی مسلح با در نظر گرفتن تلاش‌های محوری، خمشی، برشی و لهیدگی ناشی از اعمال بارهای ثقلی و جانبی وارد از عناصر قائم ساختمان، به صورت پی بتن آرمه نواری و یا مرکب و بر اساس ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی می‌گردد. در اجرای پی، تعییه میلگرد ریشه برای کلیه میلگردهای قائم عناصر قائم دیوار، جرز و ستون، با سطح مقطعی حدائق برابر سطح مقطع میلگرد قائم و با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، *الراهنی* است.

۸-پ-۲-۸ طراحی دال

دال کف‌ها و سقف ساختمان بتنی مسلح می‌تواند از انواع تیرچه‌بلوک، بتن آرمه، دال مرکب، چوبی و یا هر دال مهندسی دیگری که توان *ویک پارچه‌گی* لازم جهت انتقال نیروهای ثقلی و جانبی به عناصر مقاوم ساختمان را داشته باشد انتخاب گردد. تحلیل و طراحی دال، بسته به نوع، بر اساس ضوابط مندرج در بند ۱۳-۶-۴-۸ (دال تیرچه‌بلوک)، بند ۸-۵-۵-۸ (سقف تاق ضربی)، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (دال بتن آرمه) و *پی* مقررات و دستورالعمل‌های مورد تایید برای انواع سقف‌های دیگر انجام می‌پذیرد.

۸-پ-۲-۹ الزامات غیرسازهای

در طراحی و اجرای اعضای غیرسازهای ساختمان‌های بنایی مسلح که به روش تنش مجاز طراحی شده‌اند رعایت ضوابط مندرج در بند ۵-۳-۸ الزامی است.

پیوست ۸-پ-۳

واژه نامه

Brick	آجر
Concrete brick	آجر بتنی
Interior brick	آجر توکار
Clay brick	آجر رسی
Lightweight brick	آجر سبک
Perforated brick	آجر سوراخ دار
Sand-lime brick	آجر ماسه‌اهکی
Facing brick	آجر نما
Quick lime	آهک زنده
Construction lime	آهک ساختمانی
Hydrated lime	آهک هیدراته
Hydraulic lime	آهک هیدرولیکی (آبی)
Nominal dimensions	ابعاد اسمی
Characteristic dimensions	ابعاد مشخصه
Effective height	ارتفاع موثر
Boundary element	المان مرزی
Rendering	اندودکاری بیرونی
Plastering	اندودکاری داخلی
Gypsum plaster	اندود گچی

مبحث هشتم

Wind tower	بادگیر
Wind load	بار باد
Snow load	بار برف
Service load	بار بهره‌برداری
Gravity load	بار ثقلی
In-plane load	بار درون صفحه
Lateral load	بار جانبی
Out-of-plane load	بار خارج از صفحه
Earthquake load	بار زلزله
Live load	بار زنده
Factored load	بار ضریب‌دار
Dead load	بار مرده
Opening	بارشو
Loading	بارگذاری
Flange	بال
Concrete	بتن
Levelling concrete	بتن تسطیح
Lightweight concrete	بتن سبک
Wall strap	بست دیوار
Load bearing block	بلوک باربر
Concrete masonry unit	بلوک بتنی بنایی
Cellular concrete unit	بلوک بتنی سبک اسفنجی
Hollow concrete unit	بلوک بتنی توخالی
Clay block	بلوک سفالی
Ceiling (roof) block	بلوک سقفی

Non-load bearing unit	بلوک غیرباربر
Masonry	بنایی
Unreinforced masonry	بنایی غیرمسلح
Reinforced masonry	بنایی مسلح
Buttress (Support)	پشتبند
Pozzolan	پوزولان
Shell	پوسته
Masonry cover	پوشش بنایی
Grout cover	پوشش دوغاب
Mortar cover	پوشش ملات
Concrete footing	پی بتنی
Anchor bolt	پیچ مهار
Headed anchor bolt	پیچ مهار سردار
Bent-bar anchor bolt	پیچ مهار خمیده
Analysis	تحلیل
Gypsum board	تخته گچی
Load combination	ترکیب بار
Allowable stress	تنش مجاز
Tie	تنگ جانبی
Steel I-beam	تیرآهن
Bond beam	تیر اتصال
Masonry beam	تیر بنایی
Reinforced masonry beam	تیر بنایی مسلح
Deep beam	تیر عمیق
Partition wall	تیغه

مبحث هشتم

Displacement	جابجایی
Relative displacement	جابجایی نسبی
Relative storey drift	جابجایی نسبی طبقه
Web	جان
Parapet	جان بناء
Water absorption	جذب آب
Pier	جز
Bulk density	چگالی ظاهری
Cavity	حفره
Stirrup	خاموت
Ridge	خریشته
Eccentricity	خروج از مرکزیت
Deflection, Rise	خیز
Slab	دال
Reinforced concrete wall	دال بتن مسلح
Grading	دانه‌بندی
Construction joint	درز انقطاع
Seismic joint	درز لرزه‌ای
Durability	دوام
Chimney	دودکش
Grout	دوغاب
Clear span	دهانه آزاد
Diaphragm	دیافراگم
Wall	دیوار
Load bearing wall	دیوار باربر

Masonry shear wall	دیوار برشی بنایی
Reinforced masonry wall	دیوار بنایی مسلح
Singly-curved wall	دیوار تک انحنا
Structural wall	دیوار سازه‌ای
Non-load bearing wall	دیوار غیر باربر
Intersecting (cross) wall	دیوار متقطع
Cavity wall	دیوار میان راهی
Stack	رگ (یا رج)
Plasticizer	روان کننده
Allowable stress method	روش تنش مجاز
Ultimate strength method	روش مقاومت نهایی
Soaking	زنجب
Basement	زیرزمین
Lightweight aggregate	سبکدانه
Column	ستون
Masonry column	ستون بنایی
Lateral stiffness	سختی جانبی
Jack arch roof	سقف تاق ضربی
Concrete beam-block roof	سقف تیرچه‌بلوک
Wooden roof	سقف چوبی
Slanted roof	سقف شیبدار
Curved roof	سقف قوسی
Dropped ceiling	سقف کاذب
Dome roof	سقف گنبدی
Reinforced masonry column	ستون بنایی مسلح

Aggregate	سنگدانه
Coarse aggregate	سنگدانه درشت
Fine aggregate	سنگدانه ریز
Dimension stone	سنگ ساختمانی
Slate dimension stone	سنگ لوح ساختمانی
Masonry cement	سیمان بنایی
Portland slag cement	سیمان پرتلند سرباره‌ای
Pozzolan cement	سیمان پوزولانی
Foundation	شالوده
welded mesh reinforcement	شبکه میله‌گرد جوش شده
Ductility	شكل‌پذیری
Radius of gyration	شعاع ژیراسیون
Gravel	شن
Effective thickness	ضخامت موثر
Coefficient of expansion	ضریب انبساط
Importance factor	ضریب اهمیت
Behaviour factor	ضریب رفتار
Strength reduction factor	ضریب کاهش مقاومت
Effective length	طول موثر
Development length	طول مهاری
Thermal insulation	عایق حرارتی
Waterproofing coarse	عایق رطوبتی
Masonry member	عضو بنایی
Structural member	عضو سازه‌ای
Three dimensional member	عضو سه‌بعدی

Plane member	عضو صفحه‌ای
Non-structural member	اعضای غیرسازه‌ای
Hook	قلاب
Standard hook	قلاب استاندارد
Bitumen	قیر
Workability	کارآیی
Ring beam	کلاف
Horizontal ring beam	کلاف افقی
Opening ring beam	کلاف بازشو
Vertical ring beam	کلاف قائم
Gypsum	گچ
Sand	ماسه (بادی)
Elastic modulus	مدول ارتجاعی
Shear modulus	مدول برشی
Modulus of rupture	مدول گسیختگی
Bed joint area	مساحت بستر
Net area	مساحت خالص
Gross area	مساحت کل
Mortar	ملات
Sand-cement mortar	ملات ماسه-سیمان
Sand-cement-lime mortar	ملات ماسه-سیمان-آهک
Gypsum-clay mortar	ملات گچ و خاک
Construction material	مصالح ساختمانی
Nominal strength	مقاومت اسمی
Shear strength	مقاومت برشی

Torsional strength	مقاومت پیچشی
Yield strength	مقاومت تسلیم
Flexural strength	مقاومت خمشی
Design strength	مقاومت طرح
Compressive strength	مقاومت فشاری
Tensile strength	مقاومت کششی
Crushing strength	مقاومت لهیدگری
Required strength	مقاومت لازم
Minimum strength	مقاومت مشخصه
Masonry mortar	ملات بنایی
Grout	ملات دوغایی (روان ملات)
Prizm	منشور
Anchor	مهار
In-fill	میان قاب
Ribbed bar	میلگرد آج دار
Shear reinforcement	میلگرد برشی
Bed joint reinforcement	میلگرد بستر
Flexural reinforcement	میلگرد خمشی
Plain bar	میلگرد ساده
Longitudinal bar	میلگرد طولی
Lateral bar	میلگرد عرضی
Steel bar	میلگرد فولادی
Steel channel section	ناودانی
Steel angle section	نبشی
Slenderness ratio	نسبت لاغری

Lintel	نعل درگاه
Steel ratio	نسبت میلگرد
Masonry unit	واحد مصالح بنایی
Hollow masonry unit	واحد مصالح بنایی توپولی
Perforated masonry unit	واحد مصالح بنایی سوراخ دار
Steel sheet	ورق فولادی
Overlapping	وصله میلگرد
Concrete core	هسته بتنی
Bond (Overlap)	همپوشانی

