



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

شماره: ۰۶۷۸۸/د

پیوست: ندارد

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
(سهامی خاص)

کلیه مدیران محترم امور

موضوع: حجم مخازن ذخیره آب مشترکین

با سلام


پیرو نامه شماره ۰۶/۶۷۸۸/د مورخه ۹۶/۱۱/۱۴ و با عنایت به سوالات مشترکین و همکاران محترم سازمان نظام مهندسی استان، مجدداً تاکید می نماید حجم مخزن مندرج در نامه (حداقل ۱۰۰ لیتر به ازاء هر واحد) کمترین میزان قابل قبول برای این شرکت بوده و تنها برای آب شرب می باشد. لذا چنانچه بنا بر نقشه های طراحی شده و با نظر مهندس ناظر (بنا به هر دلیل از جمله تامین آب آتش نشانی) حجم مخزن بیشتری پیشنهاد گردد، حجم بیشتر لازم الاجرا می باشد.

رونوشت:

• ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان: جهت استحضار **علی محمد نادر خانی**


آقای ابوسعید شریفی معاون محترم خدمات مشترکین و درآمد: جهت استحضار **معاون بهره برداری**

چیدمان انشعاب سه واحدی- نوع دوم

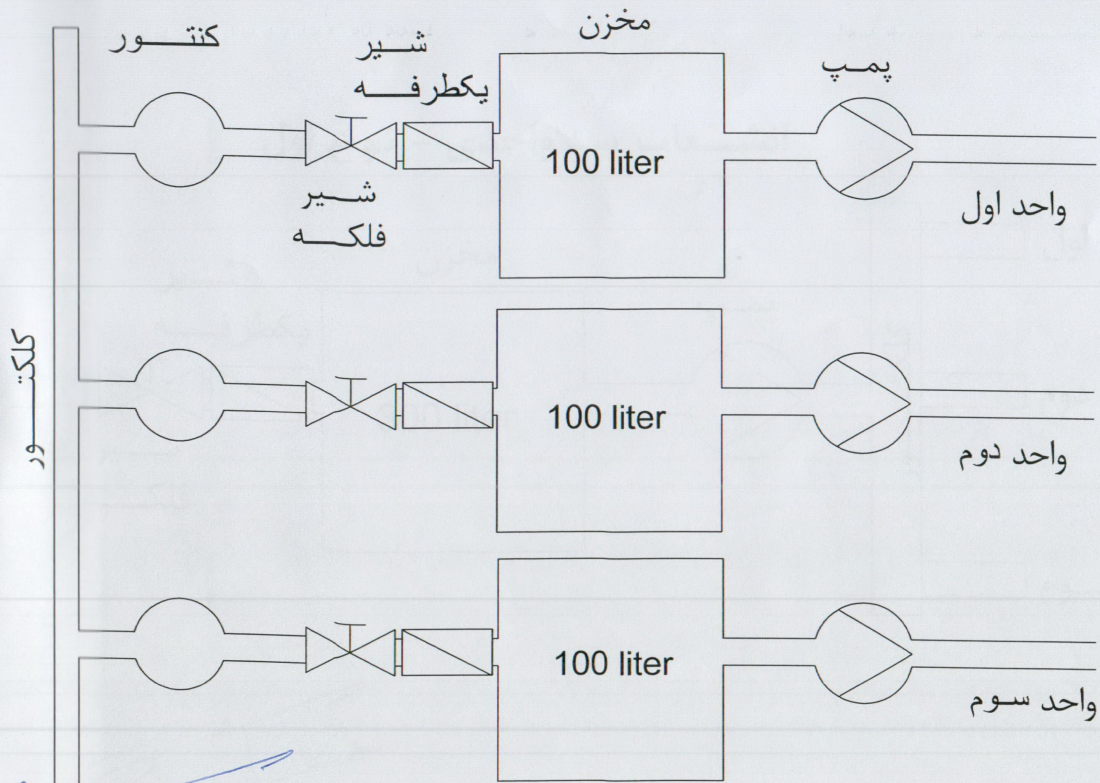

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom left of the page.

انشعاب سه واحدی - نوع اول

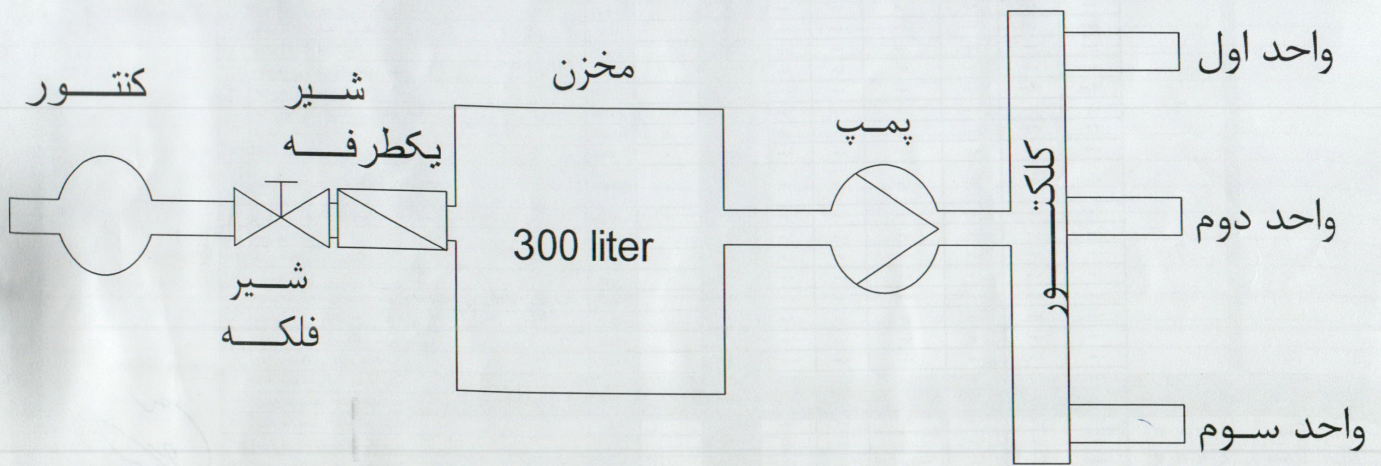

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page, including the name "مصطفی انوری" (Mostafa Anvari).